

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Kvalitativní třída A

COLORLAK, a.s.

10.1.2024



UPOZORNĚNÍ

Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah projektové a stavební přípravy, klade požadavky na zajištění a přípravu staveniště, skladování materiálu, přípravu podkladu a hmot, detailně stanovuje postup aplikace kontaktních zateplovacích systémů včetně zajištění mezioperačních kontrol a upravuje řešení specifických detailů. Zároveň stanoví omezení při aplikaci zateplovacích systémů EKO-STZ. Veškeré odchylky od tohoto technologického postupu musí být konzultovány a schváleny pověřenými techniky firmy COLORLAK, a.s.

Každý systém EKO-STZ je jasně definovaným výrobkem s určenou skladbou výrobků a je certifikován jako jeden výrobek a jakákoli záměna jednotlivých komponentů má za následek vznik nového výrobku, který není certifikován a výrobce za něj nenese žádné záruky.

Technical certificate for EKO-STZ P system, issued by ZÚS. Includes details on the manufacturer (COLORLAK, a.s.), the system type, and the date of issuance (26/10/2017).

Official certificate of constancy of performance (OSVĚDČENÍ) for EKO-STZ P system, issued by the Technical and Test Institute for Construction Prague (ZÚS).

Approval certificate (OSVĚDČENÍ) for the application of EKO-STZ P system, issued by the Czech Republic Building Inspection Authority (ČZB).

Technical certificate for EKO-STZ M system, issued by ZÚS. Includes details on the manufacturer (COLORLAK, a.s.), the system type, and the date of issuance (13/03/2017).

Official certificate of constancy of performance (OSVĚDČENÍ) for EKO-STZ M system, issued by the Technical and Test Institute for Construction Prague (ZÚS).

Approval certificate (OSVĚDČENÍ) for the application of EKO-STZ M system, issued by the Czech Republic Building Inspection Authority (ČZB).

OBSAH

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1 | VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY EKO-STZ - TYP, ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI | 5 |
| 2 | SKLADBY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ | 6 |
| 2.1 | Skladba zateplovacího systému EKO-STZ P | 6 |
| 2.2 | Skladba zateplovacího systému EKO-STZ M | 7 |
| 2.3 | Základní komponenty | 9 |
| 2.3.1 | Penetrační a základní nátěry | 9 |
| 2.3.2 | Lepící hmoty | 10 |
| 2.3.3 | Izolační výrobky | 10 |
| 2.3.3.1 | <i>Desky z expandovaného polystyrenu (EPS)</i> | 10 |
| 2.3.3.2 | <i>Desky z minerálních vláken - jen typy uvedené ve skladbě ETICS (bod 2.2, tabulka 2)</i> | 11 |
| 2.3.4 | Hmoždinky – jen typy uvedené ve skladbách ETICS (bod 2.1 pro EKO-STZ P - tab. 1, bod 2.2 pro EKO-STZ M - tab. 2) | 13 |
| 2.3.5 | Hmota pro vytváření základní vrstvy | 13 |
| 2.3.6 | Armovací tkanina - jen typy uvedené ve skladbách ETICS (body 2.1 a 2.2) | 14 |
| 2.3.7 | Základní nátěry | 14 |
| 2.3.8 | Konečná povrchová úprava | 15 |
| 2.3.9 | Nátěry pro následnou údržbu | 17 |
| 2.4 | Doplňkové komponenty, nejběžnější příklady | 18 |
| 3 | ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLA JAKOSTI | 25 |
| 4 | PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA | 25 |
| 5 | STAVEBNÍ PŘÍPRAVA | 27 |
| 5.1 | Pracovní četa - její velikost a požadovaná kvalifikace | 27 |
| 5.2 | Pracovní prostředky, nářadí a pomůcky | 27 |
| 5.3 | Skladování materiálu | 28 |
| 5.3.1 | Suché směsi (lepící hmota, stěrková hmota) | 28 |
| 5.3.2 | Penetrační nátěr | 28 |
| 5.3.3 | Pastovité směsi (disperzní, silikonové a silikátové dekorativní omítky, fasádní barvy) | 28 |
| 5.3.4 | Desky tepelné izolace | 28 |
| 5.3.5 | Armovací tkanina | 28 |
| 5.3.6 | Vyztužovací profily | 28 |
| 5.3.7 | Hmoždinky | 28 |
| 5.4 | Nakládání s odpady | 28 |
| 5.5 | Příprava staveniště | 28 |
| 5.6 | BOZP | 28 |
| 5.7 | Omezení při realizaci zateplovacích systémů EKO-STZ | 29 |
| 5.8 | Všeobecně závazné pokyny | 29 |
| 5.9 | Příprava podkladu pro ETICS (pro lepení desek izolantu) | 29 |
| 5.10 | Příprava hmot | 30 |
| 5.10.1 | Nátěry pro následnou údržbu | 31 |
| 6 | APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU EKO-STZ P a EKO-STZ M | 31 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 6.1 | Penetrace podkladu | 31 |
| 6.2 | Osazení základací lišty nebo montážní latě | 31 |
| 6.3 | Lepení desek tepelné izolace | 33 |
| 6.4 | Osazení klempířských prvků | 36 |
| 6.5 | Kotvení izolantu hmoždinkami | 37 |
| 6.6 | Ochrana exponovaných míst | 38 |
| 6.7 | Provádění základní vrstvy | 40 |
| 6.8 | Osazení dekorativních prvků | 41 |
| 6.9 | Konečná povrchová úprava systému | 41 |
| 7 | KONTROLA PROVÁDĚNÍ | 42 |
| 8 | PŘEDEPSANÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY | 43 |
| 9 | ÚDRŽBA A OPRAVY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ | 43 |
| 10 | SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY | 44 |
| 11 | SEZNAMY | 46 |
| 11.1 | Seznam použité literatury | 46 |
| 11.2 | Seznam použitých symbolů a zkratk | 46 |
| 11.3 | Použití názvosloví | 47 |
| 11.4 | Seznam tabulek | 47 |
| 11.5 | Seznam obrázků | 47 |
| 11.6 | Seznam příloh | 48 |
| 11.6.1 | Příloha P1: Doporučení a pokyny pro navrhování ETICS EKO-STZ | 49 |
| 11.6.2 | Příloha P2: Materiály pro EKO-STZ CP a EKO-STZ CM | 70 |

1 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY EKO-STZ – TYP, ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI

Tento montážní postup slouží jako závazný předpis k provádění vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS).

EKO-STZ P je vnější tepelně izolační systém (ETICS) s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) vyhovujícímu ČSN EN 13163:2013. Je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených z betonu nebo zdiva. Použitelnost ETICS s izolantem z EPS je výškově omezena aktuálním ustanovením národních technických norem (např. dle ČSN 73 0810).

EKO-STZ M je vnější tepelně izolační systém (ETICS) s izolantem z minerální vlny (MW) s podélně i kolmo orientovanými vlákny vyhovující ČSN EN 13162:2013. Jeho určení je stejné jako u EKO-STZ P, není omezen výškou, ale jeho použití musí být ve shodě s aktuálním ustanovením národních technických norem.

Oba systémy mají povrchovou úpravu z tenkovrstvých probarvených omítek. Tyto systémy ETICS je možné aplikovat jako mechanicky připevňované hmoždinkami s doplňkovým lepením (plocha lepení musí tvořit minimálně 40 % povrchu desky) nebo lepené s doplňkovým kotvením (plocha lepení musí tvořit minimálně 40 % povrchu), při jejich použití musí být splněny všechny předpoklady pro odpovídající mechanické připevnění. Při aplikaci je nutné postupovat dle projektové dokumentace, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Nutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry – posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN 73 0540 a požární zpráva.

Montáž vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s izolanty z EPS nebo MW mohou provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků v provádění systémů ETICS EKO-STZ.

KVALITATIVNÍ TŘÍDA A (dle Cechu pro zateplování budov)

Kvalitativní třída A je určena pro vnější tepelně izolační kontaktní (kompozitní) systémy (ETICS) s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu (EPS) nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou nebo omítkou a nátěrem a dále pro jeho některé součásti.

Do kvalitativní třídy A spadají dále jen ty ETICS, které splňují požadavky podle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, bylo k nim vydáno prohlášení o vlastnostech, jsou s označením CE a splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek. Dále musí vyhovovat níže uvedeným požadavkům na značení, technickou dokumentaci a na vlastnosti, které musí být doloženy zkouškami, pokud to charakter požadavku vyžaduje. Zároveň musí být zajištěna možnost jejich nákupu od jednoho výrobce nebo distributora a je pro ně vydáno osvědčení CZB o splnění požadavků pro tuto třídu.


Do kvalitativní třídy A spadají dále jen ty součásti ETICS, které splňují požadavky podle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, bylo k nim vydáno prohlášení o vlastnostech, jsou s označením CE – pokud se na ně uvedené Nařízení vztahuje – a splňují všechny ostatní požadavky kladené na výrobek. Dále musí vyhovovat níže uvedeným požadavkům na značení, technickou dokumentaci a na vlastnosti, které musí být doloženy zkouškami, pokud to charakter požadavku vyžaduje a zároveň je pro ně vydáno osvědčení CZB o splnění požadavků pro tuto třídu. Osvědčení CZB o splnění těchto požadavků pro součásti se samostatně vydává jen pro tepelně izolační výrobky, skleněné síťoviny, hmoždinky a takové příslušenství, pro které jsou stanoveny požadavky na vlastnosti pro kvalitativní třídu A.

Zkoušky vlastností musí být provedeny nezávislou osobou.

Zateplovací systémy EKO-STZ P a EKO-STZ M splňují svými vlastnostmi kritéria pro kvalitativní třídu A daná technickými pravidly Cechu pro zateplování budov (CZB) TP CZB 01-2015.

Firma COLORLAK, a.s. je držitelem certifikátů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a Osvědčení RESPONSIBLE CARE –ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII, které v pravidelných intervalech obnovuje na základě nezávislých auditů.

SKLADBA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS) EKO-STZ P a M

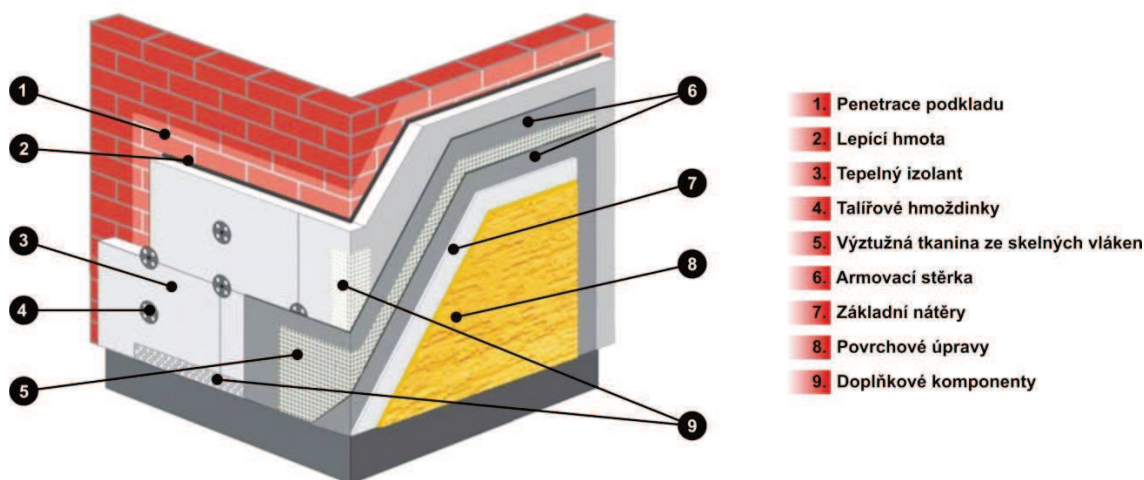

Obr. 1 Schéma ETICS

2 SKLADBY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ

2.1 Skladba zateplovacího systému EKO-STZ P

Jednotlivé komponenty byly vyvinuty, zvoleny a zkušeny se zvláštním ohledem na jejich vzájemně fyzikálně mechanické a chemické působení v rámci zateplovacího systému EKO-STZ P jako celku, který je navržen a vyráběn v souladu s Evropským technickým schválením (dále jen ETA) č. 05/0154. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Tabulka 1: Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ P

| | | Součást | Spotřeba | Tloušťka |
|--------------------------|-----------------------|---|--|-------------|
| | Penetrační nátěr | - EKOPEN E0601 | 0,1 – 0,4 kg/m ² | - |
| | | - PENETRACE S2802A E0607 | 0,04 – 0,1 kg/m ² | |
| | Lepicí hmota | - EKOFIX-Z E4001 - VAZAFIX 2v1 E4009 | 3,0 – 4,0 kg/m ² 3,0 – 5,5 kg/m ² (suché směsi) | - |
| | Desky tepelné izolace | Desky z pěnového polystyrenu (EPS) vyhovující požadavkům ČSN EN 13 163:2013, min. TR 100, bílé a šedé barvy | - | 50 – 320 mm |
| Lepení a kotvení systému | Hmoždinky | Hmoždinky pro povrchovou montáž - BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L _a - BRAVOLL PTH-S 60/8-L _a - BRAVOLL PTH-SX - BRAVOLL PTH-EX - ejotherm STR U 2G - EJOT H1 eco - EJOT H3 - EJOT H4 eco - ejotherm S1, S1 short - fischer Termoz CS II 8 - fischer termoz PN 8 - fischer termoz CN 8 - Hilti HTS T-Save P, HTS T-Save M - Hilti HTR-P, HTR-M - KEW TSD 8 - KEW TSBD 8, TSBDL 8 - KEW TSD-V 8 | Počet kusů podle projektové dokumentace | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|-------------------------|
| | | - KEW TSD-V KN 8 - KEW TSDL-V 8 - KEW TSD-V KN 8 - KOELNER TFIX-8S - KOELNER TFIX-8M - Wkret-met FIXPLUG ø 8 - Wkret-met FIXPLUG ø 10 - Wkret-met WK THERM ø 8 - Wkret-met WK THERM-S 8 - TOP-KRAFT PPV - TOP-KRAFT PSV - TOP-KRAFT-PXP-PV Hmoždinky pro zápuštnou montáž - BRAVOLL PTH-S 60/8-L _a - BRAVOLL PTH-SX - ejothem STR U 2G - fisher Termoz CS II 8 - KEW TSBD 8, TSBDL 8 - KOELNER TFIX-8ST - Wkret-met eco-drive - Wkret-met eco-drive S Hmoždinky pro speciální montáž - fischer termoz SV II ecotwist - Hilti HTH | | | |
| Základní vrstva | Hmota pro vytvoření základní vrstvy | - VAZAKRYL E 4007 - VAZAFIX 2v1 E4009 | 3,0 – 4,0 kg/m ² 4,0 – 6,0 kg/m ² (suché směsi) | průměrně 4 mm (v suchém stavu) | |
| | Skleněná síťovina v jedné nebo dvou vrstvách | - VERTEX R 117 A101/EKOLAK - VERTEX R 131 A101/EKOLAK | - | - | |
| Konečná povrchová úprava | Základní nátěr pro akrylátové a silikonové omítky | - EKOFAS E0204 | 0,2 – 0,3 kg/m ² | - | |
| | Základní nátěr pro silikátové omítky | - EKOFAS SILIKÁT E0206 PENSIL E0603 (jako ředidlo pro EKOFAS SILIKÁT E0206) | 0,2 – 0,3 kg/m ² 0,02 – 0,03 kg/m ² | | |
| | Dekorativní omítky | Akrylátové | - EKOPUTZ E*301 - KC PUTZ E*305 - STRUKTUR PUTZ E*309 | 1,9 – 2,8 kg/m ² 2,4 – 3,7 kg/m ² 2,0 – 3,5 kg/m ² | dle max. velikosti zrna |
| | | Silikonové | - EKOPUTZ SILIKON E*303 - KC PUTZ SILIKON E*307 - STRUKTUR PUTZ SILIKON E*311 | 1,9 – 2,8 kg/m ² 2,4 – 3,7 kg/m ² 2,0 – 3,5 kg/m ² | |
| | | Silikátové | - EKOPUTZ SILIKÁT E*302 - KC PUTZ SILIKÁT E*306 - STRUKTUR PUTZ SILIKÁT E*310 | 1,9 – 2,8 kg/m ² 2,4 – 3,7 kg/m ² 2,0 – 3,5 kg/m ² | |
| | | Mozaikové - QUARZPUTZ E0346 (L), E3048 (V), E3047 (M), E3049 (Q) | 3,5 kg/m ² 6,0 kg/m ² | | |
| Příslušenství k systému | odpovídá popisu dle §3.2.2.5 ETAG 004 | | | | |
| Následná údržba systému | - EKOFAS JZ E0203 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASAX E0201 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASIKON E0208 (k údržbě silikonových omítek) - FASAX SILIKÁT E0207 (k údržbě silikátových omítek) | | | | |

2.2 Skladba zateplovacího systému EKO-STZ M

Jednotlivé komponenty byly vyvinuty, zvoleny a zkušeny se zvláštním ohledem na jejich vzájemně fyzikálně mechanické a chemické působení v rámci zateplovacího systému EKO-STZ M jako celku, který je navržen a vyráběn v souladu s ETA -

13/0119. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Tabulka 2: Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ M

| | | Součást | Spotřeba | Tloušťka |
|--------------------------|---|---|--|----------------------------------|
| | Penetrační nátěr | - EKOPEN E0601 | 0,1 – 0,4 kg/m ² | - |
| | | - PENETRACE S2802A E0607 | 0,04 – 0,1 kg/m ² | |
| | Lepící hmota | - EKOFIX-Z E4001 | 3,0 – 4,0 kg/m ² (suché směsi) | - |
| | Desky tepelné izolace | Desky z minerálních vláken vyhovující požadavkům ČSN EN 13 162:2013 - Desky z minerální vlny (MW deska – podélné vlákno, reakce na oheň A1, nasákavost WS, WL(P), pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 15) - Desky z minerální vlny ((MW deska – podélné vlákno, reakce na oheň A1, nasákavost WS, WL(P), pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 10, napětí v tlaku CS (10)30)) - Desky z minerální vlny (MW lamela - kolmé vlákno, reakce na oheň A1, nasákavost WS, WL(P), pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 80) | - | 50 – 320 mm |
| Lepení a kotvení systému | Hmoždinky | Hmoždinky pro povrchovou montáž - BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L _a - BRAVOLL PTH-S 60/8-L _a - BRAVOLL PTH-EX - ejotherm STR U 2G - EJOT H1 eco - EJOT H4 eco - fischer termoz CS II 8 - fischer termoz CN II 8 - fischer Termoz CS 8 DT 110V - Hilti HTS T-Save HTS-M - Hilti HTR-M - KEW TSD 8 - KEW TSBD 8, TSB DL 8 - KEW TSD-V 8 - KEW TSDL-V 8 - KOELNER TFIX-8M - KOELNER TFIX-8S - KOELNER R TFIX-8S - KOELNER R TFIX-8M - Wkret-met WK THERM ø 8 - Wkret-met ECO-DRIVE W 8 Hmoždinky pro zápuštnou montáž - BRAVOLL PTH-S 60/8-L _a - ejotherm STR U 2G - fischer Termoz CS II 8 - KEW TSBD 8, TSB DL 8 - KOELNER TFIX-8ST - KOELNER R TFIX-8S | Počet kusů podle projektové dokumentace | |
| Základní vrstva | Hmota pro vytvoření základní vrstvy | - VAZAKRYL E 4007 | 4,0 – 5,0 kg/m ² (suché směsi) | průměrně 5,5 mm (v suchém stavu) |
| | Skleněná síťovina v jedné nebo dvou vrstvách | - VERTEX R 117 A101/EKOLAK - VERTEX R 131 A101/EKOLAK | - | - |
| Konečná povrchová úprava | Základní nátěr pro akrylátové a silikonové omítky | - EKOFAS E0204 | 0,2 – 0,3 kg/m ² | - |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------------------|
| | Základní nátěr pro silikátové omítky | - EKOFAS SILIKÁT E0206 - PENSIL E0603 (jako ředidlo pro EKOFAS SILIKÁT E0206) | 0,2 – 0,3 kg/m ² 0,02 – 0,03 kg/m ² | dle max. velikosti zrna |
| | Dekorativní omítky | Akrylátové - EKOPUTZ E*301 - KC PUTZ E*305 | 1,9 – 2,8 kg/m ² 2,4 – 3,7 kg/m ² | |
| | | Silikonové - EKOPUTZ SILIKON E*303 - KC PUTZ SILIKON E*307 | 1,9 – 2,8 kg/m ² 2,4 – 3,7 kg/m ² | |
| | | Silikátové - EKOPUTZ SILIKÁT E*302 - KC PUTZSILIKÁT E*306 | 1,9 – 2,8 kg/m ² 2,4 – 3,7 kg/m ² | |
| | | Mozaikové - QUARZPUTZ E0346 (L), E3048 (V), E3047 (M), E3049 (Q) | 3,5 kg/m ² 6,0 kg/m ² | |
| Příslušenství k systému | odpovídá popisu dle §3.2.2.5 ETAG 004 | | | |
| Následná údržba systému | - EKOFAS JZ E0203 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASAX E0201 (k údržbě akrylátových a minerálních omítek) - FASIKON E0208 (k údržbě silikonových omítek) - FASAX SILIKÁT E0207 (k údržbě silikátových omítek) | | | |

2.3 Základní komponenty

Následující přehled komponentů zateplovacích systémů poskytuje základní informace a návody pro práci s nimi. Při samotné aplikaci je nutno postupovat dle postupů stanovených v technických listech a na etiketách, které jsou pro tyto materiály závazné.

2.3.1 Penetrační nátěry

- **EKOPEN E0601**

Hlubkový penetrační nátěr je určený ke zpevnění podkladu a snížení nasákavosti, tím také výrazně přispívá ke zvýšení přídržnosti lepicí hmoty k podkladu.

Ředění: neředí se, jen u velmi savých podkladů v poměru 1 : 1 s vodou
Spotřeba: 0,1 - 0,4 l/m² (v závislosti na struktuře a savosti podkladu)
Balení: plastové kanystry à 5 a 10 l
Skladování: 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením



- **PENETRACE S2802A E0607**

Hlubkový penetrační nátěr je určený ke zpevnění podkladu a snížení nasákavosti, tím také výrazně přispívá ke zvýšení přídržnosti lepicí hmoty k podkladu.

Ředění: vodou v poměru 1 : 1 až 1 : 5, u velmi savých podkladů v poměru 1 : 10
Spotřeba: 0,04 - 0,1 l/m² (v závislosti na struktuře a savosti podkladu)
Balení: plastové kanystry à 1, 3, 5 a 10 l
Skladování: 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem,



nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

2.3.2 Lepicí hmoty

- **EKOFIX-Z E4001**

Suchá lepicí hmota určená k lepení desek izolačního materiálu pro ETICS na omítky, zdivo, beton, lehčený beton a plynosilikáty.

- Spotřeba:** lepení polystyrenových desek 3 – 4 kg/m²
lepení minerální vlny: 4,5 - 5,0 kg/m²
- Příprava směsi:** smíchat 1 díl vody se 4 díly směsi, důkladně rozmíchat pomaluběžným míchadlem, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat, hmota je zpracovatelná cca 60 – 90 minut
- Balení:** papírové pytle s PE vložkou à 25 kg, paletováno à 1050 kg
- Skladování:** 6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách



- **VAZAFIX 2v1 E4009**

Suchá lepicí hmota určená k vytváření základní vrstvy a lepení desek izolačního materiálu pro ETICS na omítky, zdivo, beton, lehčený beton a plynosilikáty.

- Spotřeba:** lepení polystyrenových desek 3 – 4 kg/m²
- Příprava směsi:** smíchat 1 díl vody se 4 díly směsi, důkladně rozmíchat pomaluběžným míchadlem, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat, hmota je zpracovatelná cca 60 – 90 minut
- Balení:** papírové pytle s PE vložkou à 25 kg, paletováno á 1050 kg
- Skladování:** 6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách



2.3.3 Izolační výrobky

2.3.3.1 Desky z expandovaného polystyrenu (EPS desky)

Odpovídající ČSN EN 13163+A2. („bílé“ i „šedé“ barvy) – viz tabulka 3
Tabulka 3: Vlastnosti EPS

| Vlastnosti/zkušební předpis | | Deklarované vlastnosti EPS | |
|--|---|---|--------------------------------|
| Reakce na oheň / EN 13501-1 + A1 | | Eurotřída reakce na oheň - E při objemové hmotnosti ≤ 18 kg/m ³ a tloušťce 50 - 320 mm | |
| Tepelný odpor [m ² .K/W] | | Definován na CE značení podle deklarace v souladu s ČSN EN 13163 | |
| Tloušťka [mm] / EN 823 | | min. 20 | ± 2, ČSN EN 13163 - T(2) |
| Délka [mm] / EN 822 | | max. 1000 | ± 2, ČSN EN 13163 - L(2) |
| Šířka [mm] / EN 822 | | max. 500 | ± 1, ČSN EN 13163 - W(1) |
| Pravouhlost ve směru délky a šířky [mm/m] / EN 824 | | ± 2 | ČSN EN 13163 - S(2) |
| Pravouhlost ve směru tloušťky | | odchylka max. 1 mm | |
| Rovinnost [mm] / EN 825 | | ≤ 3 | ČSN EN 13163 - P(3) |
| Objemová hmotnost [kg/m ³] ČSN EN 1602 | | ≥ 13,5 ≤ 25 | |
| Povrch | | Řezná plocha (homogenní, bez povlaku) | |
| Rozměrová stabilita | Za určených teplotních a vlhkostních podmínek / ČSN EN 1604 | ≤ 1% | EN 13163-DS(70,-)1, DS(70,90)1 |
| | Za konstantních laboratorních podmínek / ČSN EN 1603 | ± 0,2% | EN 13163-DS(N) 2 |
| Nasákavost při částečném ponoření | Krátkodobá [kg/m ²] / EN 1609 | < 1,0 | EN 13163-WL(P) 1 |
| | Dlouhodobá [kg/m ²] / EN 12087 | < 0,5 | EN 13163-WL(P) 1 |
| Dlouhodobá navlhavost při dufuzi ČSN EN 12088 | | < 15 % | EN 13163-WD(V) 15 |

| | |
|---|------------------------------|
| Propustnost vodní páry, faktor difuzního odporu (μ) / EN 12086 - EN 13162 | 20 - 70 |
| Pevnost v tahu kolmo k rovině desky za sucha [kPa] / EN 1607 | ≥ 100 EN 13163 TR 100 |
| Napětí v tlaku při 10% deformaci [kPa] / ČSN EN 826 | ≥ 70 EN 13163-CS(10) 70 |
| Pevnost v ohybu [kPa] / ČSN EN 12089 | ≥ 115 EN 13163-BS 115 |
| Pevnost ve smyku [kPa] / EN 12090 | ≥ 50 EN 13163-SS 50 |
| Modul pružnosti ve smyku [kPa] / EN 12090 | ≥ 1000 EN 13163-GM 1000 |
| Obsah cizího regranulátu | bez cizího regranulátu |

Poznámka: Barevné značení desek dle sdružení EPS.

Balení: balík chráněný smršťovací fólií

Skladování: v suchu, chránit před deštěm, UV zářením a mechanickým poškozením

2.3.3.2 Desky z minerálních vláken - jen typy uvedené ve skladbách ETICS (bod 2.2, tab. 2)

Minerální desky s podélně orientovanými vlákny. Jsou používány pro zateplení staveb s vyššími nároky na požární bezpečnost staveb, s rovnými hranami vyrobené podle ČSN EN 13 162+A1. Jedná se o mechanicky připevňovaný systém s doplňkovým lepením.

- MW lamela – kolmé vlákno TR 80: Isover NF 333

Tabulka 4: Vlastnosti MW lamel - kolmé vlákno TR 80

| Vlastnosti | | Deklarované vlastnosti MW lamel (kolmá vlákna), TR 80 | |
|---|---------------------------|--|--------------------|
| Reakce na oheň / EN 13501-1 + A1 | | Eurotřída reakce na oheň – A1 s maximální objemovou hmotností 132 kg/m ³ a tloušťce 50 – 320 mm | |
| Tepelný odpor [m ² .K/W] | | Definován na CE značení podle deklaraace v souladu s EN 13162 | |
| Součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/mK] / EN 12939 | | $\leq 0,041$ | |
| Tloušťka [mm] / EN 823 | | ≥ 20 , -1 % nebo -1 mm, +3 mm, EN 13162-T5 | |
| Délka [mm] / EN 822 | | ≤ 1200 , ± 1 % | |
| Šířka [mm] / EN 822 | | ≤ 600 , ± 4 | |
| Pravouhlost [mm/m] / EN 824 | | ≤ 2 | |
| Rovinnost [mm] / EN 825 | | ≤ 5 | |
| Objemová hmotnost [kg/m ³] / EN 1602 | | $\geq 70 \leq 150$ | |
| Povrch | | Bez další úpravy (homogenní, bez povlaku) | |
| Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek / EN 1604 | | ≤ 1 % relativní změna délky, šířky a tloušťky EN 16162-DS(70,90)1 | |
| Nasákavost při částečném ponoření [kg/m ²] | krátkodobá / EN 1609 | ≤ 1 | EN 13162-WS |
| | dlouhodobá EN 12087 | ≤ 3 | EN 13162-WL(P) |
| Faktor difuzního odporu (μ) [-] / EN 12086, EN 13162 | | 1 | |
| Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | za sucha [kPa] / EN 1607 | ≥ 80 | EN 13162-TR 80 |
| | za vlhka [kPa] / ETAG 004 | ≥ 50 | |
| Napětí v tlaku [kPa] / EN 826 | | ≥ 40 | EN 13162-CS(10) 40 |
| Pevnost ve smyku [kPa] / EN 12090 | | ≥ 20 | EN 13162-SS 20 |
| Modul pružnosti ve smyku [kPa] / EN 12090 | | ≥ 1000 | |

- MW deska – podélné vlákno TR 15: Isover TF

Tabulka 5: Vlastnosti desek MW - podélné vlákno TR 15

| Vlastnosti | | Deklarované vlastnosti desek MW (podélná vlákna), TR 15 | |
|---|---------------------------|--|--------------------|
| Reakce na oheň / EN 13501-1 + A1 | | Eurotřída reakce na oheň – A1 s maximální objemovou hmotností 132 kg/m ³ a tloušťce 50 – 320 mm | |
| Tepelný odpor [m ² .K/W] | | Definován na CE značení podle deklarace v souladu s EN 13162 | |
| Součinitel tepelné vodivosti λ _D [W/mK] / EN 12939 | | ≤ 0,039 | |
| Tloušťka [mm] / EN 823 | | ≥ 20, -1 % nebo -1 mm, +3 mm, EN 13162-T5 | |
| Délka [mm] / EN 822 | | ± 1 % | |
| Šířka [mm] / EN 822 | | ≤ 600, ± 4 | |
| Pravoúhlost [mm/m] / EN 824 | | ≤ 4 | |
| Rovinnost [mm] / EN 825 | | ≤ 5 | |
| Objemová hmotnost [kg/m ³] / EN 1602 | | ≥ 70 ≤ 150 | |
| Povrch | | Bez další úpravy (homogenní, bez povlaku) | |
| Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek / EN 1604 | | ≤ 1 % relativní změna délky, šířky a tloušťky EN 16162-DS(70,90)1 | |
| Nasákavost při částečném ponoření [kg/m ²] | krátkodobá / EN 1609 | ≤ 1 | EN 13162-WS |
| | dlouhodobá EN 12087 | ≤ 3 | EN 13162-WL(P) |
| Faktor difuzního odporu (μ) [-] / EN 12086, EN 13162 | | ≤ 1 EN 13162-MU1 | |
| Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | za sucha [kPa] / EN 1607 | ≥ 15 | EN 13162-TR 15 |
| | za vlhka [kPa] / ETAG 004 | ≥ 7,5 | |
| Napětí v tlaku [kPa] / ČSN EN 826 | | ≥ 20 | EN 13162-CS(10) 20 |
| Pevnost ve smyku [kPa] / EN 12090 | | ≥ 20 | EN 13162-SS 20 |
| Modul pružnosti ve smyku [kPa] / EN 12090 | | ≥ 1000 | |

- MW deska – podélné vlákno TR 10: Isover TF PROFI, ROCKWOOL FRONTROCK S

Tabulka 6: Vlastnosti desek MW - podélné vlákno TR 10 – jednovrstvá

| Vlastnosti | | Deklarované vlastnosti desek MW (podélná vlákna, jednovrstvá), TR 10 | |
|---|---------------------------|--|--------------------|
| Reakce na oheň / EN 13501-1 + A1 | | Eurotřída reakce na oheň – A1 s maximální objemovou hmotností 132 kg/m ³ a tloušťce 50 – 320 mm | |
| Tepelný odpor [m ² .K/W] | | Definován na CE značení podle deklarace v souladu s EN 13162 | |
| Součinitel tepelné vodivosti λ _D [W/mK] / EN 12939 | | ≤ 0,039 | |
| Tloušťka [mm] / EN 823 | | ≥ 20, -1 % nebo -1 mm, +3 mm, EN 13162-T5 | |
| Délka [mm] / EN 822 | | ± 1 % | |
| Šířka [mm] / EN 822 | | ≤ 600, ± 4 | |
| Pravoúhlost [mm/m] / EN 824 | | ≤ 4 | |
| Rovinnost [mm] / EN 825 | | ≤ 5 | |
| Objemová hmotnost [kg/m ³] / EN 1602 | | ≥ 70 ≤ 150 | |
| Povrch | | Bez další úpravy (homogenní, bez povlaku) | |
| Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek / EN 1604 | | ≤ 1 % relativní změna délky, šířky a tloušťky EN 16162-DS(70,90)1 | |
| Nasákavost při částečném ponoření [kg/m ²] | krátkodobá / EN 1609 | ≤ 1 | EN 13162-WS |
| | dlouhodobá EN 12087 | ≤ 3 | EN 13162-WL(P) |
| Faktor difuzního odporu (μ) [-] / EN 12086, EN 13162 | | ≤ 1 EN 13162-MU1 | |
| Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | za sucha [kPa] / EN 1607 | ≥ 10 | EN 13162-TR 15 |
| | za vlhka [kPa] / ETAG 004 | ≥ 5 | |
| Napětí v tlaku [kPa] / ČSN EN 826 | | ≥ 30 | EN 13162-CS(10) 30 |
| Pevnost ve smyku [kPa] / EN 12090 | | ≥ 20 | EN 13162-SS 20 |
| Modul pružnosti ve smyku [kPa] / EN 12090 | | ≥ 1000 | |

| | |
|--------------------|--|
| Složení: | čedičová vlákna, |
| Spotřeba: | 1,02 m ² desky/1,0 m ² stěny (2 % na prořezy) |
| Balení: | balík chráněný smršťovací fólií |
| Skladování: | v suchu, nesmí navlhnout, chránit před deštěm a mechanickým poškozením |

2.3.4 Hmoždinky - jen typy uvedené ve skladbách ETICS (bod 2.1 pro EKO-STZ P - tab. 1, bod 2.2 pro EKO-STZ M – tab. 2)

Plastové hmoždinky ve tvaru talíře s dříkem a kovovým nebo plastovým trnem nebo šroubem (pro EKO-STZ P a EKO-STZ M), které slouží k upevňování tepelně izolačních desek na zatepované objekty. Při přípravě a skladování je třeba je chránit před teplotami vyššími než 50 °C.



2.3.5 Hmota pro vytváření základní vrstvy

- **VAZAKRYL E4007**

určený k vyrovnání izolačních desek na fasádě a k ochraně výztužné síťoviny. Vytváří podklad pod konečnou povrchovou úpravu (pro všechny čtyři systémy).

| | |
|------------------------|--|
| Spotřeba: | stěrkování izolačních desek: 3,0 - 5,0 kg/m ² |
| Příprava směsi: | smíchat 1 díl vody se 4 díly směsi, důkladně rozmíchat pomaluběžným míchadlem, nechat min. 5 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat (množství vody lze upravit konzistencí k optimálnímu nanášení), hmota je zpracovatelná cca 60 – 90 minut |

Technologická přestávka: do vyzrání a vyschnutí základní vrstvy (min. 5 dní)

Balení: papírové pytle s PE vložkou à 25 kg, paletováno à 1050 kg

Skladování: 6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách



- **VAZAFIX 2v1 E4009**

určený k vyrovnání izolačních desek na fasádě a k ochraně výztužné síťoviny. Vytváří podklad pod konečnou povrchovou úpravu (pro EKO-STZ P a EKO-STZ DP).

| | |
|------------------------|---|
| Spotřeba: | při stěrkování izolačních desek: 4,0 - 6,0 kg/m ² |
| Příprava směsi: | smíchat 1 díl vody se 4 díly směsi, důkladně rozmíchat pomaluběžným míchadlem nechat min. 5 minut odležet a pak znovu krátce rozmíchat (množství vody lze upravit konzistencí k optimálnímu nanášení), hmota je zpracovatelná cca 60 – 90 minut |

Technologická přestávka: do vyzrání a vyschnutí základní vrstvy (min. 5 dní)

Balení: papírové pytle s PE vložkou à 25 kg, paletováno à 1050 kg

Skladování: 6 měsíců od data výroby, v suchu, na paletách



2.3.6 Armovací tkanina - jen typy uvedené ve skladbách ETICS (body 2.1, 2.2)


Tkanina ze skelných vláken, impregnovaná akrylátem, odolná vůči alkáliím, která slouží k vyztužení základní vrstvy.

- VERTEX R 117 A 101 / EKOLAK

Velikost ok: 4,0 x 4,5 mm
Plošná hmotnost: 145 g/m²
Spotřeba: 1,10 m² (9,1 % na překlady)
Balení: role šíře 110 cm a délky 10, 20 a 50 m balené ve fólii, paletováno à 1287, 1540 a 1815 m²
Skladování: v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací

- VERTEX R 131 A 101 / EKOLAK

Velikost ok: 3,5 x 3,8 mm
Plošná hmotnost: 160 g/m²
Spotřeba: 1,10 m² (9,1 % na překlady)
Balení: role šíře 110 cm a délky 10, 20 a 50 m balené ve fólii, paletováno à 1287, 1540 a 1815 m²
Skladování: v suchu, nastojato, chránit před poškozením a trvalou deformací

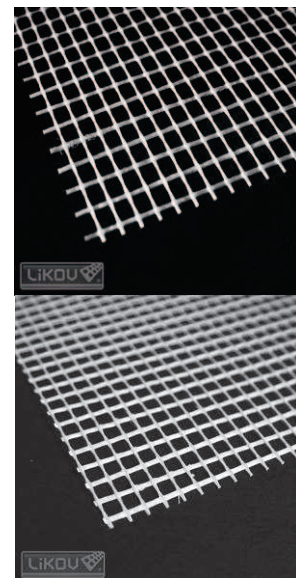

2.3.7 Základní nátěry

- EKOFAS E0204

Zrnitý základní nátěr pod disperzní a silikonové a minerální dekorativní omítky vyráběné a dodávané společností COLORLAK, a.s.

Odstín: bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER
Ředění: (max.) 30% vody
Spotřeba: 0,15 - 0,30 kg/m² při 1 nátěru na hladký povrch (3,3-6,6 m²/kg)
Balení: plastové kbelíky à 5, 12 a 20 kg
Skladování: 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením



- EKOFAS SILIKÁT E0206

Zrnitý základní nátěr pod silikátové dekorativní omítky vyráběné a dodávané společností COLORLAK, a.s.


Odstín: bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008)
Ředění: je určen k přímé aplikaci, event. se naředí 5 – 10 % PENSILu
Spotřeba: 0,25 - 0,3 kg/m² při 1 nátěru na hladký povrch (3,3 - 4 m²/kg)
Balení: plastové kbelíky à 5, 12 a 20 kg
Skladování: 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením



2.3.8 Konečná povrchová úprava



Obr. 2 Drásaná omítka

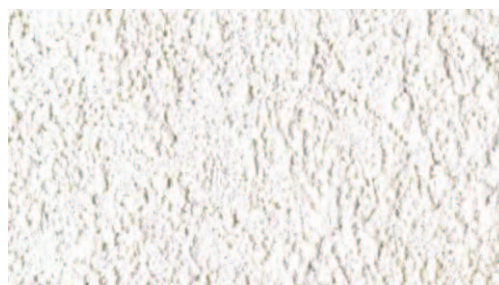

Obr. 4 Zatíraná omítka

- **Disperzní dekorativní omítky**

Disperzní (akrylátové) omítky jsou plně omyvatelné, velmi odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Mají dlouhou životnost a stálost barevných odstínů. Jsou velmi pružné a odolné proti mechanickému poškození.

Norma ČSN 73 2901:2017 doporučuje minimální velikost zrna určujícího tloušťku omítky 1,5 mm, pro omítky strukturované rýhováním potom velikost zrna min. 2,0mm.

Odstín: bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER
Ředění: omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody
Spotřeba: viz tabulka 7



Tabulka 7: Spotřeba disperzních omítek

| název | struktura | zrnitost/spotřeba v kg/m ² | |
|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
| | | 1,5 mm | 2,0 mm |
| EKOPUTZ E*301 | drásaná | 1,9-2,4 | 2,3-2,8 |
| KC PUTZ E*305 | zatíraná | 2,4-2,8 | 3,3-3,7 |
| STRUKTUR PUTZ E*309 | jemně drásaná | 2,0-2,4 | 3,1-3,5 |

Balení: plastové kbelíky à 25 kg
Skladování: 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením

- **Silikátové dekorativní omítky**

Silikátové omítky jsou vysoce prodyšné a odolné proti povětrnostním vlivům. Jsou určeny především pro stavby s požadavkem na vysokou paropropustnost.

Odstín: bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008)
Ředění: omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody.
Spotřeba: viz tabulka 8

Tabulka 8: Spotřeba silikátových omítek

| název | struktura | zrnitost/spotřeba v kg/m ² | |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
| | | 1,5 mm | 2,0 mm |
| EKOPUTZ SILIKÁT E*302 | drásaná | 1,9-2,4 | 2,3-2,8 |
| KC PUTZ SILIKÁT E*306 | zatíraná | 2,4-2,8 | 3,3-3,7 |
| STRUKTUR PUTZ SILIKÁT E*310 | jemně drásaná | 2,0-2,4 | 3,1-3,5 |

Balení: plastové kbelíky à 25 kg

Skladování: 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením



- Silikonové dekorativní omítky

Silikonové omítky jsou odolné proti povětrnostním vlivům a vyznačují se samočisticí schopností. Jsou určeny především pro stavby s požadavkem na vyšší paropropustnost.

Odstín: bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER

Ředění: omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody

Spotřeba: viz tabulka 9

Tabulka 9: Spotřeba silikonových omítek

| název | struktura | zrnitost/spotřeba v kg/m ² | |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
| | | 1,5 mm | 2,0 mm |
| EKOPUTZ SILIKON E*303 | drásaná | 1,9-2,4 | 2,3-2,8 |
| KC PUTZ SILIKON E*307 | zatíraná | 2,4-2,8 | 3,3-3,7 |
| STRUKTUR PUTZ SILIKON E*311 | jemně drásaná | 2,0-2,4 | 3,1-3,5 |

Balení: plastové kbelíky à 25 kg

Skladování: 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením



2.3.9 Nátěry pro následnou údržbu

- **FASAX E0201**

Profesionální hladká disperzní fasádní barva

| | |
|-----------------------|--|
| Odstín: | bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER |
| Ředění (max.): | 1. nátěr 15-20% vody, 2. nátěr – 5-10% vody |
| Spotřeba: | 0,3 - 0,35 kg/m ² při 2 nátěrech na hladký povrch (3 m ² /kg) |
| Balení: | plastové kbelíky à 5, 12 a 20 kg |
| Skladování: | 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením |

- **EKOFAS JZ E0203**

Jemně zrnitá disperzní fasádní barva

| | |
|-----------------------|--|
| Odstín: | bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER |
| Ředění (max.): | 1. nátěr 15-20% vody, 2. nátěr – 5-10% vody |
| Spotřeba: | 0,35 - 0,4 kg/m ² při 2 nátěrech na hladký povrch (2,5-3 m ² /kg) |
| Balení: | plastové kbelíky à 5, 12 a 20 kg |
| Skladování: | 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením |

- **FASIKON E0208**

Profesionální hladká silikonová fasádní barva

| | |
|-----------------------|--|
| Odstín: | bílý + odstíny dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR a EXTERIER |
| Ředění (max.): | 1. nátěr 15-20% vody, 2. nátěr – 5-10% vody |
| Spotřeba: | 0,3 - 0,35 kg/m ² při 2 nátěrech na hladký povrch (3 m ² /kg) |
| Balení: | plastové kbelíky à 5, 12 a 20 kg |
| Skladování: | 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením |

- **FASAX SILIKÁT E0207**

Profesionální hladká silikátová fasádní barva

| | |
|-----------------------|--|
| Odstín: | bílý + odstíny dle vzorkovnice Colorprogram Silikát (rok vydání 2008) |
| Ředění (max.): | 1. nátěr 15-20% PENSILU, 2. nátěr – 5-10% PENSILU |
| Spotřeba: | 0,35 - 0,4 kg/m ² při 2 nátěrech na hladký povrch (2,5 – 3 m ² /kg) |
| Balení: | plastové kbelíky à 5, 10 a 20 kg |
| Skladování: | 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením |




2.4 Doplnkové komponenty, nejběžnější příklady

• Zakládací lišta

Zakládací lišta s okapničkou z Al plechu (typ LO-Al, LOP-Al) pro založení zateplovacích systémů EKO-STZ do roviny. Bývá také označován jako profil soklový, případně patní.



| | |
|------------------|--------------------------------|
| Materiál: | hliník |
| Délka: | 2 m, 2,5 m |
| Šířka: | 20 – 300 mm |
| Tloušťka: | 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm |
| Balení: | balík à 20, 25, 50 m |



• Okapnice s tkaninou

Zajišťuje pevné spojení zakládacího profilu s tepelným izolantem.

| | |
|------------------|---|
| Materiál: | PVC odolné alkalickému prostředí, sklo vláknitá výztužná tkanina Vertex R117, případně oboustranně lepicí páska |
| Délka: | 2,5 m |
| Balení: | 62,5 a 125 m |




Alternativní použití okapnice u oplechování parapetu



• Zakládací sada

Sada slouží k založení tepelně izolačních desek ETICS do roviny Sadu tvoří ukončovací profil soklový – přechodový (s nepřiznanou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou), montážní soklový profil a případně prodlužovací soklový profil.

| | |
|------------------|--|
| Materiál: | PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní, sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R131, |
| Délka: | 2,0 m |
| Balení: | 30 a 50 m |



- **Soklová hmoždinka s trnem**

Plastová zarážecí hmoždinka s povrchově upraveným ocelovým trnem sloužící k upevnění soklových profilů.

Materiál hmoždinky: speciální mrazuvzdorný polypropylen nebo nylon

Materiál trnu: povrchově upravený ocelový vrut

Délka: 40 - 120 mm

Průměr: 6 a 8 mm

Balení: papírová krabice à 40 - 200 ks




- **Plastová spojka**

Plastová spojka zakládacích profilů.

Materiál: PVC

Délka: 30, 1000 mm

Balení: à 100 nebo 10 ks



- **Plastová vymežovací podložka**

Plastová vymežovací podložka zajišťuje vyrovnaní podkladu v místě kotvení zakládacího profilu zarážecí hmoždinkou.

Materiál: PVC barevně rozlišené dle tloušťky

Tloušťka: 2, 3, 4, 5, 8, 10 a 15 mm

Balení: sáček à 50 ks



- **Rohová lišta**










Hliníkový nebo plastový rohový profil se sklovláknitou sítovinou ke zpevnění rohů objektů a okenních a dveřních otvorů.

Materiál: hliník nebo PVC

Délka: 2 m; 2,5 m

Přesah sítoviny: 8, 10, 12, 15, 23 a 30 cm



Balení: balík à 50, 62,5, 125 a 200 m (chráněný smršťovací fólií)



- **Ukončovací profil omítky (stěrky)**

Ukončovací profil se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění a ukončení omítky (stěrky) na zdivu, pro dilatující spojení klempířských prvků s omítkou nebo se sklovláknitou výztužnou tkaninou a gumotextilní pro napojení omítky a oplechování atiky.






Materiál: PVC
Tloušťka: 3, 6, 10 a 15 mm
Délka: 2,0 m
Balení: balík à 50 m

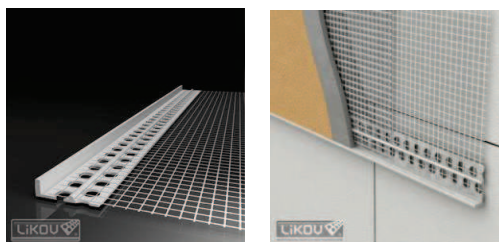

- **Okapní rohový profil**

Plastový rohový profil s viditelnou nebo podmítkovou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou ke zpevnění okenních a dveřních nadpraží, který zabraňuje zatékání vody a odmrzáení omítky.

Materiál: PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117
Délka: 2, 2,5 m
Přesah síťoviny: 10 x 10 cm
Balení: balík à 40, 50, 62,5, 100 a 125 m (chráněný smršťovací fólií)




Okapní rohový profil pro protipožární řešení


- **Okenní a dveřní začišťovací profil**

Plastový začišťovací profil s integrovanou síťovinou a samolepící PE páskou, který slouží k dokonalému napojení povrchových omítek a okenních a dveřních otvorů. Profil zajišťuje pevné a dilatující spojení, zabraňuje poškrábání rámu, spáry jsou odolné proti vodě a zabraňují prostupu chladu.

Materiál: PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117
Délka: 1,4 m; 1,6 m; 2,4 m
Přesah síťoviny: 10 nebo 14 cm
Balení: balík à 42, 48, 70, 72, 80 a 120 m (chráněný smršťovací fólií)

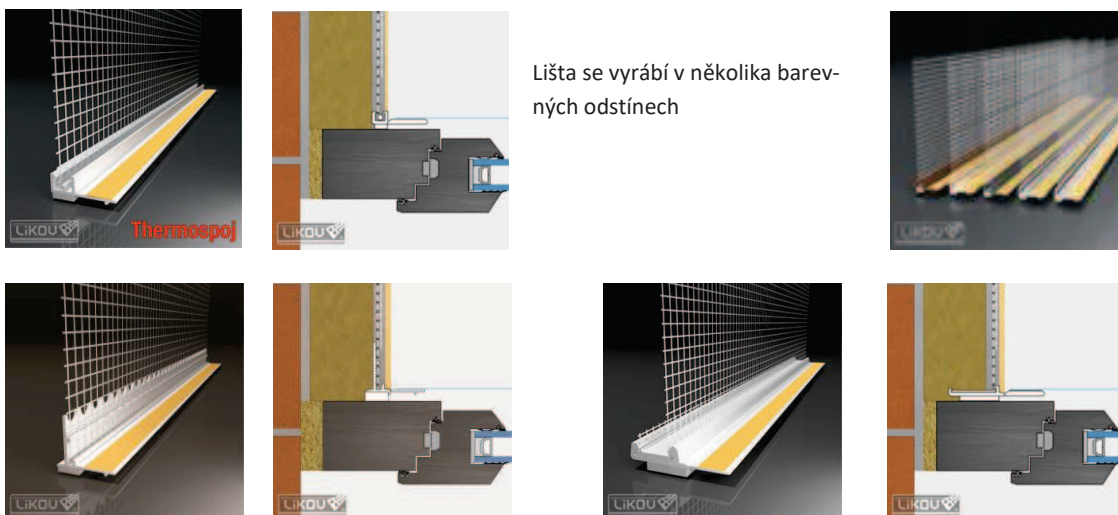



Pro přenesení větších posunů konstrukcí případně přenesení posunů ve více směrech se používají 2D a 3D profily.

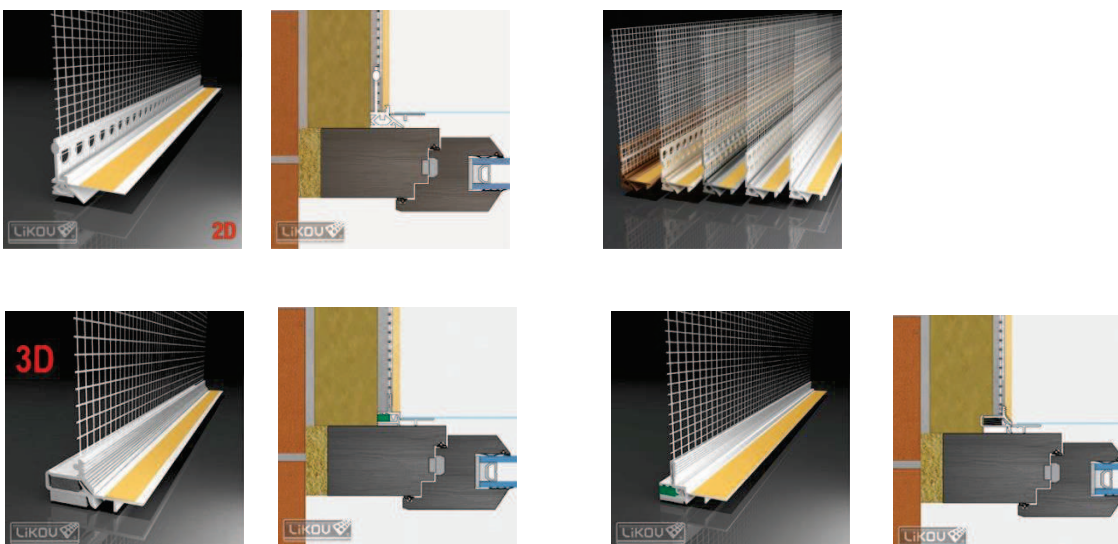

- **Parapetní profil**

Plastový profil s integrovanou síťovinou a samolepící PE páskou pro dokonalé spojení zateplovacího systému s parapetem, atikami apod. Profil zajišťuje pevné a dilatující spojení, zabraňuje zatékání vody, prostupu chladu, zamezuje praskání omítky a nahrazuje tmelení spár.

Materiál: PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117
Délka: 2,0 m
Přesah síťoviny: 10 cm
Balení: balík à 40, 200 m (chráněný smršťovací fólií)
















- Dilatační profily

Plastový profil s gumotextilií a s integrovanou síťovinou pro vytváření průběžných nebo rohových dilatačních spár v za-
teplovacích systémech EKO-STZ včetně krycích zátek.

Materiál: PVC odolné alkalickému prostředí

Délka: 2,0 a 2,5 m, zátky délky 2,1 m

Balení: balík á 50 m (chráněný smršťovací fólií) a další komponenty jako příslušenství určené výrobcem ETICS.




- **Armovací rohy**

Armovací díl pro vyztužení omítky v rozích stavebních otvorů.

Materiál: Teplem tvarovaná sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R 117 nebo R 131.

Rozměr: 650 x 330 mm, 350 x 300 x 200 mm

Balení: 150 ks, 25 ks

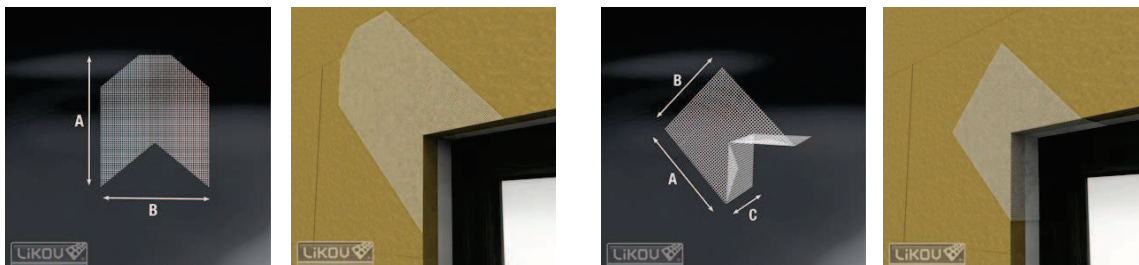


- **Bosážní profily**

Tkaninové bosážní profily pro vytvoření a vyztužení bosází v kontaktním zateplovacím systému.

Materiál: Teplem tvarovaná sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R 131 nebo PVC.

Rozměr: 240 x 2000 mm, 240 x 100 x 100 mm, 240 x 190 mm,

Balení: 10 ks, 20 ks, 25 ks, 50 ks

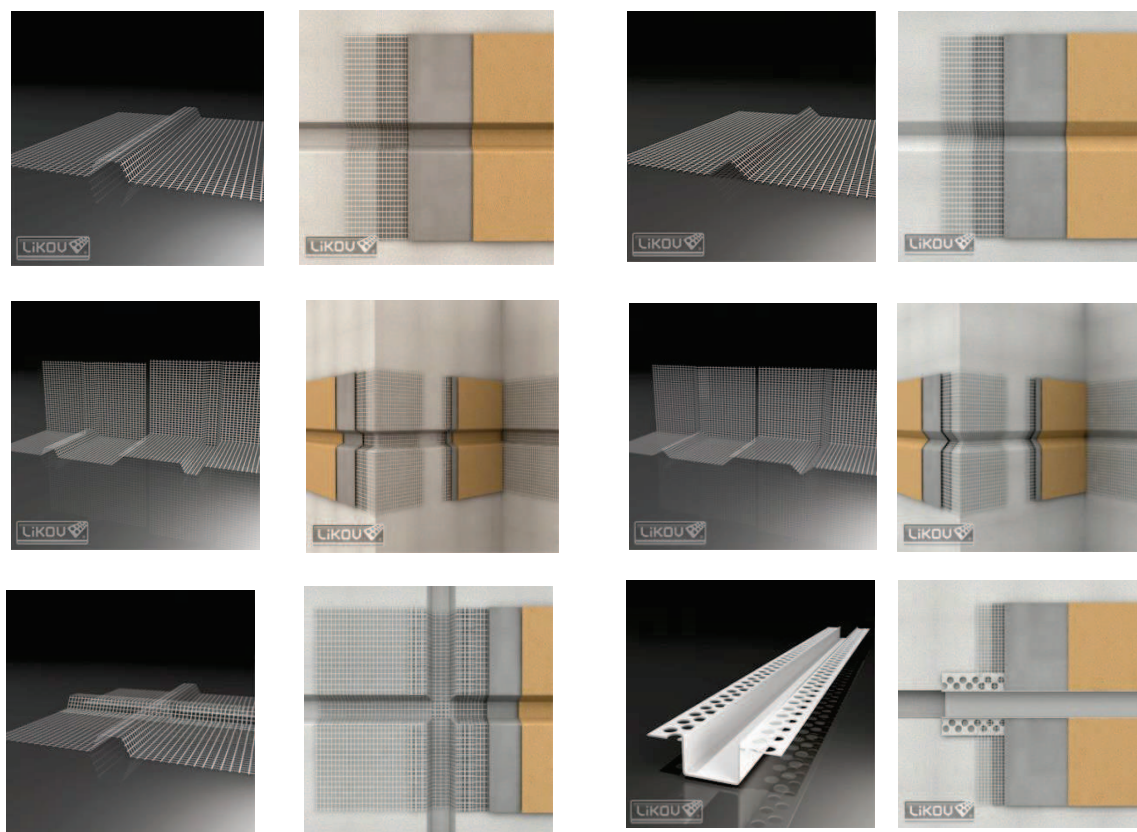


- **Fasádní lepicí pásy**

Papírové lepicí pásy k provádění odlišných barevných odstínů nebo struktur povrchových úprav zateplovacích systémů EKO-STZ.

Délka: 50 m


Šířka: 38 mm, 50 mm



• **Prefabrikované protipožární ostění a nadpraží**

Deska s izolačním jádrem z fenolické pěny (RESOL) nebo z EPS s příměsí grafitu pro obložení ostění a nadpraží splňující požární předpisy (ČSN 73 0810) s integrovanou okenní a rohovou lištou s tkaninou.

- Materiál:** deska fenolické pěny
- Délka:** 2500, 3000 mm
- Šířka:** 250, 300 a 400 mm
- Tloušťka:** 20 mm
- Balení:** 1 ks
- λ_D (RESOL):** 0,021 W/mK
- λ_D (EPS „šedý“):** 0,032 W/Mk

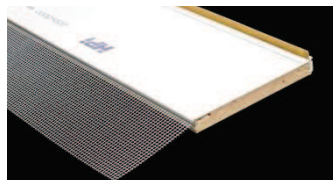

• **Mozaikové omítky**

Mozaiková, dekorativní disperzní omítka pro vnější i vnitřní použití. Je velmi odolná proti povětrnostním vlivům, alkalickému prostředí a úderům.

- Spotřeba:** viz tabulka 10
- Ředění:** omítka je určena k přímé aplikaci, v případě potřeby se ředí 1-2% vody
- Balení:** plastové kbelíky à 25 kg
- Skladování:** 24 měsíců od data výroby, v uzavřeném balení, chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením




Tabulka 10: Spotřeba mozaikových omítek

| název | počet základních odstínů | zrnitost/spotřeba v kg/m ² | |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | 1,2 mm | 1,8 mm |
| QUARZPUTZ E3046 (L) | 12 | 3,5 | - |
| QUARZPUTZ E3047 (M) | 9 | - | 6,0 |
| QUARZPUTZ E3048 (V) | 9 | 3,5 | - |
| QUARZPUTZ E3049 (Q) | 12 | - | 6,0 |





• **Krabice elektroinstalační**

Elektroinstalační krabice ze samozhášivého bezhalogenového polypropylénu pro montáž zásuvek a vypínačů v systémech ETICS.

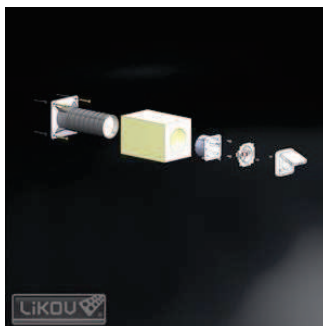

- **Kotvení fasádních konstrukcí bez tepelných mostů**

Pro kotvení různých konstrukcí (markýz, osvětlovacích těles, okapních svodů, hromosvodů) doporučujeme použít systémové kovy s přerušným tepelným mostem.

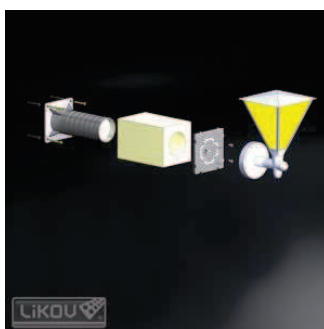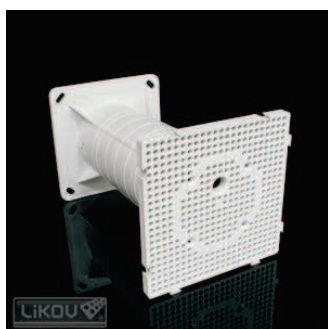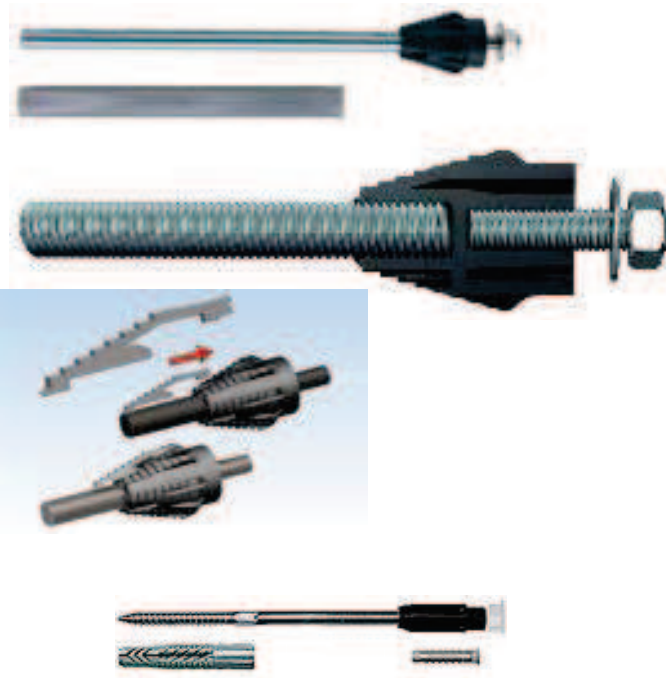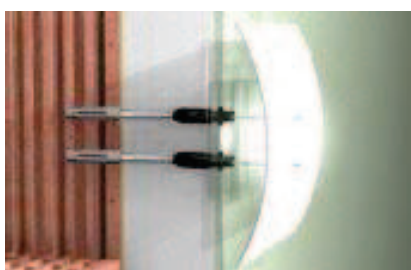

3 ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLA JAKOSTI

Zateplovací systémy EKO-STZ byly jako stanovený výrobek certifikovány v souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a byla na ně vydána Prohlášení o vlastnostech. Současně obdržely Osvědčení o splnění požadavků kvalitativní třídy A podle TP CZB 01-2015 (Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů), které vydává Čech pro zateplování budov ČR, z.s.

Kvalita výrobků firmy COLORLAK, a.s. je zajišťována důkladnou vstupní a výstupní kontrolou, pravidelnou dozorovou činností autorizované osoby a zavedeným a funkčním systémem řízení jakosti dle ČSN ISO 9001.

4 PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Projektová příprava je nezbytným výchozím bodem realizace ETICS. Musí zohledňovat a respektovat odborný průzkum objektu. Projektovou přípravou se rozumí zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Zpracování projektové dokumentace zajistí osoba nebo organizace s oprávněním k projektové činnosti (stavební inženýr autorizovaný v oboru pozemní stavby, autorizovaný projektant, projekční kancelář) v souladu se Zákonem 183/2006 Sb. (stavební

zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a Vyhláškou č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb) ve znění pozdějších předpisů (62/2013 Sb.). Doporučený rozsah vyplývá z ČSN 73 2901, Příloha A.

Dokumentace ETICS

- Specifikaci všech součástí ETICS
- Podmínky a postupy, za kterých bude dosaženo deklarovaných funkčních vlastností ETICS
- Podmínky a postupy pro skladování a manipulaci součástí ETICS
- Podmínky a postupy pro nakládání s odpady ze součástí ETICS
- Podmínky pro užívání a údržbu ETICS
- Vzorové detaily ETICS

Projektová dokumentace sestává z těchto částí:

- Souhrnná a stavební technická zpráva
Obsahuje zejména:
 - identifikační údaje
 - údaje provedených zjištění a měření
 - údaje o podkladu a jeho nutných úpravách pro uplatnění ETICS
 - popis technického řešení navrhovaných úprav včetně dimenzování ETICS
 - popis řešení návazností ETICS včetně úprav podmiňujících účinnost ETICS
 - výpis ploch s jednotlivými druhy a dimenzemi ETICS
- Doložení tepelně technických vlastností konstrukcí ve výchozím stavu a s navrženým ETICS včetně šíření vlhkosti konstrukcí a popř. energetických vlastností budovy podle požadavků ČSN 73 0540-2 a zvláštních předpisů ((např. Zákona 406/2000 Sb. (o hospodaření energií) ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky 78/2013 Sb. (o energetické náročnosti budov) ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky 268/2009 Sb. (o technických požadavcích na stavby) ve znění pozdějších předpisů))
- Požárně technické řešení
- Zpráva statika:
 - posouzení statiky současného stavu objektu (koroze výztuže, kvalita betonu, přenos zatížení dodatečného zateplení na základy),
 - zhodnocení únosnosti podkladu systému a návrh úprav pro dosažení požadované únosnosti,
 - návrh druhu a délky hmoždinek, počtu hmoždinek, jejich rozmístění a hloubku zapuštění do podkladu.
- Výkresová dokumentace zahrnuje:
 - situaci
 - půdorys a řezy s vyznačením rozsahu, druhu a dimenzemi ETICS
 - pohledy s vyznačením barevného tónu, struktury a materiálové báze konečné povrchové úpravy ETICS na jednotlivých plochách
 - rozhodující detaily ETICS a jeho návazností a to především:
 - ✓ řešení dilatačních spár
 - ✓ těsnění průchozích prvků konstrukcí (hromosvody, žebříky atd.)
 - ✓ nároží, atiky
 - ✓ přechod na nezateplené části

Stavební dokumentace

zpravidla zajišťuje dodavatel prací, musí být v souladu s projektovou dokumentací i dokumentací ETICS.

Obsahuje zejména:

- specifikaci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) včetně určení jeho přesné skladby, tloušťky desek tepelné izolace, počtu, příp. polohy a rozmístění hmoždinek v případě jejich potřeby – upevňovací schéma izolačních desek, určení příslušenství ETICS
- dokumentaci ETICS
- doložení ETICS certifikátem prohlášením o shodě podle zvláštních předpisů ((např. zákon č.22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů))
- údaje o provedených zjištěních a popř. návazná upřesnění
- podmínky a postupy pro provádění ETICS neurčené v projektové dokumentaci

- o detaily provedení ETICS neřešené v projektové dokumentaci

Dokumentace skutečného provedení

- po dohodě zajišťuje projektant nebo dodavatel stavebních prací
 - o zdokumentování polohy a druhu prvků a rozvodů (např. elektroinstalační vedení) umístěných v podkladu nebo v konstrukci, které budou následně zakryté ETICS
 - o zdokumentování všech odchylek skutečného provedení od řešení požadovaného projektovou dokumentací.

5 STAVEBNÍ PŘÍPRAVA

5.1 Pracovní četa - její velikost a požadovaná kvalifikace

Složení pracovní čety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na způsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních záběrů. Pracovní četa obvykle sestává z 3 odborných pracovníků a 2 pracovníků pomocných. Přípravu lešení zajišťují 2 montážníci.

Pracovníci provádějící zateplovací systém musí být řádně proškoleni pro aplikaci zateplovacího systému EKO-STZ a prokázat se „Osvědčením o absolvování školení na aplikaci výrobků firmy COLORLAK, a.s.“ potvrzenou pověřeným pracovníkem firmy COLORLAK, a.s. Staré Město.

Školení pracovníků provádí technik firmy COLORLAK, a.s. zdarma v předem sjednaném termínu. Školení sestává z teoretické části, ve které je detailně probrán technologický postup aplikace systémů EKO-STZ se zvláštním důrazem na obtížnější kroky a specifické detaily, a z praktické části, v níž si školení pracovníci vyzkouší nanášení a vzorování dekorativních omítek.

Pokud se práce provádí ze závěsných lávek, musí být pracovníci proškoleni k jejich obsluze a musí mít lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat práce ve výškách.

5.2 Pracovní prostředky, nářadí a pomůcky

Pracovníci aplikující zateplovací systém EKO-STZ musí být vybaveni následujícími pracovními prostředky, nářadím a pomůckami:

- **Pomůcky k přípravě podkladu:**

vyšokotlaký čistící stroj, ocelové kartáče nebo škrabky, stavební míchačka (při opravách podkladu)

- **Pomůcky k přípravě hmot:**

elektrická vrtačka nebo míchadlo s nástavcem z nerez materiálu, PE nádoby k míchání hmot, míchací hřídele

- **Pomůcky k přípravě izolantu:**

nůž (pilka) na polystyren, brusné hladítko, elektrický řezací nůž

- **Pomůcky ke kotvení:**

elektrická příklepová vrtačka, vrtáky \varnothing 8, 9 a 10 mm, prodlužovací kabely (podle potřeb), elektrický šroubovák

- **Pomůcky k nanášení hmot:**

nerez hladítko 50 cm, nerez hladítko 28 cm, ozubené hladítko, brusné hladítko, rohová lžice na vnější i vnitřní rohy, nerez špachtle, zednické lžice, plastové hladítko, spárovací špachtle

- **Ostatní pomůcky:**

k úpravě profilů a lišt – nůžky na profily, nůžky na plech nebo pilka na železo

k zajištění rovinnosti - vodováha, olovnice, lešenářská lať, výsuvný metr

k dopravě materiálu - stavební vrátek, stavební výtah

k ochraně - krycí lešenářské plachty, krycí fólie na okenní a dveřní otvory

k úklidu - vědra, košťata, lopaty, hrábě

Upozornění

Vzhledem k povaze tmelů používejte nástavce k míchadlům, hladítka, špachtle a lžíce výhradně z nerez materiálů! Lešení je třeba odsadit s ohledem na tloušťku izolačních desek!

5.3 Skladování materiálu

Materiály a hmoty pro ETICS se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být dodržována lhůta skladování uvedená na obalech.

5.3.1 Suché směsi (lepící hmota, stěrková hmota)

Suché směsi je třeba skladovat v suchých skladech, ochrana před vlhkostí (např. PE fólií) je vzhledem ke složení směsi nutná. Optimální je skladování na paletách případně dřevěných roštech.

5.3.2 Penetrační a základní nátěry

Skladují se v původních obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením.

5.3.3 Pastovité směsi (disperzní, silikonové a silikátové dekorativní omítky, fasádní barvy)

Jelikož pastovité směsi obsahují vodu, je třeba je chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením. Směsi se skladují v původních, uzavřených obalech. Směsi je nutné skladovat v nezředěném stavu.

5.3.4 Desky tepelné izolace

Desky se skladují v suchých, krytých a větraných skladech, pokud možno v ochranné fólii. Polystyren je nutno chránit před přímým slunečním zářením (obzvláště „šedý“ EPS) a působením organických rozpouštědel. Během skladování a manipulace nesmí dojít k mechanickému poškození desek. Desky se z důvodu zamezení deformace stohují naplocho.

5.3.5 Armovací tkanina

Armovací tkanina se skladuje v rolích nastojato v suchém prostředí, chráněna před UV zářením a před tlakovým namáháním způsobujícím její trvalé deformace.

5.3.6 Vyztužovací profily

Skladují se v suchých skladech chráněné před mrazem a UV zářením, na rovné podložce s vyloučením jejich deformace.

5.3.7 Hmoždinky

Skladují se v suchých skladech chráněné před mrazem a UV zářením.

5.4 Nakládání s odpady

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy. Odpady z výrobků, obaly a odpady z obalů nevyžadují specifický způsob nakládání. Způsob nakládání s odpadem z výrobků je uveden v příslušném technickém listu a bezpečnostním listu výrobku. Je vhodné odřezky izolantu neznečištěného lepidlem separovat od znečištěného izolantu a poté likvidovat dle zvyklostí a možností v dané lokalitě stavby.

5.5 Příprava staveniště

U stávajících objektů musí být obyvatelé domu písemně informováni o provádění prací a o jejich rozsahu. Musí být upozorněni na zvýšené nebezpečí úrazu, zejména dětí. Správce domu podepíše ve stavebním deníku záznam, že obyvatelé domu byli poučeni o bezpečnostních předpisech.

Pracovní prostor musí být před zahájením prací vyklizen a odstraněny všechny překážky na přístupových cestách. Přístupové cesty musí být zabezpečeny tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí úrazu obyvatel objektu a chodců.

Vchody objektů (ev. únikové cesty) musí být zajištěny proti odkapávání hořícího polystyrenu při požáru. Zpravidla se provádí zajištění stříškou nebo markýzou z nehořlavých materiálů.

5.6 BOZP

Pracovníci musí při práci dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy obsažené v Zákoníku práce a souvisejících předpisech. Hmoty a materiály použité pro zateplovací systémy EKO-STZ nejsou látkami zdravotně závadnými. Přímý styk s pokožkou či sliznicemi však může u zvláště citlivých osob vyvolat lehké podráždění. Proto je třeba pracovníky vybavovat

ochrannými osobními pomůckami. Při zacházení s tlakovou vodou a chemickými přísadami při čištění je nutné dodržovat technologické pokyny a předpisy pro obsluhu používaných mycích agregátů a pokynů výrobce používaných přísad. Při práci je třeba dbát zásad osobní hygieny. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si umýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit krémem. Při zasažení očí disperzními hmotami vypláchnout oči velkým množstvím čisté vody a dopravit postiženého k lékaři.

Zateplovací systémy EKO-STZ se většinou provádí na obytném objektu, a proto je nutné kolem pracoviště zajistit ochranné pásmo tak, aby nedocházelo ke zranění osob, ohrožení provozu a obecního zájmu. Pod místy, kde se pracuje ve výškách, je nutno provoz omezit na nejnětější míru, i když je prostor pod nimi řádně ohrazen.

5.7 Omezení při realizaci zateplovacích systémů EKO-STZ

Veškeré mokré procesy při aplikaci zateplovacích systémů EKO-STZ (lepení, armování, penetrování) se mohou provádět při teplotách +5 °C - +25 °C (pro vzduch, podklad i vlastní materiál). Aplikace zateplovacích systémů se nesmí provádět za přímého slunce, při silném větru a za deště. Před těmito vlivy musí být fasáda chráněna i v průběhu vysychání či vytvrzování. Doporučuje se překrytí lešení jak shora, tak z vnější strany ochrannou sítí či fólií. Do jednotlivých komponentů se nesmí přidávat jakékoli další příměsi, pokud nejsou předepsány výrobcem. Směsi se mohou používat pouze pro účel, pro který jsou deklarovány.

Z důvodu zajištění deklarované životnosti zateplovacího systému se jako povrchové úpravy zateplovacích systémů EKO-STZ používají dekorativní omítky a barvy se stupněm odrazivosti vyšším než 30. Použití odstínů se stupněm odrazivosti nižším než 30 je nutno konzultovat s techniky firmy COLORLAK, a.s.. Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být při všech operacích provedena tak, aby nedocházelo k pronikání vlhkosti do systému (tmely, těsnící pásy, ukončovací a dilatační lišty apod.) Prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu ETICS.

Neodborné dodatečné zásahy do zateplovacích systémů EKO-STZ jsou nepřipustné. Tyto je zapotřebí provést odborným způsobem tak, aby bylo zabráněno průniku dešťové vody do fasády.

Doporučení:

Při vysoké relativní vlhkosti vzduchu a za mlhy se nedoporučuje nanášet pastovité dekorativní omítky, jelikož zvláště za bezvětří nelze zaručit dostatečný odvod vody z omítky do okolního vzduchu, což je nutná podmínka pro vyzrání omítky.

5.8 Všeobecně závazné pokyny

Rozhodující technologické operace při provádění ETICS jsou:

- příprava podkladu
- lepení desek tepelné izolace
- kotvení hmoždinkami
- provádění základní vrstvy
- provádění konečné povrchové úpravy

5.9 Příprava podkladu pro ETICS (pro lepení desek izolantu)

Před zahájením prací je třeba provést důkladnou kontrolu stavu podkladu a upravit jej v rozsahu a způsobem stanoveným v technické zprávě projektové dokumentace. Podklad musí být suchý, soudržný a zbavený mastnoty a nečistot.

Podklad nesmí být vlhký, ani trvale zvlhčován zemní vlhkostí nebo v důsledku chybějících či porušených dešťových svodů či střešní krytiny, vadných rozvodů vody apod. **Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením tepelně izolačního systému snížena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu zvýšené vlhkosti odstranila. Pokud toto nebude provedeno, nesmí být ETICS instalován.**

Nerovnosti podkladu větší než 20 mm na 1 metru délky je třeba vyrovnat při kotvení ETICS lepením a hmoždinkami. Při kotvení ETICS pouze lepením, musí být nerovnosti maximálně 10 mm na 1 metr délky. Aktivní trhliny v podkladu nejsou přípustné.

Orientační posouzení vhodnosti podkladu pro provádění ETICS dle druhu a typu podkladu obvykle zahrnuje:

- vizuální průzkum např. i dalekohledem, zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu, zjištění druhů podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevných zvlhlých míst apod.
- posouzení soudržnosti podkladu poklepem
- posouzení míry degradace podkladu vrypem
- posouzení přilnavosti povrchových vrstev lepicí páskou
- posouzení podkladu otěrem
- posouzení nasákavosti povrchu pomocí mokrého štětce případně mechanického rozprašovače
- posouzení vlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např. metoda kapacitní
- posouzení stavu dilatačních spár v podkladu

Pro přesnější stanovení soudržnosti podkladu případně přídržnosti lepicí hmoty k podkladu lze provést zkoušku in situ přiměřeným postupem dle ČSN EN 1542. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu 200 kPa, nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být min. 80 kPa (ČSN 73 2901). Na základě výzvy prováděcí firmy případně projektanta, provedou pracovníci firmy COLORLAK, a.s. odtrhové zkoušky a na jejich základě zhodnotí, zda podklad splňuje výše zmíněnou podmínku, případně navrhnou další postup prací.

Starší omítky: staré nepřilnavé nátěry a nesoudržné částice pískující omítky je nutno odstranit ocelovým kartáčem nebo škrabkou. Vydutá místa je třeba oklepat a vyspravit. Vysprávkovou omítku je nutno nechat dostatečně vyžrát.

Nové omítky: nově provedené jádrové a štukové omítky je nutno nechat dostatečně vyžrát.

Cihelné zdivo, pórobeton, plynosilikáty, beton: veškeré mokré procesy (zdění, omítání, potěry) musí být ukončeny v takovém předstihu, aby bylo zajištěno dostatečné vyschnutí celého objektu. Pokud jsou svislé spáry zdiva provedeny systémem pero – drážka, doporučujeme toto zdivo opatřit omítkou (případně aspoň zatmelit svislé spáry), aby bylo zamezeno pronikání vlhkého vzduchu z interiéru do prostoru mezi zdivem a tepelným izolantem. Při lepení přímo na zdivo je nutné odstranit přeteklou maltu.

Zasolené povrchy: identifikovat místo výskytu zasolení a odstranit příčinu jeho výskytu. Výkvěty musí být odstraněny např. mechanicky ocelovým kartáčem. V případě většího rozsahu odstranit i omítku a proškrábnout spáry zdiva.

Povrchy napadené plísněmi, řasami, houbami, lišejníky apod.: identifikovat druh biotického napadení a aplikovat speciální chemické prostředky (ČISTIČ FASÁD V1920), které jej odstraní. Ocelovým kartáčem nebo škrabkou místo výskytu důkladně za mokra očistit a aplikovat fungicid s preventivním účinkem (OCHRANA FASÁD V1930).

Podklad s trhlínami: je třeba stanovit příčinu a charakter trhlin. Povrchové trhlinky nevyžadují zvláštní opatření a mohou být překryty zateplovacím systémem. TRHLINY STATICKÉHO RÁZU MUSÍ BÝT POSOUZENY INDIVIDUÁLNĚ A MUSÍ BÝT NAVRŽENO A PROVEDENO JEJICH ZAJIŠTĚNÍ.

Panelové stavby: odstranit případný nesoudržný nástřik povrchové úpravy panelů, přetmelit spáry mezi panely.

Pozor – fasádním úpravám panelových domů musí předcházet stavebně technický průzkum a provedení případné sanace vad obvodového pláště. Průzkum zaměřit na soudržnost vnitřní nosné desky a tzv. moniérky fasádního panelu. Dilatační spáry v případě potřeby ošetřit.

Podklad je vhodné omýt tlakovou vodou a zpevnit penetračním prostředkem EKOPEN E0601 případně PENETRACE S2802A E0607.

Před započítím lepení desek je nutno na fasádě a následně na deskách izolantu vyznačit elektrické rozvody, aby nedošlo k jejich poškození při následné montáži hmoždinek.

Dilatační spáry v podkladu musí být zachovány a v případě potřeby sanovány a musí být následně provedeny i v ETICS, nestanoví-li dokumentace k provádění ETICS jinak.

Výchozí posouzení vlastností podkladu pro uplatnění ETICS blíže specifikuje ČSN 73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)“, kapitola 5.

5.10 Příprava hmot

Penetrační nátěr EKOPEN E0601: je určen k přímé aplikaci.

Penetrační nátěr PENETRACE S2802A E0607: ředění 1:1 – 1:5, u velmi savých podkladů 1 díl penetrace a až 10 dílů vody.

Lepicí hmoty EKOFIX-Z E4001, VAZAFIX 2x1 E4009 a stěrková hmota VAZAKRYL E4007: Prášková směs se smíchá s vodou v poměru 1 díl vody na 4 díly práškové směsi (1 pytel lepidla vsypeme do 6,0 až 6,5 l vody), promíchá se pomaluběžným

míchadlem nebo silnou vrtačkou s nízkými otáčkami (otáčky nesmí překročit 500 ot./min.). Vzniklá pastovitá směs homogenní konzistence se nechá min. 5 minut odstát a pak se znovu krátce promíchá, konzistence se dle potřeby upraví. Zpracovatelnost připravené směsi je cca 2 hodiny v závislosti na teplotě vzduchu. Do směsi se nesmí přidávat jakékoliv další příměsi. Jako záměsovou vodu použijte pitnou vodu nebo musí voda odpovídat požadavkům ČSN EN 1008. Zásadně nepoužívejte vodu z neznámých zdrojů nebo vodu obsahující výkvětovorné soli.

Základní nátěr EKOFAS E0204: v maximálním množství 0,3 l vody na 1 kg základního nátěru a promíchá se při nízkých otáčkách, aby nedošlo k napěnění hmoty.

Základní nátěr EKOFAS SILIKÁT E0206: je určen k přímé aplikaci, v případě potřeby se naředí v maximálním množství 0,05 l PENSILu na 1kg základního nátěru penetračním prostředkem PENSIL E0603, promíchá se při nízkých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.

Disperzní dekorativní omítky: jsou určeny k přímé aplikaci (v případě potřeby je možno mírně doředit max. 1 – 2 % vody), promíchají se při nízkých otáčkách, aby nedošlo k napěnění hmoty.

Silikátové dekorativní omítky: jsou určeny k přímé aplikaci (v případě potřeby je možno mírně doředit max. 1 – 2 % vody), promíchají se při nízkých otáčkách, aby nedošlo k napěnění hmoty.

Silikonové dekorativní omítky: jsou určeny k přímé aplikaci (v případě potřeby je možno mírně doředit max. 1 – 2 % vody), promíchají se při nízkých otáčkách, aby nedošlo k napěnění hmoty.

5.10.1 Nátěry pro následnou údržbu:

Fasádní barva FASIKON E0208: se pro 1. nátěr naředí 15 – 20 % vody a pro 2. nátěr 5 – 10 % vody, promíchá se při malých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.

Fasádní barva FASAX SILIKÁT E0207: se pro 1. nátěr naředí 15 – 20 % a pro 2. nátěr 5 – 10 % penetračního prostředku PENSIL E0206, promíchá se při malých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.

Fasádní barva FASAX E0201: se pro 1. nátěr naředí 15 – 20 % vody a pro 2. nátěr 5 – 10 % vody, promíchá se při malých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.

Fasádní barva EKOFAS JZ E0203: se pro 1. nátěr naředí 15 – 20 % vody a pro 2. nátěr 5 – 10 % vody, promíchá se při malých otáčkách, tak aby nedošlo k napěnění hmoty.

6 APLIKACE ZATEPLOVACÍCH SYTÉMŮ EKO-STZ P a EKO-STZ M

Zhotovení dodatečného zateplení systémem EKO-STZ se provádí podle následujícího chronologického sledu:

6.1 Penetrace podkladu


Podklad se z důvodů omezení a vyrovnání rozdílů v nasákavosti a zpevnění celoplošně napenetruje penetračním nátěrem EKOPEN E0601 respektive PENETRACE S2802A E0607. Před penetrací je vhodné všechny části, u kterých by mohlo dojít k nežádoucímu znečištění, zakrýt PE plachtami.

6.2 Osazení základací lišty nebo montážní latě

Pro správné založení tepelně-izolačního systému je třeba vytýčit úroveň zateplení objektu, přičemž základací lištu nebo montážní lať umístíme do takové výšky, aby byla zajištěna tepelná izolace věnce podlahy (Obr. 4). V této výšce je třeba upevnit základací lištu, která zabrání mechanickému poškození systému.

Zakládací lišta se upevní zarážecími hmoždinkami ve vzdálenosti 30 -

50 cm podle tloušťky izolantu a únosnosti podkladu. Doporučujeme nejdříve osadit obě krajní základací lišty a osazení dalších lišt provádět podle napnutého motouzu.

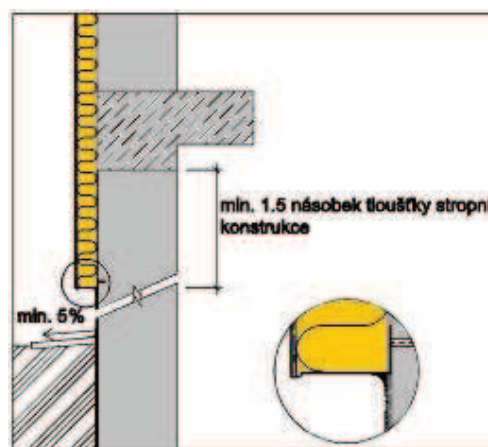

Obr. 4 Založení základací lišty (varianta bez zateplení soklu)

Lišty se osazují s malou mezerou (2 - 3 mm) a napojují se pomocí plastových spojek. Podle potřeby se pod zakládací lištu na připevňovací vrut vkládají distanční podložky, které zajistí rovinnost líce zakládacích lišt (Obr. 5).


Pro osazení zakládací lišty na rozích budov je třeba upravit zakládací lištu seříznutím její vodorovné plochy pod úhlem 45° a následným ohybem (Obr. 6 a Obr. 7).

Montáž je nutno provádět velmi pečlivě, aby byla dosažena dokonalá rovinnost a vodorovnost vytvořené hrany, čímž se podstatně usnadní aplikace dalších vrstev zateplovacího systému.

Spára mezi zakládací lištou a podkladem musí být těsněna po celé její délce, aby se zabránilo vnikání a proudění vzduchu.


Hliník je ovšem velmi dobrý vodič tepla a použití těchto zakládacích lišt vnáší do ETICS tepelný most a tím také zhoršení tepelných vlastností. Z těchto důvodů je proto lepší založení ETICS pomocí montážní latě pomocí nebo zakládací sady, kterou tvoří plastové profily.

Při lepení první řady izolačních desek pomocí montážní latě (Obr. 8) se nejprve na podklad lepicí hmotou upevní pás skleněné síťoviny široký tak, aby měřeno od spodního okraje budoucích izolačních desek přesahoval po přetažení přes spodní okraj minimálně 150 mm na jejich vnější povrch. Následně po nalepení desek a odstranění montážní latě se skleněná síťovina přetáhne přes spodní okraj izolačních desek a zatlačí do nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Přebytek vytlačené hmoty se zahladí. Na vnější dolní hraně ETICS je nutno zajistit okapní nos pomocí rohového okapního profilu z PVC s okapničkou.

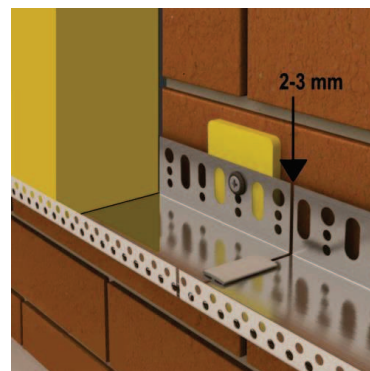


Obr. 5 Napojení zakládacích lišt s použitím spojek a vyrovnání nerovností zdiva pomocí distančních podložek


Na navazující konstrukce a prostupující prvky musí být před lepením izolačních desek aplikovány těsnící pásky.

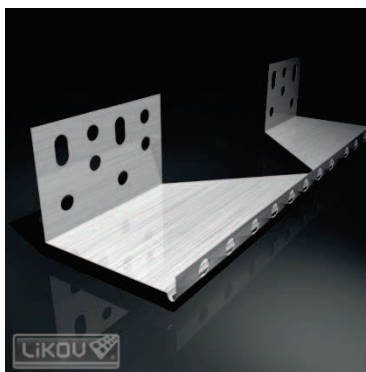

Obr. 6 Příprava zakládací lišty pro založení na nároží

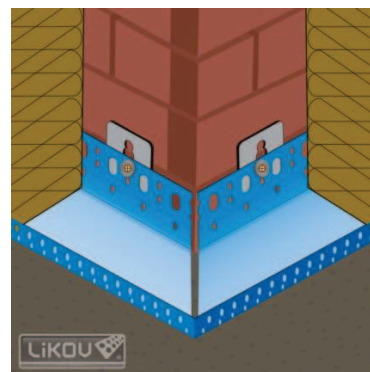


Obr. 7 Založení zakládací lišty na nároží

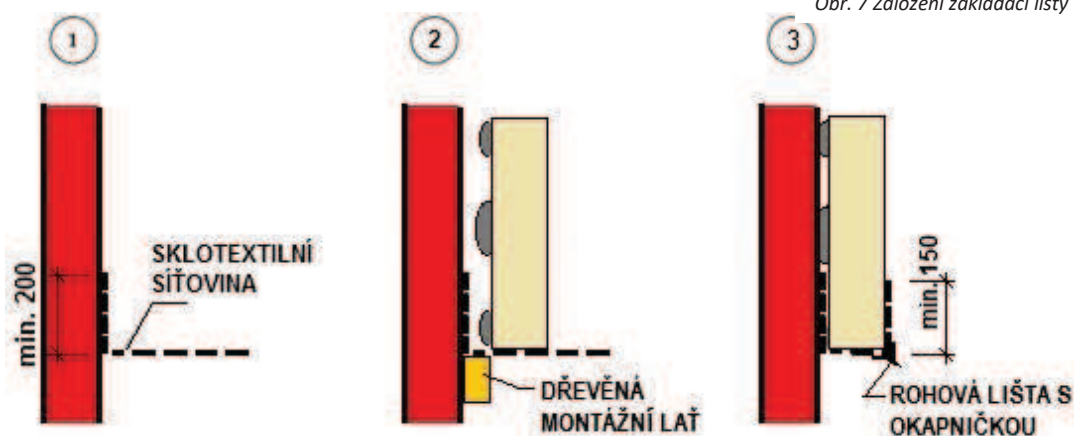

Obr. 8 Lepení první řady izolačních desek pomocí montážní latě – izolant položit na montážní latě

Zakládací sadu tvoří soklová a přechodová lišta, které mohou být v případě nutnosti prodlouženy jedním až dvěma prodlužovacími díly. Sadu doplňují rohové spojky a spojka soklových lišt. Rohové spojky a přechodové lišty jsou v předním líci spojovány kolíčky, čímž je zabezpečeno vytvoření ideální rovné hrany (Obr. 9).


Obr. 9 Lepení první řady izolačních desek pomocí zakládací sady a jejich doplňků

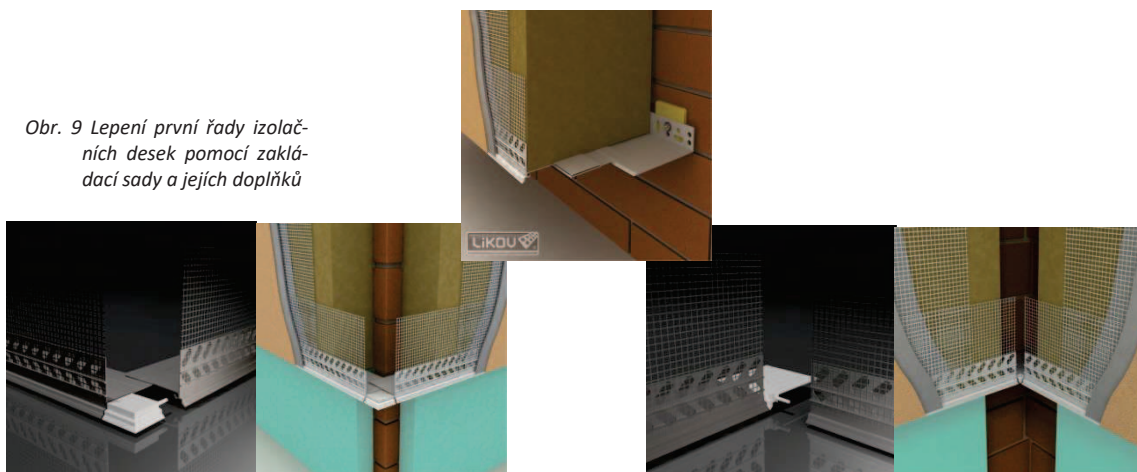

6.3 Lepení desek tepelné izolace


Pro lepení desek izolantu na omítky, zdivo, plynosilikáty, beton apod. se používá lepidlo EKOFIX-Z E4001 (platí pro EKO-STZ P a EKO-STZ M) případně VAZAFIX 2v1 E4009 (platí pro EKO-STZ P).

Připravenou lepicí hmotu (viz bod 5.10) nanášíme na desku izolantu po celém obvodu v pásu o šířce min. 60 mm a tloušťce 20 až 30 mm a uprostřed desky ve formě 3 terčů ve velikosti dlaně a v tloušťce podle rovinnosti podkladu (Obr. 10). Terče umístíme pokud možno do míst, kde budou umístěny hmoždinky v ploše desky izolantu. Nanesení lepidla v pásu po obvodu desky je nezbytné pro zajištění upevnění okrajů desky k podkladu. Plocha desky přilepená k podkladu musí činit alespoň 40 % plochy desky. Před nanášením lepicí hmoty se desky a lamely MW tenče přestěrkují lepicí hmotou v místě jejího budoucho nanášení. Toto neplatí, pokud dodané desky a lamely MW mají svůj povrch již výrobcem upravený vhodnou povrchovou úpravou. Pouze u MW lamel (kolmá orientace vláken) se lepicí hmota nanáší na celou plochu desky izolantu, nejlépe zubovou stěrkou s výškou zubů 8 - 10 mm (min. 6 mm). Lepicí hmota **nesmí zůstat na bočních hranách desek izolantu**, ani se nesmí vytlačit do spár mezi nimi. Vznikly by totiž tepelné mosty, které snižují tepelné vlastnosti nového zateplovacího systému.

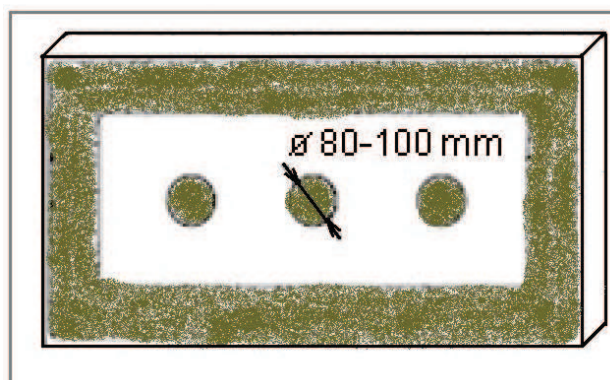


Obr. 10 Nanášení lepidla na polystyrénovou nebo minerální desku s podélnými vlákny

Desky tepelného izolantu se lepí zdola nahoru ve vodorovných řadách, přičemž se kladou na vazbu s přesahem minimálně 100 mm, a to i na rozích budov (Obr. 11). Nejvýznamnější je správné osazení první řady desek, kterému napomáhá přesné umístění zakládací lišty a její vyrovnání. Desky musí být usazeny k přední hraně lišty, která nesmí přesahovat. Jednotlivé desky je třeba dorážet těsně k sobě z důvodu zamezení vzniku nežádoucích spár. Eventuální spáry se vyplní PUR pěnou (pouze u izolantu z EPS, ne u MW), spáry větší než 2 mm je třeba vyplnit izolantem stejného typu. Spáry větší než 5 mm nejsou přípustné. **Je zcela nepřipustné použít k vyplnění spár lepicí nebo stěrkovou hmotu, jelikož tímto vzniká závažný tepelně technický defekt.**

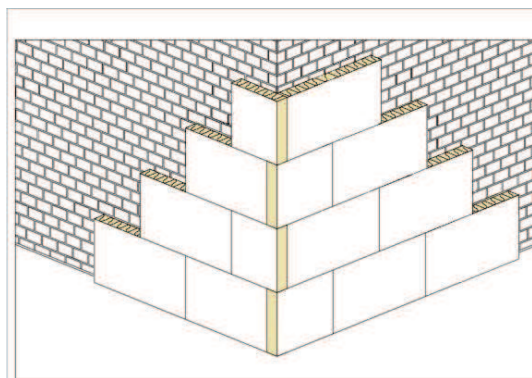


Obr. 11 Lepení desek izolantu na vazbu s provázáním na rohu budov

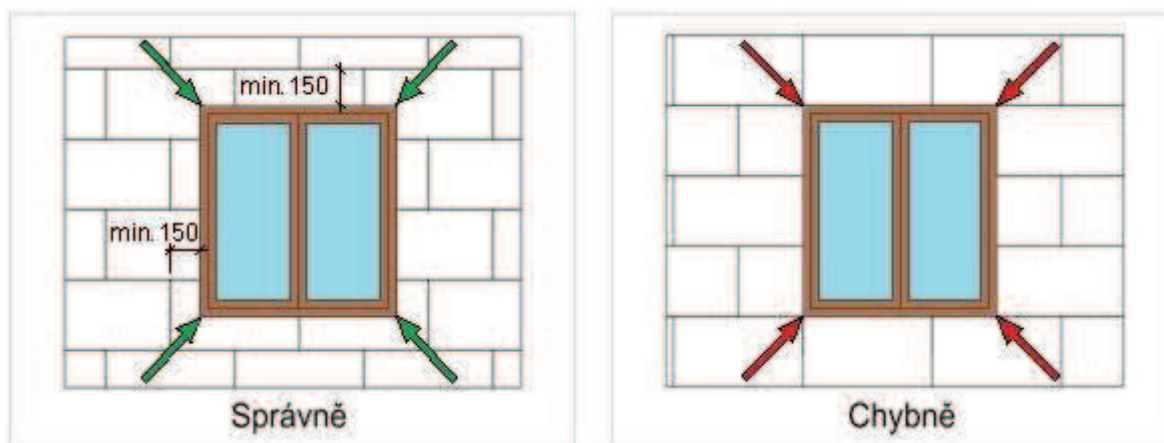


Obr. 12 Lepení desek izolantu u otvorových výplní


U okenních a dveřních otvorů se desky kladou tak, aby křížení spár desek izolantu nesplývalo s rohem otvoru v konstrukci (Obr. 12), vždy s přesahem umožňujícím čelní překrytí tepelného izolantu následně lepeného na ostění (Obr. 13) (neplatí při použití prefabrikovaného ostění a nadpraží). V nároží a u ostění oken a dveří je vhodné nalepit desky s přesahem 5 - 10 mm oproti konečné hraně rohu a po vytvrzení přesah pečlivě seříznout a zabrousit. Při izolování ostění oken je třeba zabránit vzniku tepelného mostu lepením tepelného izolantu i pod parapetní plech (Obr. 13 a Obr. 14). Izolant se na ostění, nadpraží a parapet lepí mezi izolaci stěn a rám otvorové výplně. Pod parapet se jako izolant použije XPS (u EKO-STZ P). Spáry mezi deskami tepelného izolantu musí být umístěny alespoň 100 mm od výrazných trhlin a prasklin podkladu, od styku dvou různých materiálů podkladu (Obr. 15) a od výškových změn líce podkladu (Obr. 16). Pokud budou ležet blíže, je třeba spáry vyztužit silnější nebo zdvojenou výtuznou síťovinou s přesahem alespoň 100 mm.

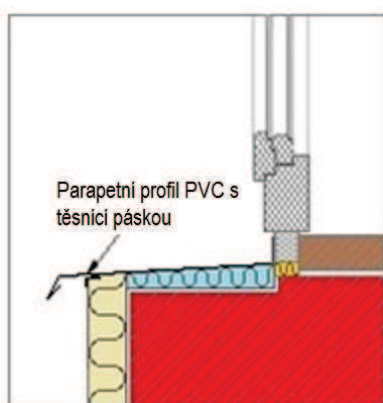


Obr. 13 Zateplení parapetu s použitím parapetního profilu

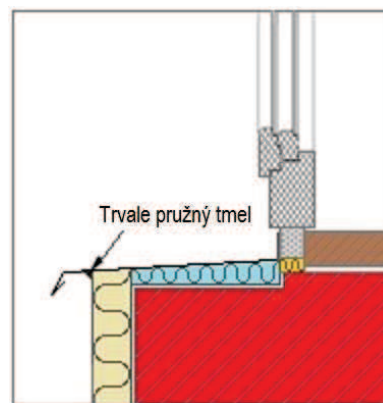

Obr. 14 Zateplení parapetu bez parapetního profilu (starší způsob aplikace - již se nedoporučuje)

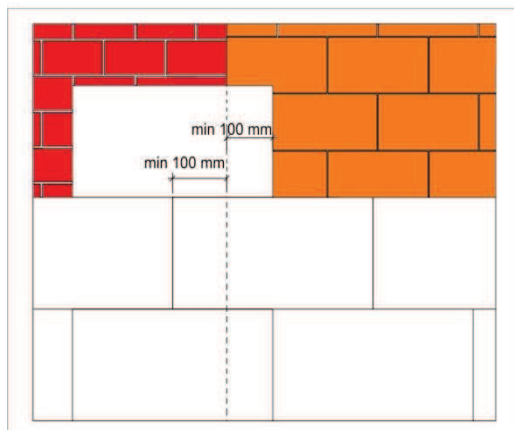


Obr. 15 Lepení desek izolantu v místě styku dvou různorodých konstrukcí

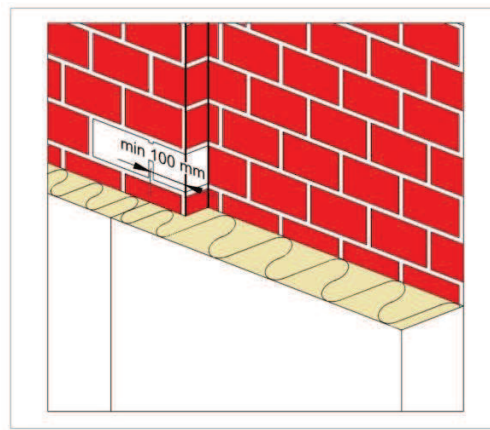

Obr. 16 Lepení desek izolantu v místě s rozdílem v tloušťce vnějšího pláště

Pokud systém přiléhá k terénu nebo k vodorovné konstrukci (podlaha balkonu, lodžie, plochá střecha) je třeba zajistit systém proti proniknutí vody. Vhodné je použití soklových desek, desek Perimeter nebo desek z extrudovaného polystyrenu (XPS) (Obr. 21), které mají menší nasákavost. Při změně tloušťky izolantu osadíme na spodní hranu silnější části ukončovací profil s okapničkou.

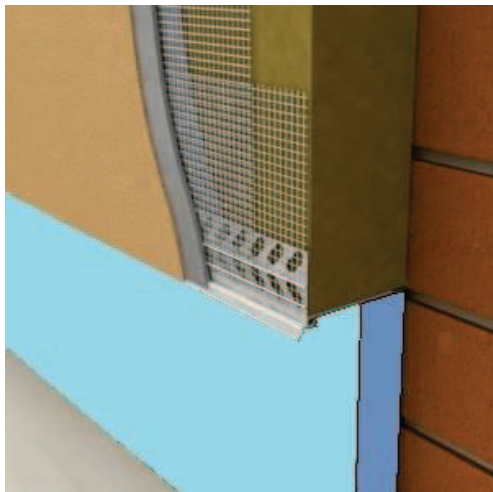

Obr. 21 Založení soklového profilu při zateplení soklu (ukončení pod terénem)

V průběhu lepení izolantu je nutné provádět kontrolu rovinnosti pomocí vodováhy nebo olovnice. Po dokonalém zatvrdnutí lepidla, obvykle za 1 - 3 dny, je v ojedinělých případech možné rovinnost desek EPS lokálně upravit brusným hladítkem. Prach po broušení je třeba odstranit. Tolerance rovinnosti je ± 3 mm na 2 metrech délky.

Pokud je přestávka mezi osazením desek EPS a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, může vlivem UV záření dojít k jeho degradaci (sprašování a žloutnutí). V tomto případě je polystyren nutno opět přebrousit. Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit. Desky MW (s podélnou orientací vláken) brousit nelze.

Desky z extrudovaného polystyrenu a desky s příliš hladkým povrchem je vždy nutno zdrsňit broušením.

Pro vytvoření jednoduchých šambrán kolem oken a dveří se přilepí pásy izolantu v požadované tloušťce na hotovou polystyrénovou plochu.

Ponechání vnějšího ostění výplní otvorů bez ETICS se nepřipouští bez prokázaného zajištění tepelně technických požadavků podle ČSN 730540-2. Jelikož se na izolaci ostění používají desky tl. cca 2-3 cm, doporučuje se použít izolant s lepšími tepelnými vlastnostmi (např. prefabrikované ostění a nadpraží s izolačním jádrem z fenolické pěny, které mají $\lambda_D = 0,022$ W/mK).

Nepřipouští se použití zbytků desek izolantu užších jak 150 mm a použití zbytků na nárožích a v koutech, v místech navazujících na ostění apod.

Při použití izolantu EPS s příměsí grafitu („šedý polystyren“), je nutné tyto desky co nejrychleji opatřit stěrkou nebo příslušnou fasádu zakrýt plachtami, protože tento materiál vlivem slunečního záření degraduje (mnohem rychleji než klasický EPS).

Při řezání tepelně izolačního výrobku musí být dodržována pravoúhlost a rovinnost řezu.

- **Lepení fasádních desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace**


V oblasti základů a soklů budov se svislými bitumenovými hydroizolacemi se pro přilepení fasádních desek z extrudovaného polystyrenu k podkladu nejprve aplikuje základní nátěr EKOFAS E0204 a desky izolace se lepí flexibilní mrazuvzdornou lepicí směsí EKOFIX ZF E4003.

6.4 Osazení klempířských prvků


Po nalepení izolantu se ihned provede osazení parapetů a oplechování atik, říms apod., aby nedošlo k zatečení srážkové vody do systému. Před provedením základní vrstvy je možné klempířské prvky sejmout a základní vrstvu provést pod nimi. Veškeré styky klempířských prvků se systémem musí být dokonale utěsněny, aby nedocházelo k zatékání vody do systému. Způsob oplechování je určen projektovou a stavební dokumentací a musí být v souladu s ČSN 73 3610. Konstrukční a materiálové řešení oplechování musí zohledňovat případné vzájemné korozní působení materiálů a možné znečištění povrchové úpravy ETICS. Detaily napojení klempířských prvků na omítku zateplovacích systémů viz Obr. 13, 14, 22, 23, 24 a 28.



Obr. 22 Napojení oplechování parapetu a římsy na ETICS pomocí PVC profilů

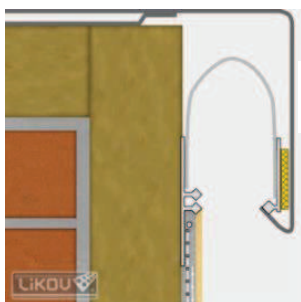


Obr. 23 Napojení oplechování atiky na ETICS pomocí PVC profilu

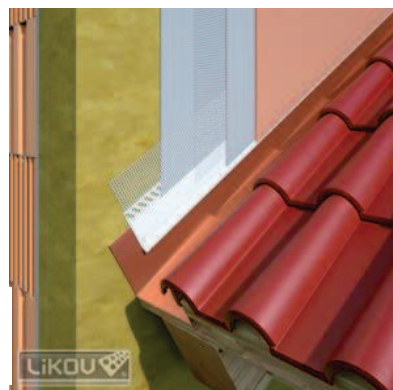

Obr. 24 Napojení svislé stěny ETICS na oplechování šikmé střechy pomocí PVC profilu

6.5 Kotvení izolantu hmoždinkami

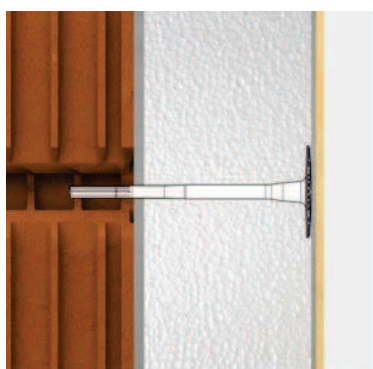


Obr. 25 Správné osazení hmoždinky - povrchová montáž

Kotvení izolantu se provádí plastovými talířovými hmoždinkami s plastovým popř. kovovým trnem nebo šroubem (u systému EKO-STZ P a EKO-STZ M) v časovém odstupu 1 - 3 dny od lepení desek izolantu, aby bylo zabráněno jejich posunu nebo narušení rovinnosti líce izolantu při vrtání otvorů pro hmoždinky.

Nesmí být překročena doba 6 týdnů od ukotvení hmoždinek do nanesení základní vrstvy, aby nedošlo k poškození hmoždinek UV zářením.

Otvory pro hmoždinky se vrtají vrtačkou s příklepem, do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami bez příklepu. Do podkladu tvořeného pěnosiilikátovým zdivem je možné otvory zhotovit temovacím trnem. Průměr vrtáku a hloubka vrtu závisí na typu a rozměru hmoždinek. Během vrtání nesmí dojít k poškození izolantu v okolí otvoru. Pro ETICS s deskami MW se s vrtáním začne vždy až po propíchnutí desky vrtákem. Hmoždinky se osazují zásadně v místech, kde je pod deskou izolantu vrstva lepidla.

Rozlišujeme povrchovou montáž hmoždinek (talířek hmoždinky zůstává po montáži při povrchu izolantu – Obr. 25), zápusťnou montáž (talířek hmoždinky je zápusťněn do izolantu a poté překryt zátkou z izolantu - Obr. 26) a speciální zápusťnou montáž (talířek šroubovitého tvaru se při montáži zavrtá do izolantu – pouze pro EKO-STZ P). Při povrchové montáži se hmoždinky doráží nejlépe gumovou paličkou přiměřenou silou tak, aby horní líc talířku hmoždinky lícovale s vnějším lícem tepelně izolačního výrobku. Hmoždinky je nutno překrýt hmotou pro vytvoření základní vrstvy. Druh a počet hmoždinek, polohu vůči výztuži a rozmístění v ploše určuje stavební dokumentace. Obecné zásady pro osazování hmoždinek viz ČSN 732901 kap. 7.6. Podrobnosti o kotvení hmoždinkami, určení délky a rozmístění hmoždinek v ploše viz Příloha č. 1 „Doporučení a směrnice firmy COLORLAK, a.s. pro projektování ETICS EKO – STZ“.

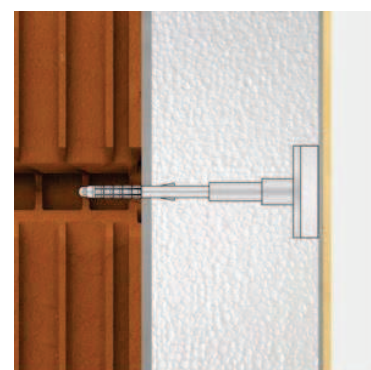

Obr. 26 Správné osazení hmoždinky - zápusťná montáž

ETICS s izolantem z MW s podélnými vlákny je vždy nutné kotvit hmoždinkami s kovovým trnem nebo šroubem. Pro ETICS s deskami s MW s převážně kolmou orientací vláken (lamelami) se musí použít hmoždinky s rozšiřujícím přídatným talířem. Hloubka vrtu musí být o 10 mm

delší než předepsaná kotevní délka použité hmoždinky a hmoždinky musí být kotveny až do nosné obvodové konstrukce. Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. Montáž hmoždinek je možná pouze při teplotách nad 0°C, hmoždinky se nesmí osazovat do zmrzlé konstrukce. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od okrajů stěny, okrajů podhledu, nebo dilatační spáry je obvykle 100 mm.

Nejčastější chyby:

- Nevyhovující podklad
- Nevhodná hmoždinka pro daný materiál nosné konstrukce
- Nedodržení kotevního plánu
- Malý počet hmoždinek v oblasti nároží
- Pozor na kotvení u děrovaných zdících materiálů
- Nesprávně zvolená délka hmoždinky

Doporučení pro montáž talířových hmoždinek u systémů EKO-STZ P a EKO-STZ M:**Vrtání otvorů**plné stavební materiály

- vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení
- otvor vrtat o 1 cm hlouběji, než je skutečná kotevní hloubka hmoždinky
- jedním až dvojnásobným zasunutím vrtáku za chodu (již bez vrtání) otvor vyčistit

děrované stavební materiály

- vrtákem bez přiklepu vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení
- vrtat s malým tlakem, aby se vnitřní žebra nevybourala
- odpadá zde nutnost čištění otvoru

duté stavební materiály

- do dutého stavebního materiálu (tvárnice, dutá cihla, keramické vložky) z keramického materiálu vrtat vrtákem bez přiklepu, s přiklepem v případě betonového materiálu
- vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení
- vyvrtaný otvor není nutné v tomto případě čistit (prach zapadne do dutin)

pórobeton – doporučujeme použít temovací trn nebo

- vrtat libovolným spirálovým vrtákem bez přiklepu
- zvýšeným tlakem na vrták během vrtání se zpevňuje materiál na stěnách otvoru
- vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení

Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou. Zbylý otvor po odstranění hmoždinky v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala rovinnost základní vrstvy a celistvost izolační vrstvy.


Návrh hmoždinek se řídí ustanovením ČSN 73 2902.

6.6 Ochrana exponovaných míst



Ochrana exponovaných míst (nároží, ostění, napojení šambrán a říms, rohy ve styku ostění a nadpraží, ukončení atik a okraje štítů) je nutno věnovat zvláštní pozornost.

Nároží objektu a rohy ostění (*Obr. 27 a Obr. 28*) je třeba chránit osazením vyztužovacích rohových profilů nebo rohových profilů s tkaninou, které se vtlačí do stěrkové hmoty a následně se jí přestěrkují. Rovinnost je prověřována pomocí vodorovné lišty, popř. olovnice.


Při přetažení skleněné síťoviny přes nároží nebo přes kout bez použití rohových lišt, musí být délka přetažení nejméně 150 mm, přesah navazujícího pásu skleněné síťoviny musí být také minimálně 150 mm.

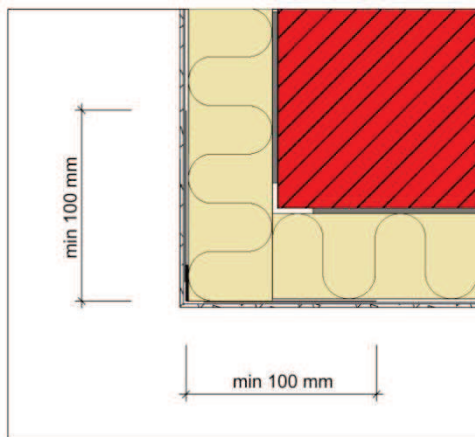

Obr. 27 Vyztužení nároží pomocí rohového profilu s integrovanou tkaninou (kombilišty) - řez

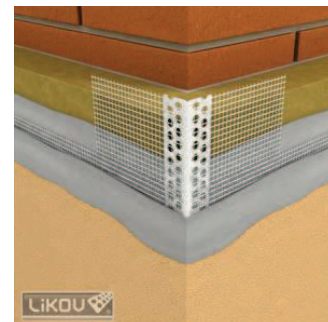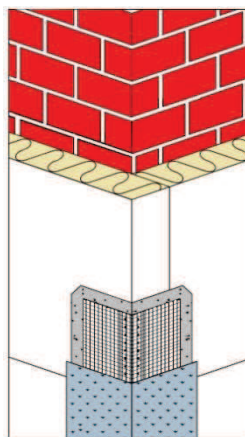

Obr. 28 Vyztužení nároží pomocí rohového profilu s integrovanou tkaninou (kombilišty) - pohled

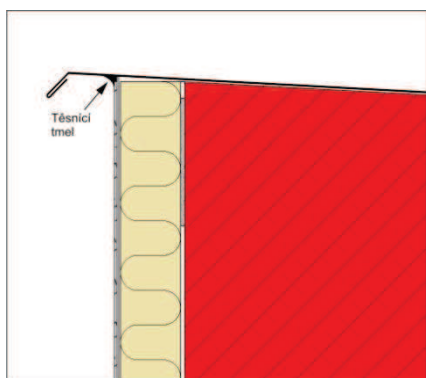


Obr. 29 Zateplení atiky; styk s klempířským prvkem

Styk s nezateplenou částí budovy případně ukončení ETICS u atiky se provádí dotažením základní vrstvy a povrchové úpravy k oplechování nebo nezateplené části sousedícímu objektu, následným proškrábnutím a vytmelením trvale pružným tmelem (Obr. 29 a Obr. 31), případně se napojení provede pomocí speciálního PVC profilu (Obr. 23 a 30).




Obr. 30 Zateplení atiky; styk s klempířským prvkem PVC profilem

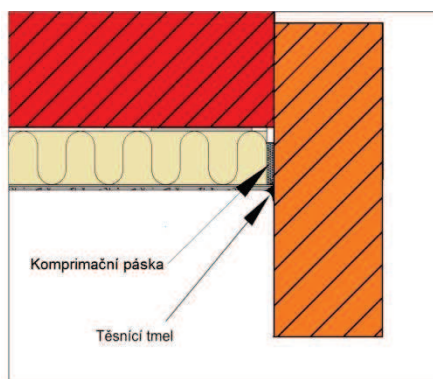

Obr. 31 Styk zateplení s nezateplenou částí budovy

Obr. 32 Diagonální vyztužení rohů otvorových výplní

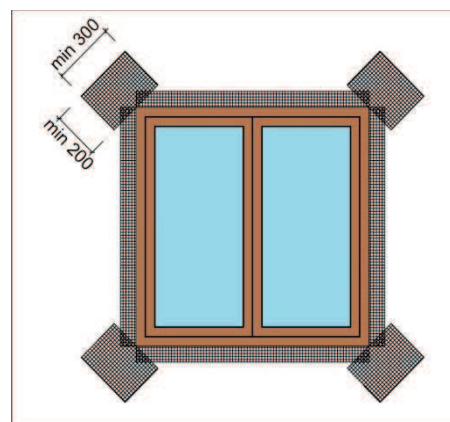

Na rozích otvorových výplní je nutno pomocí armovací stěrky diagonálně nalepit obdélníky výztužné tkaniny o rozměru obvykle 50 x 30 cm, min. 30 x 20 cm (Obr. 32), případně použít armovacích dílů a rohů připravených již ve výrobě.

V místech přechodu z vodorovných ploch na svislé (okenní a dveřní nadpraží, římsy apod.) se používá okenní nadpražní profil s okapničkou (přiznanou nebo nepřiznanou – Obr. 33).




Obr. 33 Zateplení nadpraží s použitím nadpražního profilu s okapničkou

6.7 Provádění základní vrstvy

Správné provedení základní vrstvy má zásadní vliv na životnost ETICS.

1. Způsob přípravy stěrkové hmoty a práce s ní jsou uvedeny v kapitole 5.10, v technickém listu a na etiketě výrobku.
2. Za 1-3 dny po nalepení desek, kotvení hmoždinkami a kontrole rovinnosti nalepení izolačních desek a jejich případném přebroušení a očištění (jen u EKO-STZ P), se začíná nanášet na suché a čisté desky stěrková hmota pro základní vrstvu. Desky z extrudovaného polystyrénu bez povrchového reliéfu je nutno předem zdrsnit.
3. Pomocí stěrkové hmoty se před prováděním základní vrstvy připevní na izolační desky vyztužení a ukončovací, nárožní a dilatační lišty. Při vzájemném napojení lišt s integrovanou síťovinou musí být zajištěn přesah této síťoviny nejméně 50 mm.
4. Před prováděním základní vrstvy je nutno zabezpečit ochranu přilehlých konstrukcí, oplechování, prostupujících a osazených prvků před znečištěním (např. ochranné fólie na okna a dveře).
5. V místech s předpokládaným zvýšeným napětím se ošetří zesilujícím vyztužením (vtlačení určeného druhu armovací tkaniny do vrstvy stěrkové hmoty na deskách tepelné izolace). U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy provádí zesilující vyztužení pruhem armovací tkaniny o rozměrech min. 300x200 mm (viz. kapitola 6.6). Na styku dvou ETICS, lišících s druhem izolačního materiálu bez přiznané spáry musí pás zesilujícího vyztužení přesahovat nejméně do vzdálenosti 150 mm na každou stranu od styku.
6. Tloušťka základní vrstvy musí být nejméně 4 mm u EKO-STZ P, respektive 5,5 mm u EKO-STZ M.
7. Základní vrstva se vyztužuje ručně plošným zatlačení armovací tkaniny do nanesené stěrkové hmoty, pásy síťoviny se zatlačují obvykle směrem odshora dolů se vzájemným přesahem min. 100 mm (Obr. 34). Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se případně doplní a uhladí. Při plošném zesilujícím vyztužení pro zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy určené síťoviny („pancéřová síťovina“) ukládají na sraz, bez přesahů. Zesilující vyztužení může být zajištěno také dvojitým vyztužením stejnou síťovinou, druhá vrstva stěrky se síťovinou se provádí před úplným zaschnutím předchozí vrstvy, přičemž přesahy pásů síťoviny jednotlivých vrstev se nesmí překrývat. Na základacích, ukončovacích a nárožních lištách se síťovina ořízne přes vnější hranu lišty.

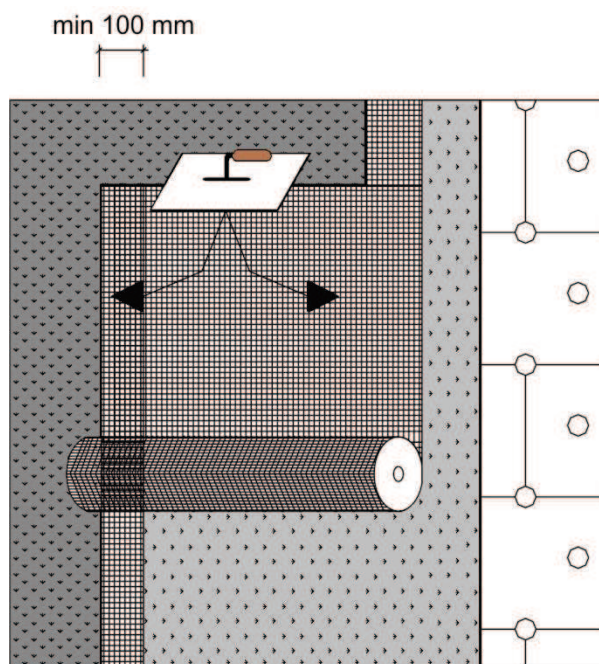


Obr. 34 Aplikace základní vrstvy

8. Před případným kotvením hmoždinky přes výztuž se tkanina prořízne v místě osazení v délce průměru dřívku hmoždinky a hmoždinka se po osazení přestěruje vrstvou stěrkové hmoty.
9. Armovací tkanina musí být uložena bez záhybů ve vnější polovině základní vrstvy a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou min. 1 mm (v místech přesahů síťoviny 0,5 mm). Základní vrstva musí síťovinu obsahovat v celé ploše až k okrajům. **Síťovinu nelze pokládat před nanesením stěrky na izolant.**
10. Celá základní vrstva musí být provedena do 14 dnů po nalepení desek, aby nedošlo k degradaci izolantu vlivem vnějšího prostředí. Je-li přestávka mezi osazením desek EPS a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, musí být vnější povrch desek přebroušen za účelem odstranění degradované povrchové vrstvy. Prach po přebroušení je nutno před prováděním základní vrstvy z povrchu desek odstranit.
11. Po vyschnutí základní vrstvy je vhodné provést její přebroušení tak, aby nedošlo k porušení výztužné tkaniny.
12. Doporučuje se, aby rovinnost základní vrstvy (odchylka na délku 1 m) nepřevyšovala hodnotu maximální velikosti zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Pro omítky s maximální velikostí zrna do 1,5 mm se doporučuje, aby mezera nepřevyšovala hodnotu 2 mm.
13. Po dostatečném vyzrání základní vrstvy se z důvodu zvýšení přídržnosti konečné povrchové úpravy k základní vrstvě celá plocha natře jednou vrstvou základního nátěru dle typu zvolené povrchové úpravy. Pokud bude dekorativní omítka přímo probarvena, doporučujeme základní nátěr z důvodu možného proškrábnutí při vzorování, probarvit do odstínu omítky. Před nanášením základního nátěru je nutno zkontrolovat ochranu přilehlých konstrukcí, oplechování, oken apod. před znečištěním. Za vysoké relativní vlhkosti okolního vzduchu a za mlhy nepenetrovat. Dostatečné vyzrání základní vrstvy lze ověřit pomocí FENOLFTALEINOVÉHO ROZTOKU.
14. Ostrá a rovná hrana systému se vytvoří oříznutím a případným zabroušením základní vrstvy podél okapničky zakládací lišty.
15. Při přetažení skleněné síťoviny přes nároží a přes kout bez použití rohových lišt musí být délka přetažení min. 150 mm, přesah navazujícího pásu síťoviny musí být také 150 mm.

6.8 Osazení dekorativních prvků

Jednoduché dekorativní prvky, u kterých je možno provést základní vrstvu, se lepí přímo na tepelný izolant a jejich armování se provádí současně s armováním celé plochy. Ve spojích je nutno provést přeložení tkaniny. Složitější dekorativní prvky se přilepí na vyschlou a vyzrálou základní vrstvu lepicí hmotou EKOFIX-Z E4001. Vzniklá spára se vytmelí trvale pružným tmelem (Obr. 35).

Obr. 35 Připevnění dekorativního prvku

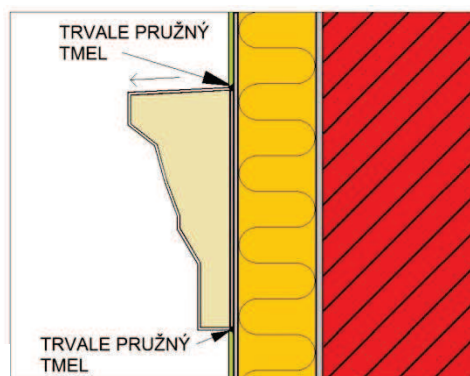

6.9 Konečná povrchová úprava systému

Konečné povrchové úpravy zateplovacích systémů mohou být prováděny disperzními, silikátovými, silikonovými a minerálními dekorativními omítkami v různých strukturách a zrnitostech. Omítky mohou být aplikovány po vyschnutí základního nátěru, nejdříve však po 12 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu (viz upozornění kap. 5.7). Základní nátěry se dodávají v odstínech shodných s odstíny omítky.

Disperzní a silikonové dekorativní omítkoviny je možno přímo probarvit dle vzorkovnice TSCL řady DEKOR EXTERIER, silikátové omítkoviny podle vzorkovnice COLORPROGRAM silikát. Z důvodu garance životnosti a eliminace zvýšeného tepelného namáhání systému doporučujeme použití povrchové úpravy v odstínech se stupněm odrazivosti min. 30. Použití odstínů se stupněm odrazivosti nižším než 30 je nutno konzultovat s technikou firmy COLORLAK, a.s..

Před nanášením povrchových úprav je třeba zkontrolovat druh, barevný odstín a výrobní šarže. Dodaný barevný odstín nemusí být zcela identický s barevným vzorníkem, nesoulad může být způsoben technickým zpracováním vzorníku (tisk), rozdílem struktur, zrnitostí, světelnými podmínkami atd. Obdobně nemusí být vnímána identická shoda mezi

probarvenou omítkou a fasádním nátěrem o stejném odstínu. Vzhled, odstín barvy a strukturu omítky doporučujeme před aplikací odsouhlasit objednatelem na referenčním vzorku o dostatečné velikosti (cca 1 m²). Při případných doobjednáváních je třeba uvádět číslo výrobní šarže.

Před prováděním omítky se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování.

Nanášení omítek se provádí nerezovými hladítky na sílu zrna (postupuje směrem dolů). Po částečném zavadnutí (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí) se vhodnými hladítky, zpravidla plastovými, vzorují do požadované struktury.

Předpokladem pro dosažení jednotné a rovnoměrné struktury povrchu je aplikace omítky bez přerušení a dostatečným počtem zaškolených pracovníků. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně „živý do živého“.

Pohledově ucelené plochy se doporučuje provádět v jednom pracovním záběru. Případné krátké přerušení práce lze připustit na hranici barevně celistvé plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. Styk více barevných odstínů či struktur omítky na jedné ploše se provádí pomocí fasádní lepicí pásky.

V průběhu vzorování dekorativní omítky se nesmí smáčet hladítko vodou, mohlo by dojít k nerovnoměrnému rozložení barevných pigmentů a vzniku skvrn na omítce.

Doporučení: (viz kap 5.7)

Aplikace dekorativní omítky se nesmí provádět při teplotách vyšších než +25 °C (pro vzduch i podklad) za přímého slunce, při silném větru a za deště, a vysoké relativní vlhkosti. Před těmito vlivy musí být povrchová úprava chráněna i v průběhu vysychání či vytvrzování. Po dokončení povrchových úprav se podlážky lešení postaví kolmo, aby se předešlo poškození nevytvrzených omítek či znečištěním dešťovou vodou odrážející se od podlážek.

Doporučuje se překrytí lešení jak shora, tak z vnější strany ochrannou sítí či fólií.

V chladném období nesmí při aplikaci povrchových vrstev teplota klesnout pod +5 °C.

Otvory po kotvách lešení se musí upravit tak, aby se zamezilo zatékání vody do systému, vyloučil se vznik tepelných mostů a nesmí narušovat vzhled povrchové úpravy systému. Používají se např. plastové zátky.

Upozornění: před použitím silikátových omítek se vždy poraďte s pracovníky firmy COLORLAK, a.s. o zvláštěnostech a zvýšených nárocích na jejich aplikaci.

7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ

Výsledná kvalita provedení zateplovacího systému je závislá jak na úrovni zpracovaného projektu zateplení, tak na dodavatelské odpovědnosti výrobců. Nejvíce je ovšem ovlivněna dodržáním technologické kázně ze strany prováděcí firmy. Nedodržením zásad předpisu pro zateplení může vzniknout celá řada skrytých vad, které se často projeví s časovým odstupem, přičemž jejich odstranění je spojeno se značnými náklady. Z tohoto důvodu je vhodné, aby si investor zajistil provádění průběžných kontrol, např. prostřednictvím stavebního dozoru.

Doporučujeme provést následující kontroly:

- Kontrola záznamu o proškolení pracovníků s aplikovaným systémem
- Vstupní kontrola dodaného materiálu (zda byl dodán objednaný materiál, kontrola data výroby, účelu a doby použití)
- Kontrola před nalepením izolantu
 - poklepem, popř. akustickou trasovací metodou, zhodnotit stav povrchových vrstev stávajícího pláště
 - kontrola rovinnosti podkladu
 - měření vlhkosti stávajícího podkladu
 - zkontrolovat oplechování
- V průběhu lepení: rozmístění a velikost plochy lepicí hmoty a její konzistence
- Kontrola po nalepení izolantu

- kontrola těsnosti spár – desky je nutné dorážet k sobě, ve stycích nesmí být armovací tmel
 - lepení izolačních desek na vazbu (přesah vazby min. 100 mm), a to i na rozích objektu
 - osazení desek u oken a dveří
 - armování rohů a ostění, diagonální vyztužení na rozích oken a dveří a přesahů pásů síťoviny
 - kontrola rovinnosti nalepené plochy (přípustné max. ± 3 mm na délce 2 m)
 - příznání dilatačních spár podkladu
- Kotvení hmoždinkami
 - druh a průměr vrtáku
 - způsob vrtání a osazování
 - použité hmoždinky
 - počet a rozmístění hmoždinek
 - pevnost uchycení hmoždinek
 - Kontrola základní vrstvy
 - čistota a vlhkost desek tepelné izolace
 - diagonální zesílení v rozích otvorů
 - ověření minimální tloušťky základní vrstvy
 - kontrola správného uložení vyztužovacích tkanin ve stěrkové hmotě
 - kontrola rovinnosti základní vrstvy (viz. kap. 6.8 odstavec 12)
 - Kontrola provádění konečné povrchové úpravy
 - před nanášením základního nátěru zkontrolovat vlhkost a vyzrállost základní vrstvy
 - čistota základní vrstvy
 - kontrola barevné stejnorodosti
 - kontrola styků s klempířskými prvky a sklon klempířských prvků od základní vrstvy

Během celé aplikace je nutno dodržovat aplikační podmínky viz bod 5.7

8 PŘEDEPSANÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY.

Předepsané technologické přestávky při aplikaci systému EKO-STZ – viz tabulka 12.

Tabulka 12 – Předepsané technologické přestávky

| Provedená operace | Technologická přestávka |
|---|---|
| 1. po napenetrování podkladu | 6 – 12 hodin |
| 2. po nalepení tepelného izolantu (před osazením kotvicích hmoždinek) | 2 – 3 dny |
| 3. po provedení základní vrstvy | do vyschnutí a vyzrání základní vrstvy (min. 5 dní) |
| 4. po provedení základního nátěru | min. 12 hodin |
| 5. po natažení dekorativní omítkoviny (před aplikací ochranného nátěru) | min. 2 dny |

Pozn. V případě nepříznivých klimatických podmínek je nutno technologické přestávky prodloužit (viz kap. 5.7).

9 ÚDRŽBA A OPRAVY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ.

Zateplovací systémy EKO – STZ nevyžadují za normálních okolností žádnou údržbu. Pro dosažení ekonomické životnosti se doporučuje opatřit ETICS ochranným nátěrem po cca 8 – 10 letech (max. po 15 letech). K tomuto účelu slouží fasádní barvy FASAX E0201, FASAX SILIKÁT E0207 (silikátová barva) a FASIKON E0208 (silikonová barva) včetně příslušných penetračních nátěrů (EKOPEN E0601, PENSIL E0603 a PENSIKON E0604).

V případě výrazného znečištění povrchové úpravy je možné očištění tlakovou vodou s případným přidáním povrchově aktivních látek (saponátů).

V případě mechanického poškození je vhodné neprodleně (aby se zamezilo zatékání vody do systému) provést opravu. Kolem poškozeného místa se vyřeže pravidelný tvar na celou hloubku systému. V okolí alespoň 10 cm se odstraní povrchová úprava. Na očištěný podklad se přilepí stejný typ tepelného izolantu ve tvaru shodném s výřezem a spáry se utěsní. Provede se nová vyztužovací vrstva s přesahem min. 10 cm na původní systém. Po vyzrání se aplikuje stejný typ povrchové úpravy (konzultujte s firmou COLORLAK, a.s.).

V současnosti se stále častěji můžeme setkat s výskytem řas a jiných mikroorganismů na kontaktních zateplovacích systémech.

Mezi základní předpoklady výskytu řas náleží dostatečná dotace vlhkosti, nejčastěji ve formě dešťových srážek. V místech, která jsou proti dešťovým srážkám chráněna, je riziko výskytu řas výrazně omezeno. Nejčastěji jsou postiženy fasády orientované k severu (SZ, S, SV). Z toho vyplývá, že konstrukce, u nichž je omezeno přímo dopadající sluneční záření, jsou k napadení řasami náchylnější, protože slunce významně determinuje vlhkostní bilanci na vnějším povrchu. Omezený tepelný tok konstrukcí lze považovat za jednu z příčin výskytu řas na zateplených objektech. U kombinovaných zateplovacích systémů s tenkou omítkou a tedy nepatrnou schopností tepelné akumulace je třeba brát v úvahu, že v důsledku podchlazení během nočního sálání tepla a vzniklého orosení dojde k dokonalému smáčení. Zeleň v těsné blízkosti fasády ovlivňuje mikrobiologické mikroklima na vnějším povrchu stavebních konstrukcí. Rostlinstvo zvyšuje relativní vlhkost okolního vzduchu a vzrostlá zeleň navíc omezuje přístup slunečního záření. Korozní aktivita řas je v tomto případě nepatrná, v zásadě může být výskyt řas chápán pouze jako estetický problém a nemá vliv na poškození omítky. Omítky i fasádní barvy, které se používají jako povrchová úprava zateplovacích systémů, obsahují biocidní látky, které zabraňují výskytu mikroorganismů. Jsou to však látky rozpustné ve vodě, proto je jejich účinek vždy pouze dočasný. Délka působení těchto aktivních složek závisí na intenzitě povětrnostních vlivů, zejména srážkové vody.

Jako základní ochrana před vznikem napadení mikroorganismy se však jeví prevence, tedy předcházení vzniku těchto problémů. Odolnější budou výrobky silikonové a silikátové. Výrobky tónované do sytějších odstínů budou lépe odolávat z důvodu vyšší povrchové teploty a tudíž kratšímu výskytu vody na fasádě. Nutno je brát také zřetel na okolnosti zvýšeného rizika výskytu mikroorganismů, tedy lokality s vyšší vlhkostí a vyšší prašností v blízkosti lesa a polí. Na znečištěných površích prachem a pyly totiž mikroorganismy lépe ulpívají a mají příznivější podmínky pro život, z čehož vyplývají vyšší nároky na pravidelné čištění těchto povrchů. K vyčištění fasády od mikroorganismů slouží přípravek ČISTIČ FASÁD V1920 (případně ČISTIČ FASÁD koncentrát V1923). Pro preventivní zvýšení odolnosti proti růstu mikroorganismů slouží přípravek OCHRANA FASÁD V1930.



10 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY

1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
3. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

4. Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů
5. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
6. Zákon č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
7. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
8. Vyhláška MPO č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů
9. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
10. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
11. Nařízení vlády č. 312 /2005 Sb. (163/2002 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů
12. ČSN EN 822 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky
13. ČSN EN 823 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky
14. ČSN EN 824 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pravouhlosti
15. ČSN EN 825 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rovinnosti
16. ČSN EN 1542 (73 2115) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou
17. ČSN EN 1602 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti
18. ČSN EN 1603 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23°C / 50% relativní vlhkosti)
19. ČSN EN 1604 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek
20. ČSN EN 1607 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky
21. ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení návrhových tepelných vlastností
22. ČSN EN 12086 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení propustnosti vodní páry
23. ČSN EN 12087 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření
24. ČSN EN 12090 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška smykem
25. ČSN EN 13162 +A1 Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
26. ČSN EN 13163 +A2 Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
27. ČSN EN 13172 Tepelně izolační výrobky – Hodnocení shody
28. ČSN EN 13495 (72 7104) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem)
29. ČSN EN 13499 (72 7101) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu – Specifikace
30. ČSN EN 13500 (72 7102) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace
31. ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
32. ČSN EN 62 305 1-4 ed. 2 Ochrana před bleskem – Obecné principy. Řízení rizika. Hmotné škody na stavbách a ohrožení života. Elektrické a elektronické systémy na stavbách.
33. ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky

34. ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin
35. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
36. ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
37. ČSN 73 0810:2016 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
38. ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami.
39. ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
40. ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování.
41. ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb.
42. ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
43. ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
44. ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)
45. ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem
46. ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
47. ČSN EN ISO 2409 (67 3085) Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška
48. ČSN EN ISO 10211 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Výpočet tepelných toků a povrchových teplot – Podrobné výpočty
49. ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda
50. ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot
51. ČSN EN ISO 12570 (73 0573) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě
52. ČSN EN 12524 (73 0576) Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabulkové návrhové hodnoty
53. ETAG 004 (revize 2013) Řídící pokyny pro evropská technická schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou
54. ETAG 014 Řídící pokyn pro evropské technické schválení plastových hmoždinek pro připevnění vnějších kontaktních tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou (nahrazeno EAD 330196-00-0604)

11 SEZNAMY

11.1 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

1. CZB, M. Machatka, P. Svoboda: navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS). 2016.
2. Šála, J.: Tepelně technický návrh a posouzení obvodových stěn a střeš.
3. TP CZB 01-2015 Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů.
4. Firemní literatura a dokumentace firmy COLORLAK, a.s.
5. Sborník technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS). Praha 2007.
6. Katalog produktů 2022/2023 firmy LIKOV s.r.o.
7. Katalog produktů 2023 firmy FISCHER international s.r.o.
8. Katalog produktů firmy KOELNER CZ, s.r.o.
9. Katalog produktů firmy GEDAN a HETFLEIŠ s.r.o.
10. Katalog produktů firmy HILTI
11. WEBER – Rádce 2019-2020

11.2 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

| | |
|--------------|--|
| CZB | Cech pro zateplování budov |
| ETICS | vnější tepelně izolační kontaktní systém |
| ETAG | technický předpis pro Evropské technické schválení |
| EAD | evropský dokument pro posuzování (nahrazuje ETAG) |
| ETA | Evropské technické schválení |
| EPS | expandovaný polystyren |
| XPS | extrudovaný polystyren |
| MW | minerální vlna |

11.3 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ

| | |
|---------------------------------|---|
| Desky tepelné izolace | Desky EPS nebo MW uvedené ve specifikaci ETICS EKO-STZ P, EKO-STZ M |
| Hloubková penetrace | Speciální transparentní penetrační nátěr zajišťující zpevnění podkladu pro ETICS |
| Konečná povrchová úprava | Strukturované dekorativní omítky uvedené v jednotlivých skladbách |
| Kotvící prvky | Plastové talířové hmoždinky uvedené v jednotlivých skladbách EKO-STZ |
| Lepicí hmota | Speciální lepidlo nebo univerzální stěrka používané pro přilepení tepelného izolantu na podklad |
| Podklad | Povrch stavební konstrukce, na kterou se lepí a kotví ETICS |
| Základní vrstva | Vrstva zajišťující vyztužení a rovinnost ETICS. Skládá se ze speciální stěrky a výtěžné tkaniny |
| Základní nátěr | Slouží jako adhezivní můstek mezi základní vrstvou a povrchovou úpravou |

11.4 SEZNAM TABULEK

| | | |
|-------------------|--|---------|
| Tabulka 1 | Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ P | str. 6 |
| Tabulka 2 | Skladba systému – seznam komponentů EKO-STZ M | str. 8 |
| Tabulka 3 | Vlastnosti EPS | str. 10 |
| Tabulka 4 | Vlastnosti lamel MW – kolmé vlákno TR 80 | str. 11 |
| Tabulka 5 | Vlastnosti desek MW – podélné vlákno TR 15 | |
| Tabulka 6 | Vlastnosti desek MW – podélné vlákno TR 10 – jednovrstvá | str. 12 |
| Tabulka 7 | Spotřeba disperzních omítek | str. 15 |
| Tabulka 8 | Spotřeba silikátových omítek | |
| Tabulka 9 | Spotřeba silikonových omítek | str. 16 |
| Tabulka 10 | Spotřeba mozaikových omítek | str. 24 |
| Tabulka 11 | Směrn doporučení pro používání 2D a 3D lišt | str. 35 |
| Tabulka 12 | Předepsané technologické přestávky | str. 43 |

11.5 SEZNAM OBRÁZKŮ

| | | |
|---------------|--|---------|
| Obr. 1 | <i>Schéma ETICS</i> | str. 6 |
| Obr. 2 | <i>Drásaná omítka</i> | |
| Obr. 3 | <i>Zatíraná omítka</i> | str. 15 |
| Obr. 4 | <i>Založení zakládací lišty (varianta bez zateplení soklu)</i> | str. 31 |
| Obr. 5 | <i>Napojení zakládací lišty s použitím spojek a vyrovnání nerovností zdiva pomocí distančních podložek</i> | |

| | | |
|---------|--|---------|
| Obr. 6 | <i>Příprava zakládací lišty pro založení na nároží</i> | |
| Obr. 7 | <i>Založení soklového profilu na nároží</i> | |
| Obr. 8 | <i>Lepení první řady izolačních desek pomocí montážní latě - izolant položit na montážní lať</i> | str. 32 |
| Obr. 9 | <i>Lepení první řady izolačních desek pomocí zakládací sady a jejích doplňků</i> | |
| Obr. 10 | <i>Nanášení lepidla na polystyrénovou nebo minerální desku s podélnými vlákny</i> | |
| Obr. 11 | <i>Lepení desek izolantu na vazbu s provázáním na rohu budov</i> | str. 33 |
| Obr. 12 | <i>Lepení desek izolantu u otvorových výplní</i> | |
| Obr. 13 | <i>Zateplení parapetu s použitím parapetního profilu</i> | |
| Obr. 14 | <i>Zateplení parapetu bez parapetního profilu</i> | |
| Obr. 15 | <i>Lepení desek izolantu v místě styku dvou různorodých konstrukcí</i> | |
| Obr. 16 | <i>Lepení desek izolantu v místě s rozdílem v tloušťce vnějšího pláště</i> | str. 34 |
| Obr. 17 | <i>Použití průběžného dilatačního profilu</i> | |
| Obr. 18 | <i>Použití rohového dilatačního profilu</i> | |
| Obr. 19 | <i>Styk zateplení s okenním rámem řešený použitím pružného tmelu</i> | |
| Obr. 20 | <i>Styk zateplení s okenním rámem řešený použitím okenního začišťovacího profilu</i> | str. 35 |
| Obr. 21 | <i>Založení soklového profilu při zateplení soklu (ukončení pod terénem)</i> | str. 36 |
| Obr. 22 | <i>Napojení oplechování parapetu na ETICS pomocí PVC profilů</i> | |
| Obr. 23 | <i>Napojení oplechování atiky na ETICS pomocí PVC profilů</i> | |
| Obr. 24 | <i>Napojení svislé stěny ETICS na oplechování šikmé střechy pomocí PVC profilu</i> | |
| Obr. 25 | <i>Správné osazení hmoždinky – povrchová montáž</i> | |
| Obr. 26 | <i>Správné osazení hmoždinky – zápuštná montáž</i> | str. 37 |
| Obr. 27 | <i>Vyztužení nároží pomocí rohového profilu s integrovanou tkaninou (kombilišty) – řez</i> | |
| Obr. 28 | <i>Vyztužení nároží pomocí rohového profilu s integrovanou tkaninou (kombilišty) – pohled</i> | |
| Obr. 29 | <i>Zateplení atiky, styk s klempířským prvkem</i> | |
| Obr. 30 | <i>Zateplení atiky, styk s klempířským prvkem PVC profilem</i> | |
| Obr. 31 | <i>Styk zateplení s nezateplenou částí budovy</i> | |
| Obr. 32 | <i>Diagonální vyztužení rohů otvorových výplní</i> | str. 39 |
| Obr. 33 | <i>Zateplení nadpraží s použitím nadpražního profilu s okapničkou</i> | |
| Obr. 34 | <i>Aplikace základní vrstvy</i> | str. 40 |
| Obr. 35 | <i>Přípevnění dekorativního prvku</i> | str. 41 |

11.6 SEZNAM PŘÍLOH

11.6.1 Příloha P1: Doporučení a pokyny pro navrhování ETICS EKO-STZ

| | | |
|-------|---|---------|
| I. | Specifikace ETICS EKO-STZ | |
| II. | Příprava podkladu a požadavky na podklad | |
| III. | Požárně technické řešení | str. 49 |
| IV. | Návrh tloušťky izolantu | |
| V. | Připojení ETICS k podkladu | str. 55 |
| VI. | Návrh základní vrstvy | |
| VII. | Návrh konečné povrchové úpravy | str. 66 |
| VIII. | Zvláštnosti zateplování panelových domů | str. 67 |
| IX. | Požárně technické charakteristiky EKO-STZ | str. 68 |
| X. | Akustické vlastnosti ETICS | str. 69 |

| | |
|---|---------|
| 11.6.2 Příloha P2: Další vlastnosti materiálů firmy COLORLAK pro EKO-STZ P a EKO-STZ M | str. 71 |
|---|---------|

PŘÍLOHA P1:

Doporučení a pokyny pro navrhování ETICS EKO-STZ firmy COLORLAK, a.s.

I. Specifikace ETICS EKO – STZ

Složení ETICS EKO-STZ P a EKO-STZ M musí odpovídat specifikaci podle kapitol 2.1 a 2.2. Použití jiných součástí neuvedených ve specifikaci, nebo jejich dodatečná úprava přidáváním jiných hmot nebo záměnou surovin, je nepřipustné a může mít rozhodující vliv na kvalitu, životnost ETICS a stává se necertifikovaným výrobkem.

II. Příprava podkladu a požadavky na podklad

Povolené podklady pro EKO-STZ P a EKO-STZ M.

- zdivo z plných cihel, kamene, keramických, pórobetonových a vápenopískových zdících materiálů
- beton, lehčený beton a zdivo z těchto materiálů
- velkoplošné prefabrikované panely

Požadavky na podklad.

Důležitou veličinou z hlediska životnosti ETICS je soudržnost podkladu. Požadovaná průměrná soudržnost je min. 200 kPa, lokálně se připouští 80 kPa. Při vyrovnávání podkladu je třeba použít hmotu zajišťující soudržnost min. 250 kPa.

Třída reakce na oheň podkladu u zděných a betonových konstrukcí musí být podle ČSN EN 13501 A1 nebo A2. Ostatní podklady dle ČSN 73 0810.

Podklad musí být čistý, soudržný, suchý nesprašující, zbavený mastnoty, bez výkvětů solí a odizolovaný proti vodě.

Rovinnost podkladu

- max. 20 mm/m při použití kombinace lepidlo-hmoždinky.

Nerovnosti v podkladu do 1cm je možné vyrovnat lepicí maltou při lepení izolantu. Větší nerovnosti (do 2 cm) se vyrovnají vhodnou vyrovnávací maltou. Nerovnosti větší než 2 cm vyžadují vyrovnání aplikací izolačních desek o různé tloušťce (neměly by být použity desky o menší tloušťce než tloušťka vypočítaná v projektu jako minimální, splňující požadavky tepelné izolace budov).

Eventuální trhliny v podkladu se musí analyzovat za účelem rozlišení podle příčin vzniku:

- aktivní trhliny způsobené pohyby stavby nelze překrývat tepelnou izolací bez odstranění příčin jejich vzniku, případně eliminovat použitím vhodné dilatace ETICS.
- neaktivní trhliny lze překrýt deskami tepelné izolace
- dilatační spáry v podkladech je třeba přiznat i v ETICS

III. Požárně technické řešení

Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, a to ČSN 73 0810:2016 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení a ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Od roku 2016 se nerozlišuje zateplování stávajících objektů a novostaveb.


Nová norma rozlišuje objekty následovně:

1. Jednopodlažní objekty ($n_p = 1$) s požární výškou $h = 0$ m, které jsou navrženy podle ČSN 73 0802:2009, tabulka 12, položka 12 (resp. podle ČSN 73 0804:2010, položka 13) a jsou navrženy jako jeden požární úsek
2. Objekty s požární výškou $h \leq 12,0$ m (kromě objektů podle odstavce a))
3. Objekty s požární výškou $12,0 \leq h \leq 22,5$ m
4. Objekty s požární výškou $h > 22,5$ m


5. Specifické požadavky na vnější zateplení objektů se stávajícím vnějším zateplením (zateplení již zateplených objektů – není předmětem tohoto závazného technologického postupu)

Vnější zateplení provedené podle zásad stanovených předmětnou normou se považuje za povrchovou úpravu, může se použít v požárních pásech i v požárně nebezpečném prostoru požárních úseků téhož objektu a neovlivňuje druh stavební konstrukce (DPx) ani konstrukční systém objektu (podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804). V požárně nebezpečném prostoru jiného objektu musí být vnější zateplení provedeno ve třídě reakce na oheň A1 nebo A2.

Uvedené zásady platí pro všechny typy objektů (výrobní i nevýrobní objekty, novostavby, rekonstrukce, změny staveb) a pro vnější zateplení nadzemních částí stavebních objektů. Na zateplení částí pod terénem je kladen požadavek pouze na třídu reakce na oheň tepelně izolačního materiálu a to minimálně E. Tato část může vystupovat i nad terén do výšky 1,0 m. V místech svažitého terénu, kde by se tepelně izolační materiál s třídou reakce na oheň A1/A2 při vedení v jedné horizontální úrovni dostával níže než 0,6 m nad terén, může část pod terénem vystupovat až 1,5 m nad terén.

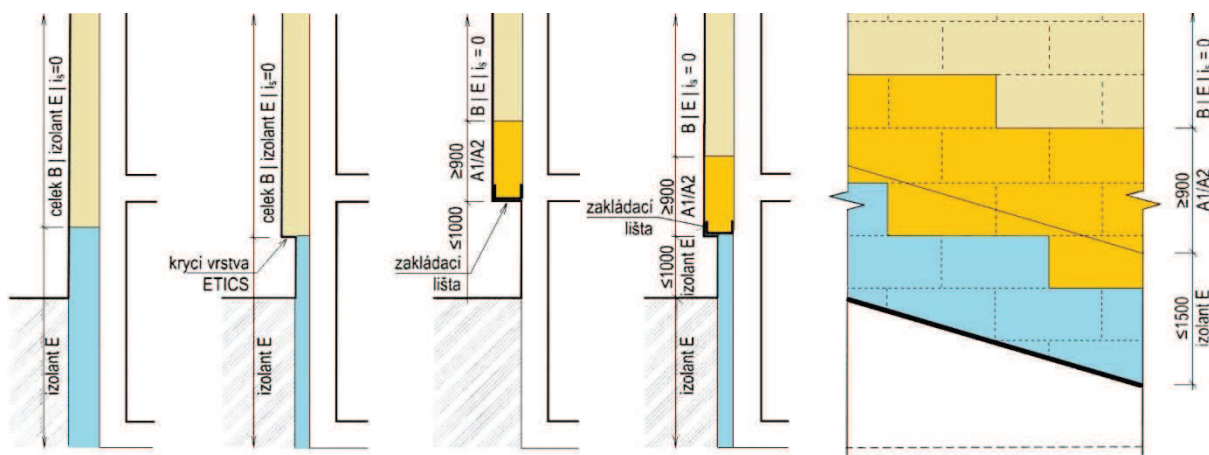

Variety založení kontaktního zateplení (ETICS) dle ČSN 73 0810

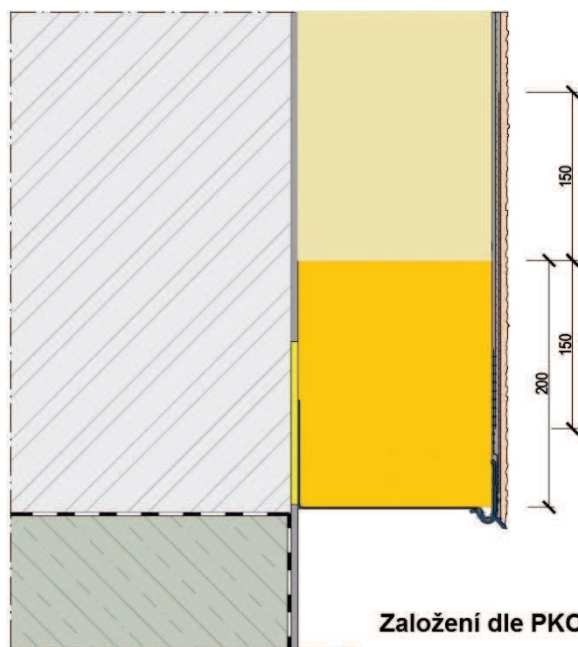


Založení dle PKO -19-003

Založení ETICS EKO-STZ P nad terénem lze provést alternativně i dle ČSN ISO 13785-1. Na toto řešení bylo vydáno Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému č. PKO-19-003. Pás výšky minimálně 200 mm z desek z fenolické pěny TPD-PUR 30/40 (třída reakce na oheň minimálně C), nebo z desek z minerální vlny (třída reakce na oheň minimálně A2), položených na hliníkové zakládací liště LO opatřené okapní lištou LE-G. V místě styku desek EPS a MW izolace (případně fenolických desek) je provedeno zesílení stěrkové hmoty vloženým pásem výztužné síťoviny, který přesahuje tento styk o 150 mm na každou stranu. Vnější souvrství tvoří základní vrstva ze stěrkové hmoty se skleněnou síťovinou a konečná povrchová úprava - omítky s penetrací o celkové tloušťce minimálně 5 mm (dle druhu omítky).

V místech vnějších horizontálních konstrukcí (balkonů, lodžii, teras), kde by odstříkující voda taktéž

mohla způsobit degradaci tepelně izolačního materiálu, lze na přiléhající stěny použít zateplení jako u objektů s požární výškou $h \leq 12,0$ m a to až do výše 0,4 m nad úroveň čisté podlahy dané konstrukce a s vodorovným přesahem nejvýše 0,15 m za hranu dané konstrukce.

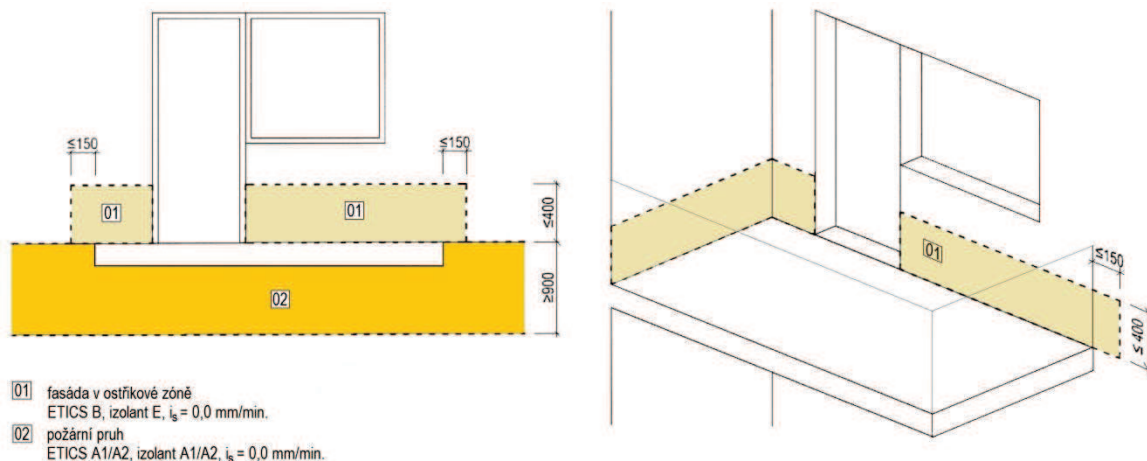

Zateplení vnějších horizontálních konstrukcí v ostříkové zóně

Pokud ucelené sestavy vnějšího zateplení nevykazují třídu reakce A1 nebo A2 (a tedy vykazují třídu reakce na oheň nejhůře B), je nutné v případě tloušťky tepelně izolačního materiálu větší než 200 mm zhodnotit množství uvolněného tepla z 1 m² plochy zateplení (MJ.m⁻²) v návaznosti na případnou požární otevřenost ploch v souladu s ČSN 73 0802:2009, článek 8.4.5., resp. s ČSN 73 0804:2010, článek 9.5.2.

Pokud jsou stávající zateplovací systémy demontovány a jsou nahrazovány novým vnějším zateplením, musí být nový způsob zateplení navržen a realizován podle požadavků ČSN 73 0810:2016.

Ad 1) - jednopodlažní objekty

Pro tyto objekty nejsou kladeny speciální požadavky. Na vnější zateplení musí být použity materiály a výrobky s třídou reakce na oheň alespoň E. Obvodové stěny se posuzují jako zcela požárně otevřené plochy podle zásad ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804 (např. ČSN 73 0802:2009, článek 8.4, resp. ČSN 73 0804:2010, článek 9.4).

Ad 2) - objekty s požární výškou $h \leq 12,0$ m

- ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B
- ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce $i_s = 0$ mm.min⁻¹
- ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí. Pokud není splněna tato podmínka, je nutné použít pro vnější zateplení kompletně použít ucelené sestavy třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (za kontaktní spojení se považují případy, kde mezi tepelným izolantem a povrchem konstrukce jsou i průběžné ((tj. s délkou nad 0,6 m)) vertikální otvory ((např. vlivem profilovaného povrchu obvodové stěny)), jejichž průřezová plocha v horizontální úrovni není větší než 0,01 m² na běžný metr)
- tepelně izolační materiál sestavy (samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E. Pokud je založení vnějšího zateplení nad terénem na základací liště, je nutné v úrovni založení aplikovat pruh minimální šířky 900 mm z ucelené sestavy s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. Je-li výška založení nad terénem méně než 1 m, lze tento požadavek aplikovat až od výšky 1 m.

Ad 3) – objekty s požární výškou $12,0 \leq h \leq 22,5$ m

Pro vnější zateplení stavebních objektů s požární výškou $12,0 \leq h \leq 22,5$ m musí být splněny veškeré požadavky jako u objektů s požární výškou $h \leq 12,0$ m a současně následující požadavky:

Pro specifické části stavebních objektů s požární výškou $12,0 \leq h \leq 22,5$ m je nutné použít ucelenou sestavu vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Jedná se o tato místa:

- vnější schodiště a pavlače sloužící jako únikové cesty (bez ohledu na jejich typ a charakter) a to do vzdálenosti 1,5 m vodorovně (měřeno po obvodu objektu), takovéto vnější zateplení musí být provedeno i vertikálně na celou výšku objektu (pod i nad

únikovou cestou)

- jakékoli průjezdy a průchody (ze všech stran) bez nutnosti přesahu
- podhledy horizontálních konstrukcí (ze spodní strany) – pokud jsou zateplovány (např. balkóny, lodžie, podloubí apod.), je-li však plocha vodorovné konstrukce menší než 1 m², nebo jde-li o pás zateplené plochy podél obvodové stěny v šířce do 0,3 m, jsou povoleny i výrobky s třídou reakce na oheň odpovídající požadavkům na navazující obvodovou konstrukci
- mezi jednotlivými stavebními objekty, a to v šířce minimálně 900 mm
- okolo otvorů (oken a dveří, vzduchotechnických výustek apod.) vnitřních schodišť (vertikální únikové cesty) a to do vzdálenosti 1,5 m všemi směry (měřeno po obvodu objektu), takovéto vnější zateplení musí být i horizontálně pod těmito otvory v celé výšce objektu
- v oblasti bleskosvodu musí být ucelená sestava vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2 minimálně 250 mm na obě strany. Alternativou je buď použit izolovaný svod, jehož povrchová teplota nepřevyší 90 °C, nebo bude zajištěno vedení bleskosvodu minimálně 0,1 m od povrchu ucelené sestavy vnějšího zateplení (součásti uchycení se mohou stěny i zateplení dotýkat)
- pokud jsou objekty s požární výškou $h > 12,0$ m zastřešeny střešní konstrukcí (krovem – DP3) s přesahující římsou, pak pro omezení šíření požáru do konstrukce střechy je nutné spodní stranu přesahující římsy (v šikmé nebo vodorovné rovině) chránit výrobky reakce na oheň A1 nebo A2, tloušťky minimálně 25 mm.

Sestava pro vnější zateplení musí být v místech otvorů, kde je možné při požáru předpokládat působení účinků požáru, tj. v místech přerušeni celistvosti sestavy (např. v místě oken, dveří, vyústění vzduchotechnického systému, v místě elektrického zařízení, tj. rozvaděče, pojistkové skříně apod.) zajištěna proti šíření požáru:

a) provést vnější zateplení ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v pruhu min. 900 mm ve všech těchto místech:

- a1) průběžně** – pruh v úrovni založení vnějšího zateplení, pokud je vnější zateplení založeno nad terénem (pokud je založeno pod terénem, není tento pruh požadován). Pokud je vnější zateplení založeno nad terénem, avšak méně než 1 m nad úrovní terénu, lze tento požadavek aplikovat až od výšky 1 m.
- a2) průběžně** – pruh nad otvory jednotlivých podlaží (včetně sklepních) okolo celého objektu (tj. mezi jednotlivými podlažími objektu bez ohledu na členění objektu do požárních úseků i bez ohledu na skutečnost, zda podlaží je užité, nebo nikoli). Přičemž tato část vnějšího zateplení musí začínat maximálně 400 mm nad úrovní nadpraží stavebních otvorů (i v posledním podlaží). Pokud je zateplována stěna (fasáda) objektu (nebo její část) bez otvorů (oken, dveří apod.) a bez předpokládaného doplňování takovýchto otvorů, lze tuto stěnu (nebo její část) jako celek zateplit bez nutnosti dělení po podlažích. Tato fasáda (nebo její část) musí být od ostatních fasád (částí) oddělena pruhem třídy reakce na oheň A1/A2 v šířce alespoň 900 mm. Pokud by docházelo k etapizaci, tzn. např. zateplení nejdříve štítové fasády bez požárně otevřených ploch a až následně k zateplení ploch ostatních, lze oddělení průběžným pruhem třídy reakce na oheň A1/A2 provést až ve 2. etapě.
- a3) lokálně** – požární bariéry okolo elektrických zařízení, vyústění vzduchotechnických systémů apod., přičemž v těchto případech lze snížit rozměr na 250 mm od vnějšího okraje zařízení. Uvedené úpravy není nutné provádět, pokud je vzduchotechnický systém na prostupu stěnou vybaven požární klapkou (viz ČSN 73 0872), nebo pokud je nad vyústěním vzduchotechnického systému provedeno průběžné opatření v souladu s tímto článkem, odstavec a2).

b) jako ekvivalentní úpravu (k podmínkám podle bodu a)) je možné provést řešení vyhovující zkoušce podle ČSN ISO 13785-1. Sestava pro vnější zateplení musí být v místech otvorů, kde je možné při požáru předpokládat působení jeho účinků (tepla), tj. v místech přerušeni celistvosti sestavy (např. u založení, v místě oken, dveří, vyústění vzduchotechnického systému, v místě elektrického zařízení, tj. rozvaděče, pojistkové skříně apod.) zajištěna tak, aby při zkoušce podle ČSN ISO 13785-1 nedošlo k šíření plamene (po vnějším povrchu sestavy nebo po tepelně izolačním materiálu zateplení) přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušební vzorku, a to po dobu do 30 minut při tepelné zátěži 100 kW. Stejně požadavky platí i pro úroveň, založení vnějšího zateplení, pokud je tato úroveň nad terénem. Pokud není prokázáno splnění uvedeného kritéria podle ČSN ISO 13785-1 zkouškou, je nutné provést úpravy podle bodu a).

Nadpraží a ostění ETICS EKO-STZ P lze provést alternativně i dle ČSN ISO 13785-1. Na toto řešení bylo vydáno Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému č. PKO-19-003.

S použitím standardních nadpražních lišt LTU, LTDU, VLTU, VLTU-2H:


Na ostění (nadpraží se aplikuje izolant z minerální vlny o tloušťce min. 20 mm. Pro minimalizaci tepelného mostu se v prostoru mezi izolanty (EPS a MW) použije PU-pěna jako lepicí hmota. Před aplikací lišty do čerstvě nanesené stěrkové malty se uloží pás sklovláknité tkaniny tak, aby překryl celý prostor ostění a po ohnutí přes roh přesahoval do fasády minimálně 15 cm. Po mírném zatření maltou se aplikuje nadpražní lišta a dále se provede detail běžným způsobem. Minerální vlna spolu s

průběžným pásem tkaniny zajišťují požární odolnost detailu. Obdobným způsobem je řešen detail ostění s tím rozdílem, že místo nadpražní lišty je použita rohová lišta.

S použitím speciální nadpražní lišty LT-P v protipožárním provedení:


Na ostění se aplikuje izolant z minerální vlny o tloušťce min. 20 mm. Pro minimalizaci tepelného mostu se v prostoru mezi izolanty (EPS a MW) použijeme PU-pěnu jako lepicí hmotu. Do čerstvě nanesené sěrčkové malty aplikujeme běžným způsobem nadpražní lištu LT-P bez nutnosti provedení dvojitého armování. Minerální vlna spolu se speciální lištou LT-P zajišťují požární odolnost detailu.

Při těchto způsobech provádění nadpraží je nutné také provést i požárně odolné boční ostění. To znamená, že v ostění je také použita minerální vlna tloušťky min. 20 mm a na roh se osazuje rohová lišta s průběžnou tkaninou (LK PVC nebo LK AL).

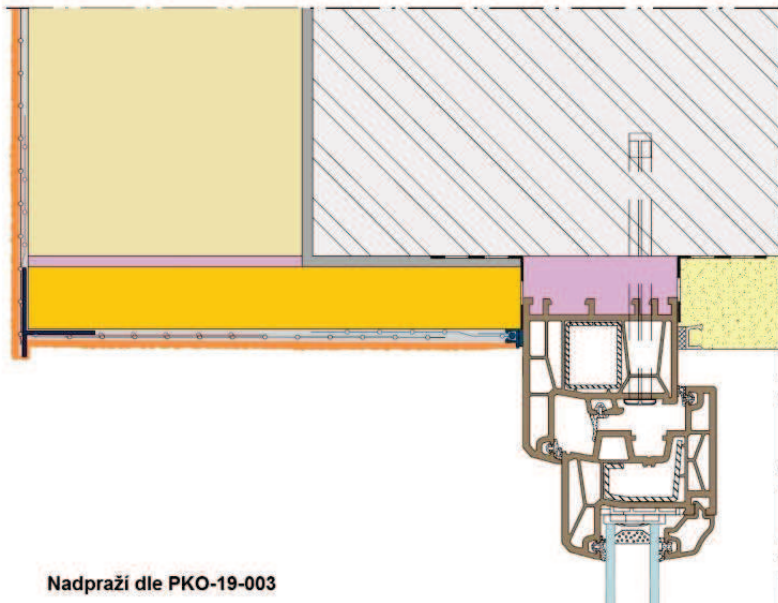


Nadpraží dle PKO-19-003





- ETICS: celek bez omezení, izolant E, i_s bez omezení
- ETICS: celek B, izolant E, $i_s = 0,0$ mm/min.
- ETICS: celek A1/A2, izolant A1/A2, $i_s = 0,0$ mm/min.
- hranice požárních úseků

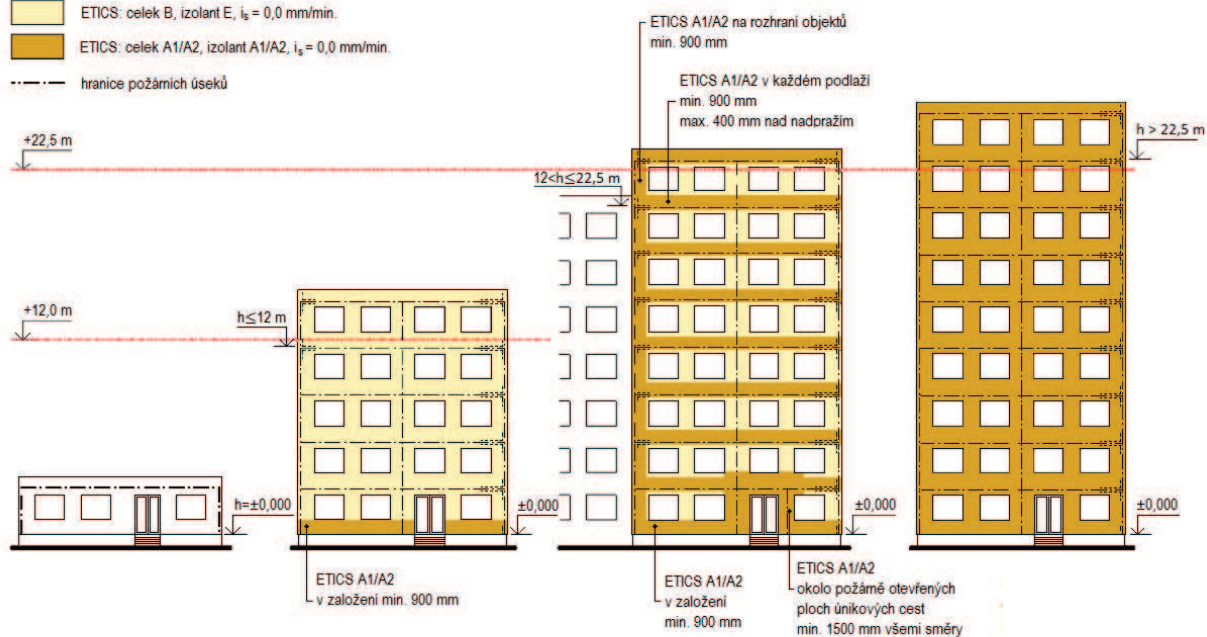

Kontaktní zateplení podle požárních výšek objektů

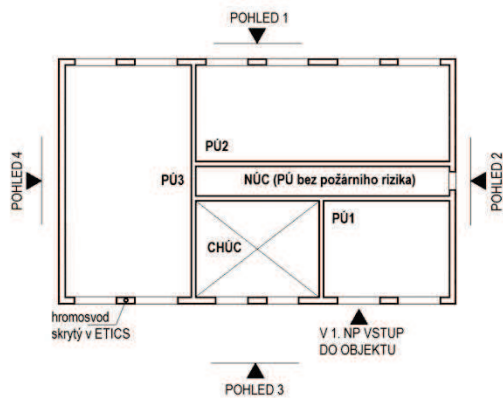

- 01 Zatepelní soklu, ETICS bez omezení, izolant E, max. v. 1000 mm nad terémem
- 02 ETICS B, izolant E, $i_s = 0,0$ mm/min.
- 03 Vodorovný požární pruh nad otvory výšky 900 mm, ETICS A1/A2, izolant A1/A2, $i_s = 0,0$ mm/min.
- 04 Vodorovný požární pruh v založení ETICS výšky 900 mm, ETICS A1/A2, izolant A1/A2, $i_s = 0,0$ mm/min.
- 05 Oddělovací svislý požární pruh š. 900 mm, ETICS A1/A2, izolant A1/A2, $i_s = 0,0$ mm/min.
- 06 Ochrana požárně otevřené plochy chráněné ÚC, pruh š. 1500 mm všemi směry jdoucí až k založení ETICS, ETICS A1/A2, izolant A1/A2, $i_s = 0,0$ mm/min.
- 07 Ochrana hromosvodu - pruh š. 250 mm na obě strany po celé délce vedení, ETICS A1/A2, izolant A1/A2, $i_s = 0,0$ mm/min.
- 08 Hranice PÚ CHÚC

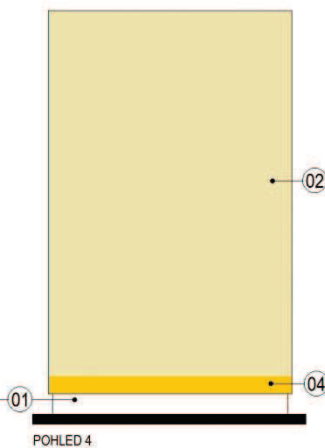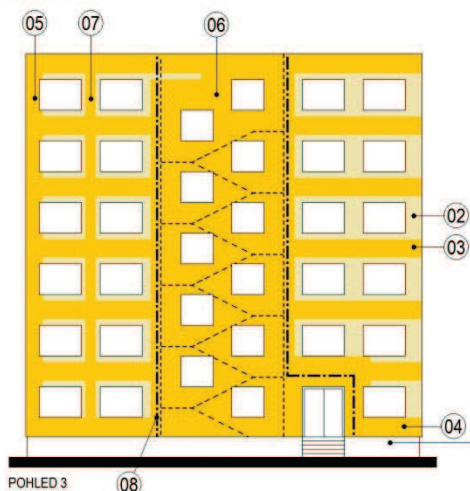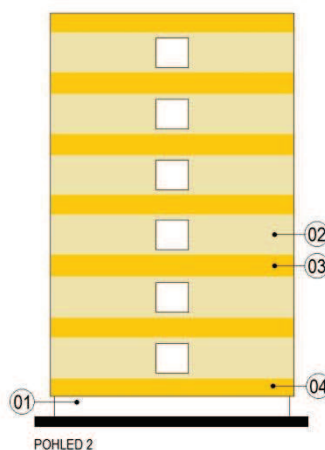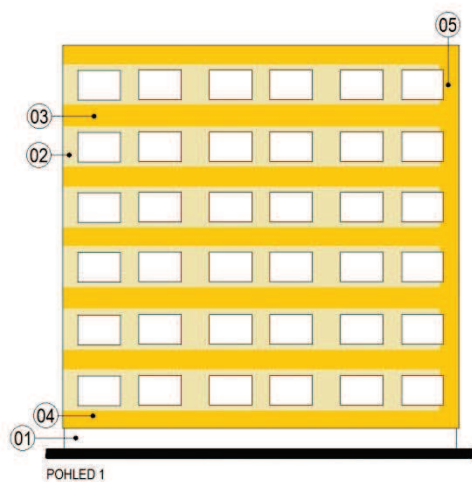

POZNÁMKA: Jde o minimální požadavky bez ohledu na proveditelnost nebo technologickou náročnost zpracování založení "04" se základací lištou

Příklad kontaktního zateplení (ETICS) budovy s požární výškou $12 < h \leq 22,5$ m

Ad 4) - objekty s požární výškou $h > 22,5$ m

Po celé výšce stavebních objektů s požární výškou $h > 22,5$ m a zároveň i v případech nekontaktního spojení tepelně izolačního výrobku s povrchem konstrukce u stavebních objektů uvedených v člancích Ad2) a Ad3), je nutné pro vnější zateplení kompletně použít ucelené sestavy vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Výjimku pro nekontaktní spojení tvoří případy jednopodlažních objektů a objektů, které tvoří (a podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 mohou tvořit) jeden požární úsek. V těchto případech lze na vnější zateplení použít materiály a výrobky třídy reakce na oheň alespoň E a je nutné posoudit požární otevřenost obvodových stěn podle příslušných předpisů.

IV. Návrh tloušťky izolantu ETICS

V systémech EKO-STZ je možné použít jako tepelný izolant desky EPS (i s příměsí grafitu) a dále desky MW s podélným vláknem (TR 10 a TR 15) i MW lamely s kolmým vláknem (TR 80). Tloušťku tepelného izolantu navrhuje příslušný projektant prováděcí dokumentace na základě energetického auditu.

Posouzení vlivu mechanického upevnění na prostup tepla se provede pro konkrétní skladbu ETICS s ohledem na druh a tloušťku tepelné izolace, typ použitého upevňovacího prostředku a druh podkladní konstrukce tabulkově podle tab. F.1. ČSN 73 2902, výpočtem (např. podle ČSN EN ISO 6946) nebo zkouškou (např. podle ČSN EN ISO 8990).

DOPORUČENÉ TLOUŠŤKY IZOLAČNÍCH DESEK V SOULADU S ČSN 73 05 40-2 (PLATNOST: 2011)

| Konstrukční materiál | Tl. zdiva [mm] | Hodnota U, R stávajícího zdiva | | Požadovaná hodnota U _{n,20} [W/m ² K] | Doporučená hodnota U _{rec,20} [W/m ² K] | Doporučená hodnota pro pasivní budovy [W/m ² K] | Polystyren EPS 70F ("bílý") λ _D = 0,039 W/mK | | | Polystyren EPS 70F ("šedý") λ _D = 0,032 W/mK | | | Desky z minerální vlny, podélné vlákno, TR 10 λ _D = 0,035 W/mK | | | Desky z minerální vlny, podélné vlákno, TR 15 λ _D = 0,038 W/mK | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|---|----|---------|---|----|---------|--|----|---------|--|----|---------|
| | | U [W/m ² K] | R [m ² K/W] | | | | [cm] | | | [cm] | | | [cm] | | | [cm] | | |
| Železobeton | 250 | 6,33 | 0,158 | 0,30 (R = 3,33 m ² K/W) | 0,25 (R = 4,00 m ² K/W) | 0,18 - 0,12 (R = 5,50 - 8,30 m ² K/W) | 13 | 15 | 21 - 32 | 11 | 13 | 18 - 27 | 12 | 14 | 19 - 29 | 13 | 15 | 21 - 31 |
| Pneolový dům (žb 15 cm + EPS 8 cm + žb 7 cm) | 300 | 0,51 | 1,957 | | | | 6 | 8 | 14 - 25 | 5 | 7 | 12 - 21 | 5 | 8 | 13 - 23 | 6 | 8 | 14 - 25 |
| Panelový dům (beton struskový) | 270 | 2,22 | 0,45 | | | | 12 | 14 | 20 - 31 | 10 | 12 | 17 - 26 | 11 | 13 | 18 - 28 | 11 | 14 | 20 - 30 |
| Plná cihla pálená | 300 | 2,87 | 0,349 | | | | 12 | 15 | 21 - 31 | 10 | 12 | 17 - 26 | 11 | 13 | 19 - 28 | 12 | 14 | 20 - 31 |
| | 450 | 1,91 | 0,523 | | | | 11 | 14 | 20 - 31 | 9 | 12 | 16 - 25 | 10 | 13 | 18 - 28 | 11 | 14 | 19 - 30 |
| Cihla děrovaná "voštiny" | 600 | 1,43 | 0,698 | | | | 11 | 13 | 19 - 30 | 9 | 11 | 16 - 25 | 10 | 12 | 17 - 27 | 10 | 13 | 19 - 29 |
| | 300 | 2,13 | 0,469 | | | | 12 | 14 | 20 - 31 | 10 | 12 | 17 - 26 | 10 | 13 | 18 - 28 | 11 | 14 | 20 - 30 |
| Cihla děrovaná "voštiny" | 450 | 1,42 | 0,703 | | | | 11 | 13 | 19 - 30 | 9 | 11 | 16 - 25 | 10 | 12 | 17 - 27 | 10 | 13 | 19 - 29 |
| | 240 | 3,00 | 0,333 | | | | 12 | 15 | 21 - 32 | 10 | 12 | 17 - 26 | 11 | 13 | 19 - 28 | 12 | 14 | 20 - 31 |
| Cihla děrovaná CDm | 365 | 1,89 | 0,529 | | | | 11 | 14 | 20 - 31 | 9 | 12 | 16 - 25 | 10 | 13 | 18 - 28 | 11 | 14 | 19 - 30 |
| | 290 | 1,83 | 0,547 | | | | 11 | 14 | 20 - 31 | 9 | 12 | 16 - 25 | 10 | 13 | 18 - 28 | 11 | 14 | 19 - 30 |
| CD TÝN | 365 | 0,99 | 1,014 | | | | 10 | 12 | 18 - 29 | 8 | 10 | 15 - 24 | 9 | 11 | 16 - 26 | 9 | 12 | 18 - 28 |
| | 300 | 0,80 | 1,250 | | | | 9 | 11 | 17 - 28 | 7 | 9 | 14 - 23 | 8 | 10 | 15 - 25 | 8 | 11 | 17 - 27 |
| Plynosilikát do roku 1989 | 400 | 0,60 | 1,667 | | | | 7 | 10 | 15 - 26 | 6 | 8 | 13 - 22 | 6 | 9 | 14 - 24 | 7 | 9 | 15 - 26 |
| | 300 | 0,34 | 2,980 | | | | 2 | 4 | 10 - 21 | 2 | 4 | 9 - 18 | 2 | 4 | 9 - 19 | 2 | 4 | 10 - 21 |
| YTONG | 375 | 0,27 | 3,720 | | | | - | 2 | 7 - 18 | - | 2 | 6 - 15 | - | 2 | 7 - 19 | - | 2 | 7 - 18 |
| | 375 | 0,24 | 4,200 | | | | - | - | 6 - 16 | - | - | 5 - 14 | - | - | 5 - 15 | - | - | 5 - 16 |
| YTONG LAMDA+ | 450 | 0,20 | 5,040 | | | | - | - | 2 - 13 | - | - | 2 - 11 | - | - | 2 - 12 | - | - | 2 - 13 |
| | 300 | 2,60 | 0,385 | | | | 12 | 15 | 20 - 31 | 10 | 12 | 17 - 26 | 11 | 13 | 18 - 28 | 12 | 14 | 20 - 31 |
| Vápenopísková cihla | 450 | 1,73 | 0,577 | | | | 11 | 14 | 20 - 31 | 9 | 11 | 16 - 25 | 10 | 12 | 18 - 28 | 11 | 19 | 19 - 30 |
| | 240 | 1,58 | 0,632 | 11 | 14 | 19 - 30 | 9 | 11 | 16 - 25 | 10 | 12 | 18 - 27 | 11 | 13 | 19 - 30 | | | |
| Vápenopískové kvádry 16DF-LD, 8DF-D, 8DF-LD | 365 | 0,49 | 2,028 | 6 | 8 | 14 - 25 | 5 | 7 | 12 - 22 | 5 | 7 | 13 - 22 | 5 | 8 | 14 - 24 | | | |
| | 380 | 0,47 | 2,111 | 5 | 8 | 14 - 25 | 4 | 7 | 11 - 20 | 5 | 7 | 12 - 22 | 5 | 8 | 13 - 24 | | | |
| Cihelné thermo bloky | 400 | 0,45 | 2,222 | 5 | 7 | 13 - 24 | 4 | 6 | 11 - 20 | 4 | 7 | 12 - 22 | 5 | 7 | 13 - 24 | | | |
| | 440 | 0,41 | 2,444 | 4 | 7 | 12 - 23 | 3 | 5 | 10 - 19 | 4 | 6 | 11 - 21 | 4 | 6 | 12 - 23 | | | |

V. Připojení ETICS k podkladu

ETICS EKO-STZ P a M, se k podkladu připevňují pomocí lepicí hmoty a talířovými hmoždinkami uvedenými ve specifikaci viz kap. 2.1 a 2.2. Volba hmoždinky závisí na podkladu:

- pokud plošná hmotnost vnějšího souvrství (základní vrstva + povrchová úprava) přesáhne 10 kg/m², je třeba použít hmoždinky s kovovým trnem, případně kovovým šroubem
- hmoždinky uvedené ve specifikaci v kap. 2.1 a 2.2 jsou určeny pro upevňování desek z EPS (min. TR 100 kPa) a MW s podélnými vlákny (min. TR 10 kPa) a MW lamel s kolmým vláknem (min. TR 80).
- tloušťka izolantů (desek z EPS nebo MW, případně lamel MW) je 50 – 320 mm
- počet hmoždinek na m² je určen statickým výpočtem, přičemž pro výpočet se použije hodnota menší návrhové odolnosti. Odolnost hmoždinky proti vytržení N_{Rk} udává ETA příslušné hmoždinky, nebo ji určí tahová zkouška přímo na konkrétním objektu).

Návrh kotvení hmoždinkami

ETICS EKO-STZ P může být navržen a realizován jako systém lepený s doplňkovým kotvením hmoždinkami nebo mechanicky kotvený doplňkovým lepením.

Systém EKO-STZ M musí být navržen a realizován jako systém mechanicky připevněný hmoždinkami s doplňkovým lepením (desky MW s podélným vláknem). Systém EKO-STZ M, kde je tepelná izolace tvořena lamelami MW (kolmé vlákno) může být navržen a realizován jako systém lepený s doplňkovým kotvením hmoždinkami.

Plocha lepení je vždy minimálně 40 % plochy desky izolantu v předepsané tloušťce lepidla.

Typ hmoždinek, jejich počet, poloha vůči základní (výztužné) vrstvě a rozmístění v ploše tepelně izolačních desek a v místě jejich styků anebo v celé ploše ETICS, je určen v projektové dokumentaci (dle ČSN 73 2901 a ČSN 73 2902). **Vždy musí být proveden statický výpočet**, který zohledňuje zatížení konkrétního objektu větrem, únosnost hmoždinek v podkladu a izolantu. Rozmístění a počet hmoždinek udává upevňovací schéma hmoždinek, které vychází jednak z deklarace odolnosti hmoždinek proti vytržení z materiálu, do něhož se kotví podle ETAG 014 nebo případně ze zkoušek přímo na stavbě postupem dle ETAG 014, příloha D.

Účinky zatížení větrem se stanoví podle ČSN EN 1991-1-4.

Návrh mechanického upevnění ETICS na účinky zatížení větrem se posoudí pro jednotku plochy z podmínky použitelnosti podle vztahu

$$R_d \geq S_d$$

S_d je návrhová hodnota účinků zatížení větrem

R_d je návrhová odolnost mechanického upevnění ETICS vůči účinkům sání větru

Návrhová odolnost mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru R_d se stanoví jako menší z hodnot:

$$R_d = (R_{\text{panel}} \times n_{\text{panel}} + R_{\text{joint}} \times n_{\text{joint}}) \times k_k / \gamma_{Mb}$$

$$R_d = N_{Rk} \times (n_{\text{panel}} + n_{\text{joint}}) / \gamma_{Mc}$$

Kde:

N_{Rk} charakteristická únosnost hmoždinky v tahu, uvedená výrobcem v dokumentaci ETICS nebo stanovená zkouškou in situ

R_{panel} průměrná hodnota odolnosti proti protažení na jednu hmoždinku umístěnou v ploše desky tepelné izolace

R_{joint} průměrná hodnota odolnosti proti protažení na jednu hmoždinku umístěnou ve spárách mezi deskami tepelné izolace

n_{panel} počet hmoždinek na 1 m² umístěných v ploše desek tepelné izolace

n_{joint} počet hmoždinek na 1 m² umístěných ve spárách mezi deskami tepelné izolace

k_k součinitel pro stanovení charakteristické hodnoty odolnosti proti protažení R_{panel} a R_{joint} , uvedených průměrnou hodnotou výsledků zkoušek; uvažuje se s hodnotou 0,8

γ_{Mb} součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení hmoždinky na kontaktu s deskami tepelné izolace (dle ČSN 73 2902) - pro EKO-STZ P a EKO-STZ DP (pěnový polystyren (EPS) třídy nejméně TR 100 podle ČSN EN 13163) = 1,2, pro EKO-STZ M a EKO-STZ DM (minerální vlna (MW) podle ČSN EN 13162 s podélným vláknem třídy nejméně TR 10) = 1,5.

γ_{Mc} součinitel bezpečnosti upevnění při montáži hmoždinky (dle ČSN 73 2902) – viz následující tabulka

Součinitel γ_{Mc}

| Druh materiálu nosné vrstvy podkladu | Způsob montáže | |
|--|----------------|------------|
| | zašroubováním | zatlučením |
| Obyčejný beton prostý nebo vyztužený třídy nejméně C12/15 tl. nejméně 100 mm | 1,5 | 2,1 |
| Pohledová betonová vrstva sendvičových stěnových panelů (moniérka) tl. nejméně 50 mm | 1,6 | 2,3 |
| Zdivo z plných cihel nebo kamene | 2,1 | 2,9 |
| Zdivo nebo dílce z dutinových prvků | 1,8 | 2,5 |
| Zdivo nebo dílce z lehkého betonu z pórovitého kameniva | 2,4 | 3,2 |
| Zdivo nebo dílce z autoklávovaného pórobetonu | 1,8 | 2,5 |
| Deskové materiály | 1,8 | 2,5 |
| Jiný druh materiálu nosné vrstvy podkladu | 2,4 | 3,2 |

Hodnoty R_{panel} a R_{joint} u EKO-STZ P

Odolnost sání větru - protažení hmoždinky izolantem – povrchová montáž

| Typ hmoždinky | Obchodní název | | Viz bod 2.1 tab. 1 | | |
|-------------------------|---|----------------------|--|--|--|
| | Tuhost talířku | | $\geq 0,3 < 0,4$ | $\geq 0,3 < 0,4$ | $\geq 0,3 < 0,4$ |
| | Průměr talíře [mm] | | 60 | 60 | 60 |
| Vlastnosti EPS | Tloušťka [mm] | | ≥ 50 | ≥ 100 | |
| | Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa] | | ≥ 100 | | |
| Max. síla při protažení | Hmoždinky umístěné v ploše desky | R_{panel} za sucha | Min. hodnota: 0,41 kN Stř. hodnota: 0,42 kN | Min. hodnota: 0,63 kN Stř. hodnota: 0,66 kN | Min. hodnota: 0,75 kN Stř. hodnota: 0,77 kN |
| | Hmoždinky umístěné ve spáře | R_{joint} za vlhka | Min. hodnota: 0,37 kN Stř. hodnota: 0,37 kN | Min. hodnota: 0,52 kN Stř. hodnota: 0,58 kN | Min. hodnota: 0,56 kN Stř. hodnota: 0,57 kN |

Odolnost sání větru - protažení hmoždinky izolantem – zápusťná montáž

| Typ hmoždinky | Obchodní název | | fischer Schlagdübel TERMOFIX CF 8 ETA-07/0287 | Wkret-met eco drive ETA-12/0208 | Tuhost talířku $\geq 0,6$ |
|-------------------------|---|----------------------|--|--|--|
| | Průměr talíře [mm] | | 60 | 60 | 60 |
| Vlastnosti EPS | Tloušťka [mm] | | ≥ 100 | | |
| | Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa] | | ≥ 100 | | |
| Max. síla při protažení | Hmoždinky umístěné v ploše desky | R_{panel} za sucha | Min. hodnota: 0,59 kN Stř. hodnota: 0,63 kN | Min. hodnota: 0,53 kN Stř. hodnota: 0,59 kN | Min. hodnota: 0,61 kN Stř. hodnota: 0,65 kN |
| | Hmoždinky umístěné ve spáře | R_{joint} za vlhka | Min. hodnota: 0,52 kN Stř. hodnota: 0,53 kN | Min. hodnota: 0,49 kN Stř. hodnota: 0,52 kN | Min. hodnota: 0,59 kN Stř. hodnota: 0,63 kN |

Odolnost sání větru - protažení hmoždinky izolantem – speciální montáž

| Typ hmoždinky | Obchodní název | | fischer termoz SV II ecotwist ETA-12/0208 | |
|-------------------------|---|----------------------|--|------------------------------|
| | Průměr talíře [mm] | | 60 | |
| Vlastnosti EPS | Tloušťka [mm] | | ≥ 100 | |
| | Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa] | | ≥ 100 | |
| Max. síla při protažení | Hmoždinky umístěné v ploše desky | R_{panel} za sucha | Min. hodnota: 0,49 kN | Stř. hodnota: 0,53 kN |
| | Hmoždinky umístěné ve spáře | R_{joint} za vlhka | Min. hodnota: 0,44 kN | Stř. hodnota: 0,48 kN |

Hodnoty R_{panel} a R_{joint} u EKO-STZ M

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR15

| Typ hmoždinky | Obchodní název | | Viz bod 2.2 tab. 2 | |
|---------------------|--|----------------------|--|------------------|
| | Způsob montáže | | Povrchová montáž | Zapuštěná montáž |
| | Průměr talířku [mm] | | 60 nebo více | |
| Vlastnosti izolantu | Tloušťka [mm] | | ≥ 50 | ≥ 100 |
| | Pevnost [kPa] | | ≥ 15 | |
| Maximální zatížení | Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku | R_{panel} za sucha | min. hodnota: 0,44 kN prům. hodnota: 0,49 kN | |
| | | R_{panel} za vlhka | min. hodnota: 0,32 kN prům. hodnota: 0,34 kN | |
| | Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku | R_{joint} za sucha | min. hodnota: 0,41 kN prům. hodnota: 0,42 kN | |
| | | R_{joint} za vlhka | min. hodnota: 0,24 kN prům. hodnota: 0,26 kN | |

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – jednovrstvá

| Popis kotvy | Obchodní název | | Viz bod 2.2 tab. 2 | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|---|-----------|---|-----------|
| | Tuhost talířku [kN/mm] | | ≥ 0,3 | | ≥ 0,5 | |
| | Způsob montáže | | Povrchová | Zapuštěná | Povrchová | Zapuštěná |
| | Průměr talířku [mm] | | 60 nebo více | | | |
| Vlastnosti izolantu | Tloušťka [mm] | | ≥ 60 | ≥ 100 | ≥ 50 | ≥ 100 |
| | Pevnost [kPa] | | ≥ 10 | | | |
| Maximální zatížení | Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku | R _{panel} za sucha | min. hodnota: 0,37 kN prům. hodnota: 0,39 kN | | min. hodnota: 0,48 kN prům. hodnota: 0,55 kN | |
| | | R _{panel} za vlhka | min. hodnota: 0,19 kN prům. hodnota: 0,22 kN | | nebylo posouzeno | |
| | Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku | R _{joint} za sucha | min. hodnota: 0,27 kN prům. hodnota: 0,32 kN | | min. hodnota: 0,39 kN prům. hodnota: 0,43 kN | |
| | | R _{joint} za vlhka | min. hodnota: 0,18 kN prům. hodnota: 0,19 kN | | nebylo posouzeno | |

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – jednovrstvá

| Popis kotvy | Obchodní název | | BRAVOLL® PTH - 60/8 + BRAVOLL® IT PTH 100 | BRAVOLL® PTH - 60/8 + BRAVOLL® IT PTH 140 | Koelner TFIX – 8S + Koelner KWL 090 |
|---------------------|--|-----------------------------|---|---|---|
| | Způsob montáže | | Povrchová | | |
| | Průměr talířku [mm] | | 100 | 140 | 90 |
| Vlastnosti izolantu | Tloušťka [mm] | | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 80 |
| | Pevnost [kPa] | | ≥ 10 | | |
| Maximální zatížení | Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku | R _{panel} za sucha | min.: 0,61 kN prům.: 0,69 kN | min.: 0,80 kN prům.: 0,83 kN | min.: 0,54 kN prům.: 0,56 kN |
| | | R _{panel} za vlhka | nebylo posouzeno | | |
| | Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku | R _{joint} za sucha | min.: 0,44 kN prům.: 0,57 kN | min.: 0,56 kN prům.: 0,62 kN | min.: 0,47 kN prům.: 0,49 kN |
| | | R _{joint} za vlhka | nebylo posouzeno | | |

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – jednovrstvá

| Popis kotvy | Obchodní název | | BRAVOLL® PTH - 60/8 + BRAVOLL® ZT 100 | EJOT STR U 2G + Ejotharm VT 90 plus 2G | Wkret-met eco-drive W |
|---------------------|--|-----------------------------|---|---|---|
| | Způsob montáže | | Zapuštěná | | |
| | Průměr talířku [mm] | | 100 | 112,5 | ≥ 110 |
| Vlastnosti izolantu | Tloušťka [mm] | | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| | Pevnost [kPa] | | ≥ 10 | | |
| Maximální zatížení | Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku | R _{panel} za sucha | min.: 0,63 kN prům.: 0,72 kN | min.: 0,78 kN prům.: 0,91 kN | min.: 0,63 kN prům.: 0,65 kN |
| | | R _{panel} za vlhka | nebylo posouzeno | | |
| | Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku | R _{joint} za sucha | min.: 0,58 kN prům.: 0,65 kN | min.: 0,60 kN prům.: 0,70 kN | min.: 0,47 kN prům.: 0,51 kN |
| | | R _{joint} za vlhka | nebylo posouzeno | | |

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – dvouvrstvá

| Popis kotvy | Obchodní název | | Viz bod 2.2 tab. 2 | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| | Tuhost talířku [kN/mm] | | ≥ 0,6 | | ≥ 0,4 < 0,6 | |
| | Způsob montáže | | Povrchová | | | |
| | Průměr talířku [mm] | | 60 nebo více | | | |
| Vlastnosti izolantu | Tloušťka [mm] | | ≥ 80 | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 120 |
| | Pevnost [kPa] | | ≥ 10 | | | |
| Maximální zatížení | Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku | R _{panel} za sucha | min.: 0,47 kN prům.: 0,51 kN | min.: 0,44 kN prům.: 0,51 kN | min.: 0,38 kN prům.: 0,41 kN | min.: 0,47 kN prům.: 0,51 kN |
| | | R _{panel} za vlhka | min.: 0,26 kN prům.: 0,29 kN | nebylo posouzeno | | |
| | Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku | R _{joint} za sucha | min.: 0,34 kN prům.: 0,39 kN | min.: 0,42 kN prům.: 0,45 kN | min.: 0,32 kN prům.: 0,37 kN | min.: 0,35 kN prům.: 0,36 kN |
| | | R _{joint} za vlhka | min.: 0,20 kN prům.: 0,22 kN | nebylo posouzeno | | |

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – dvouvrstvá


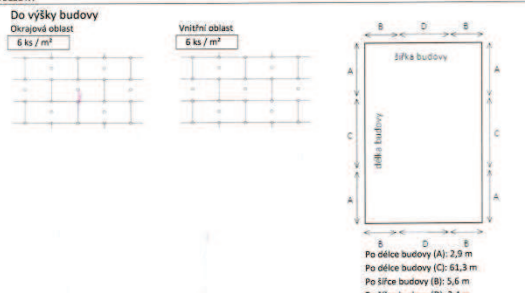
| Popis kotvy | Obchodní název | | Kotva BRAVOLL® + BRAVOLL® IT PTH 100 | | BRAVOLL® PTH-KZ/S + BRAVOLL® IT PTH 100 | BRAVOLL PTH-KZ/S + BRAVOLL® IT PTH 140 |
|---------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| | Způsob montáže | | Povrchová | | | |
| | Průměr talířku [mm] | | 100 | | 100 | 140 |
| Vlastnosti izolantu | Tloušťka [mm] | | ≥ 80 | ≥ 100 | ≥ 100 | |
| | Pevnost [kPa] | | ≥ 10 | | | |
| Maximální zatížení | Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku | R _{panel} za sucha | min.: 0,60 kN prům.: 0,63 kN | min.: 0,66 kN prům.: 0,69 kN | min.: 0,67 kN prům.: 0,69 kN | min.: 0,78 kN prům.: 0,84 kN |
| | | R _{panel} za vlhka | min.: 0,30 kN prům.: 0,33 kN | nebylo posouzeno | | |
| | Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku | R _{joint} za sucha | min.: 0,51 kN prům.: 0,52 kN | min.: 0,45 kN prům.: 0,54 kN | min.: 0,45 kN prům.: 0,54 kN | min.: 0,60 kN prům.: 0,71 kN |
| | | R _{joint} za vlhka | min.: 0,23 kN prům.: 0,27 kN | nebylo posouzeno | | |

Odolnost sání větru – protažení hmoždinky izolantem – izolant MW deska TR10 – dvouvrstvá

| | | | | | |
|---------------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Popis kotvy | Obchodní název | BRAVOLL® PTH-S + BRAVOLL® ZT 100 | BRAVOLL® PTH-S + BRAVOLL® ZP | Wkret-met eco-drive W | |
| | Způsob montáže | Zapuštěná | | | |
| | Průměr talířku [mm] | 100 | 65 | ≥ 110 | |
| Vlastnosti izolantu | Tloušťka [mm] | ≥ 100 | | | |
| | Pevnost [kPa] | ≥ 10 | | | |
| Maximální zatížení | Hmoždinky umístěné v ploše izolačního výrobku | R _{panel} za sucha | min.: 0,68 kN prům.: 0,73 kN | min.: 0,29 kN prům.: 0,32 kN | min.: 1,29 kN prům.: 1,34 kN |
| | | R _{panel} za vlhka | nebylo posouzeno | | |
| | Hmoždinky umístěné ve spáře izolačního výrobku | R _{joint} za sucha | min.: 0,57 kN prům.: 0,64 kN | min.: 0,31 kN prům.: 0,36 kN | min.: 0,83 kN prům.: 0,96 kN |
| | | R _{joint} za vlhka | nebylo posouzeno | | |

Pro podrobný návrh mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru podle ČSN 73 2902, je možno využít běžně dostupných kalkulátorů výrobců hmoždinek nebo Cechu pro zateplování budov.


| | | | | | |
|---|--|---|--|-----|----|
| PROTOKOL o výtažné zkoušce na staveništi | |  COLORLAK, a.s. Továrni 1076, 696 03 Staré Město www.colorlak.cz www.ekolac.cz | | | |
| Číslo protokolu: | 2016-08 | | | | |
| Datum zkoušky: | 8.7.2015 | | | | |
| Stavba: | Zateplení a rekonstrukce objektu MŠ | | | | |
| Město objektu: | | | | | |
| Objednavatel: | | | | | |
| Montážní firma: | | | | | |
| Adresa stavby / Místo konání zkoušky: | | | | | |
| Teplota vzduchu: | 19,5 °C | | | | |
| Druh systému ETICS: | EKO-STZ P | | | | |
| Druh podkladu pro kotvení: | B - pána pálená cihla | | | | |
| Vzájemně posouzené podklady: | výsokomocentová omítka | | | | |
| Typ zkoušky: | PULL-OUT - vytážení | | | | |
| Měřicí přístroj: | COMTEST OPTIZ firmy COMING Praha s.r.o. | | | | |
| Výrobce spojovacího prvku (kotvy): | INDULMATE | | | | |
| Typ spojovacího prvku (kotvy): | TFIX-50 | | | | |
| - typ rozpínaného prvku: | tm plastový tm kovový s šroub kovový šroub plastový | | | | |
| - způsob instalace: | zarůstací s šroubovací | | | | |
| - min. kotvení hloubka (mm): | 25 | | | | |
| Průměr vrtání: | 8 mm | | | | |
| - způsob vrtání: | bez přiklepu s přiklepem | | | | |
| Naměřené hodnoty osových sil, které vyřadí kotvení prvek z podkladu: | Navržení minimální délky kotvy dle specifikovaných podmínek: | | | | |
| Č. měření | Měřená síla [kN] | Porušení | Kotvení hloubka pro daný typ kotvy a podkladu: | 25 | mm |
| 1 | 1.800 | vytažení | | | |
| 2 | 1.770 | vytažení | Tloušťka izolantu: | 150 | mm |
| 3 | 1.700 | vytažení | Tloušťka neunosné vrstvy celkem: | 40 | mm |
| 4 | 1.800 | vytažení | - kotelňují se všechny vrstvy nad podkladem (speciálně omítka, výsokomocentová omítka, starý ETICS...) | | |
| 5 | 1.820 | vytažení | Typ montáže kotvy - zápusťná | -20 | mm |
| 6 | 1.780 | vytažení | Navržení minimální délky kotvy dle specifikovaných podmínek: | 195 | mm |
| 7 | 1.850 | vytažení | | | |
| 8 | 1.750 | vytažení | | | |
| 9 | 1.790 | vytažení | - Při instalaci kotveních prvků je nutné dodržovat zásady správného kotvení | | |
| 10 | 1.840 | vytažení | - V případě nerovnosti podkladu nebo změny šouřivky neunosné vrstvy je nutné prodloužit délku kotvy tak, aby byla zachována minimální kotvení hloubka. | | |
| 11 | 1.820 | vytažení | - Skutečná délka kotvy je nejméně rovna dořizované délce k délce minimální. | | |
| 12 | 1.800 | vytažení | | | |
| 13 | 1.830 | vytažení | Poznámky: | | |
| 14 | 1.810 | vytažení | Výsledky této zkoušky slouží jako podklad pro statický výpočet kotvení ETICS. Výpočet proveden dle ČSN 73 2902 sepočetnou osobou a oprávněnou osobou a opatření kotvy musí být v souladu s normou dokumentací k ETICS. | | |
| 15 | 1.780 | vytažení | Technická specifikace tenzodráh - řada 1000 | | |
| Charakteristická únosnost N _{0,05} [kN] | ETA - 07/0336 | | | | |
| Definice výpočtu N _{0,05} dle ETAG 014: | Charakteristická únosnost N _{0,05} se získá z nejméně 15-6 naměřených hodnot N _i , takto: N _{0,05} = 0,8 • N _i + 1,5 kN | | | | |
| - N _i = střední hodnota z pěti nejméně naměřených hodnot při maximálním zatížení | Protokol o výtažné zkoušce na staveništi stanovuje únosnost upevňovacích prvků na staveništi a slouží jako podklad pro statický výpočet projektové dokumentace stavby (ETICS). | | | | |
| Protokol musí být zatečen do dokumentace stavby | Jméno: Firma: Podpis: | | | | |
| Zkoušku provedl: | | | | | |
| Provedeno za přítomnosti: | | | | | |
| Provedeno za přítomnosti: | | | | | |

| | |
|---|--|
|  Protokol o stanovení počtu hmoždinek v ETICS dle ČSN 732902 kalkulátor firmy ITW Construction Products CZ s.r.o. s garancí Cechu zateplování budov ČR | |
| STAVBA Název stavby: ZŠ Polešovice Adresa: Polešovice 600, 687 37 Polešovice Další údaje o stavbě: | |
| ZADANÉ ÚDAJE Výška budovy: 14 m Větrná oblast: II Tepelné izolační materiál: Polystyren (EPS) Délka budovy: 67,16 m Kategorie terénu: III Konkrétní typ: EPS 70F bílý Šířka budovy: 14,62 m Materiál podkladu: C Formát desek: 500x1000 Hmoždinka: BRAVOLL PTH-SX Vytázná síla in-situ: 1,038 kN Vytázná síla dle ETA: - | |
| POUŽITÉ HODNOTY A MEZIVÝPOČTY Odolnost protažení hmoždinky v ploše desky - R _{panel} : 543 N gama(Mc): 1,8 Odolnost protažení hmoždinky ve spáře - R _{joint} : 405 N gama(Mb): 1,2 Sd(A) (návrhová hodnota zatížení od sání větru v okrajových oblastech): 1585 Pa Sd(B) (návrhová hodnota zatížení od sání větru ve vnitřních oblastech): 1245 Pa | |
| VÝSLEDKY Do výšky budovy Okrajová oblast: 6 ks / m ² Vnitřní oblast: 6 ks / m ² | |
|  | |
| DALŠÍ INFORMACE Číslo ETA pro hmoždinku: ETA-10/0028 Způsob aplikace: šroubovací Součinitel bod. prostupu tepla hmoždinkou (W/K): 0,000 Způsob montáže: povrchová montáž Ověřitel o kvalitativní třídě A: ANO Bez rozšířovacího talíře. | |
| Pokud není protokol opatřen autorizačním razítkem a podpisem zodpovědné osoby, je nutné výsledky uvedené v protokolu považovat pouze za orientační. Montáž hmoždinek musí odpovídat zadaným údajům a technickým specifikacím hmoždinky i příslušného ETICS. | |
| ZPRACOVATEL VÝPOČTU Jméno: Radim Chaloupka Autorizační razítko a podpis: Datum: 26.3.2015 Výpočet byl proveden pomocí programu ETIGalc, verze: 1.3 Uživatelské číslo: 215980 659 | |
| www.eticalc.com www.czb.cz | |


Výpočet délky hmoždinky

Délka hmoždinky $L_a \geq L_i + L_o + L_k$


- L_a délka hmoždinky bez talířku
- L_i tloušťka desky izolantu
- L_o $a_1 + a_2$ (nenosná vrstva)
- L_k minimální kotevní hloubka
- L_v minimální hloubka vrtání
- a_1 tloušťka omítky
- a_2 tolerance na vyrovnání nerovností
povrchu fasády - tloušťka lepicího tmelu
- d_p průměr talířku hmoždinky

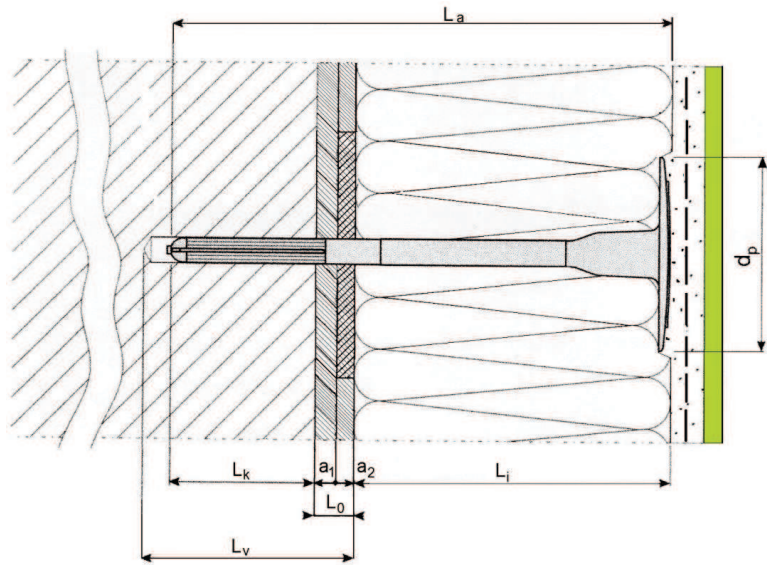


Rozmístění hmoždinek

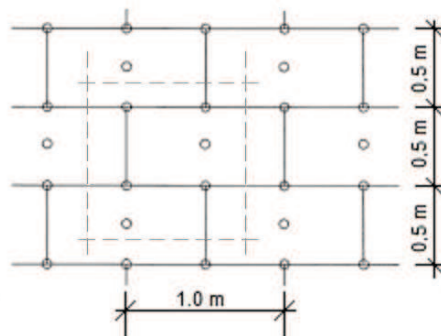


při počtu 6 ks na m^2 , z toho 4 ks ve spárách

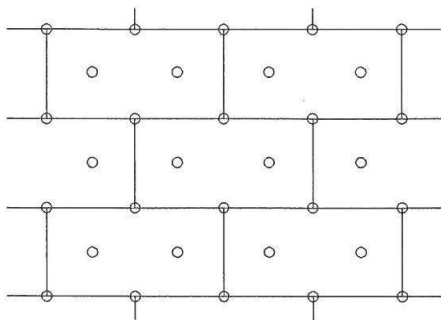


při počtu 8 ks na m^2 , z toho 4 ks ve spárách

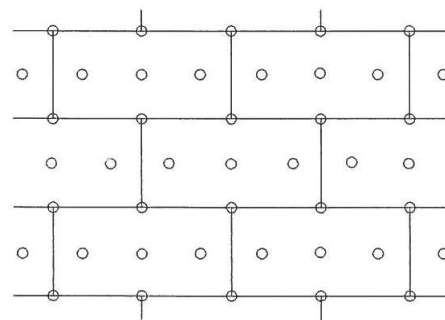


při počtu 10 ks na m^2 , z toho 4 ks ve spárách

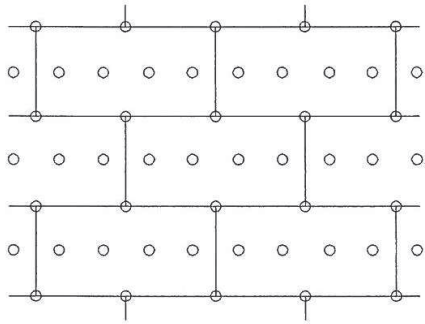


při počtu 12 ks na m², z toho 4 ks ve spárách

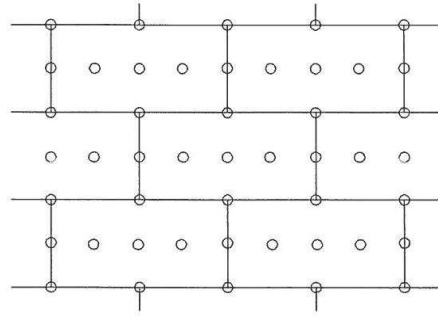


při počtu 12 ks na m², z toho 6 ks ve spárách

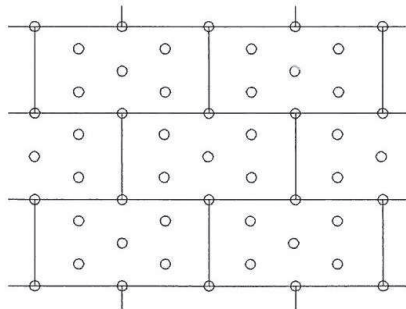


při počtu 14 ks na m², z toho 4 ks ve spárách

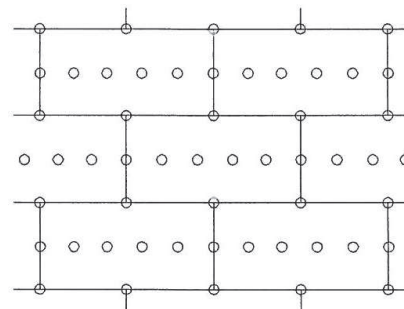

při počtu 14 ks na m², z toho 6 ks ve spárách

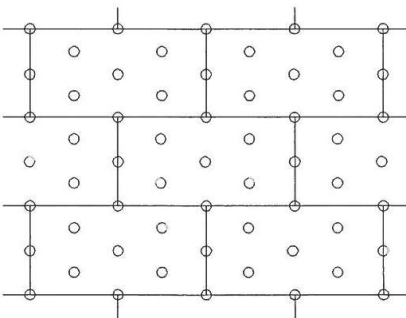


při počtu 16 ks na m², z toho 6 ks ve spárách
křížové rozložení v ploše

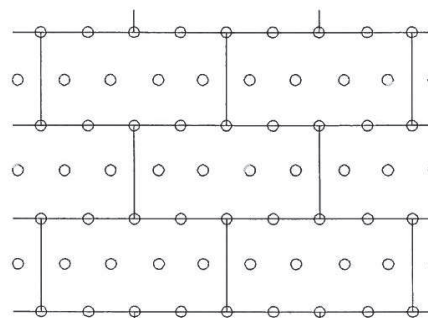


při počtu 16 ks na m², z toho 8 ks ve spárách,
lineární rozložení v ploše

Rozmístění hmoždinek v nárožní oblasti


při počtu 6 ks na m²




při počtu 8 ks na m²



při počtu 10 ks na m²



při počtu 14 ks na m²



Kotevní plán hmoždinek Fischer Termoz SV II – ecotwist pro izolační desky EPS o velikosti 1000 x 500 mm.

Pohled na lepenou stranu pro:



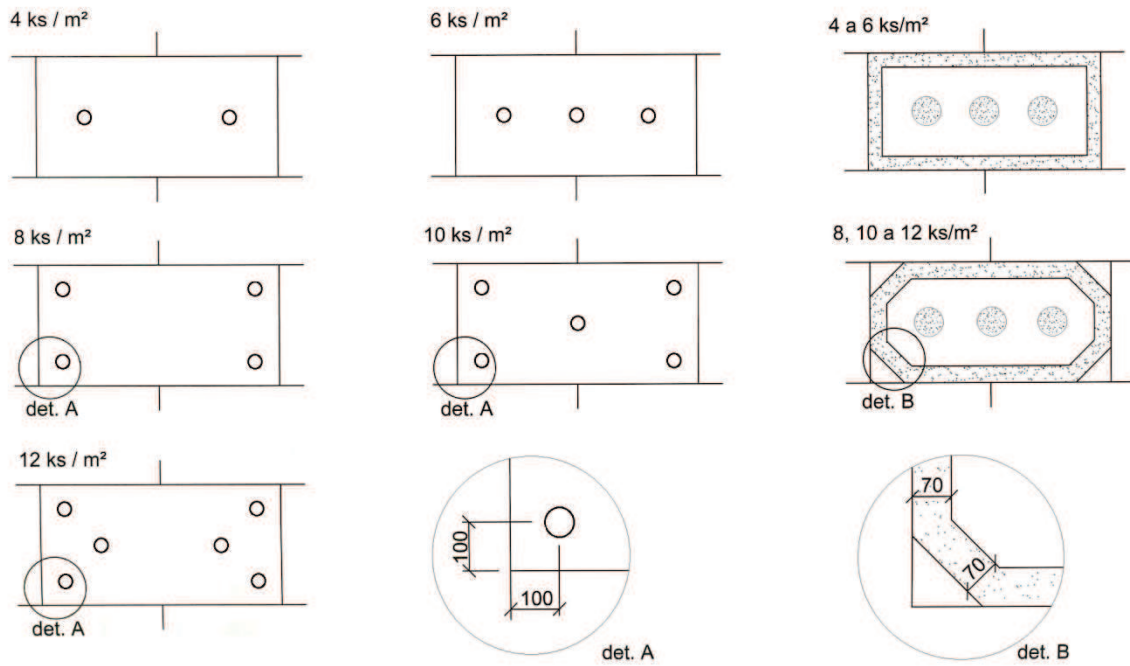


Schéma rozmístění hmoždinek pro lamely MW o rozměrech 1200 x 200 mm


při počtu 6 ks na m²

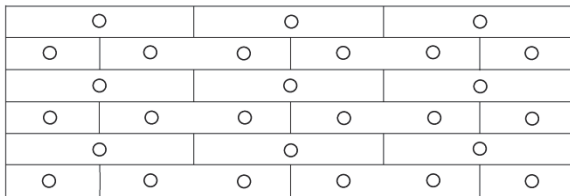


při počtu 8 ks na m²

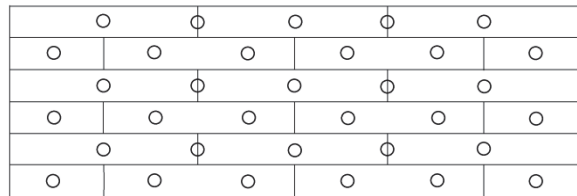


při počtu 8 ks na m²

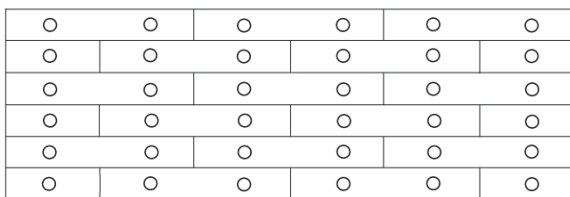


při počtu 10 ks na m²

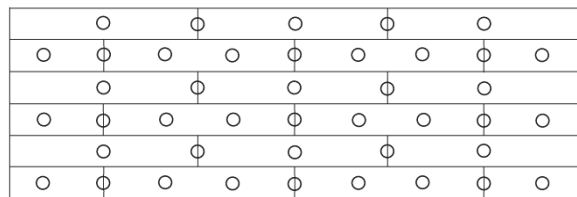


při počtu 10 ks na m²

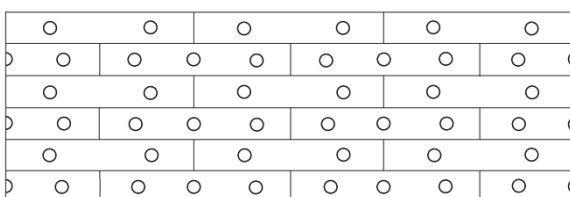


při počtu 12 ks na m²

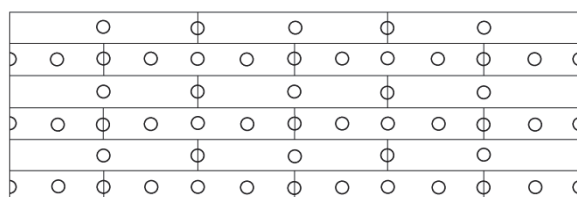


při počtu 14 ks na m²

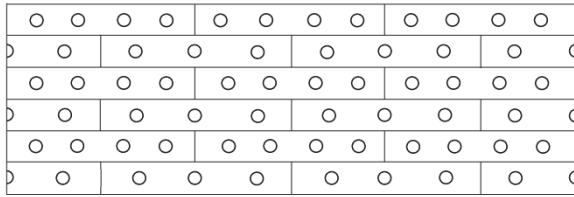

při počtu 14 ks na m²

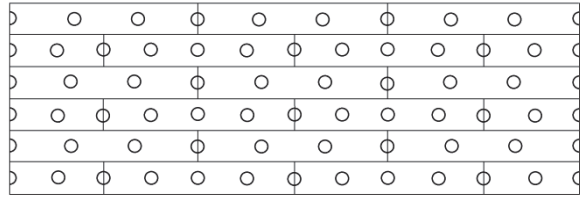

při počtu 16 ks na m²

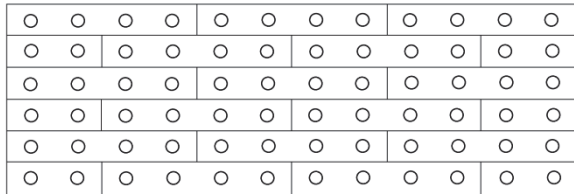

při počtu 16 ks na m²



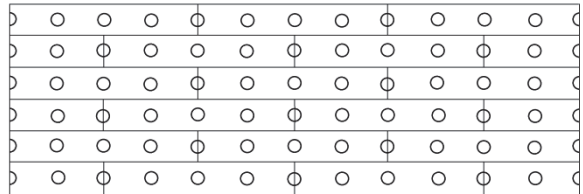


Schéma rozmístění hmoždinek pro lamely MW o rozměrech 1000 x 333 mm


při počtu 6 ks na m²

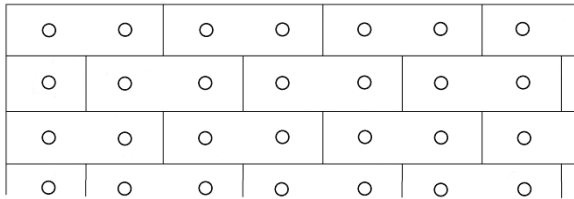


při počtu 6 ks na m²

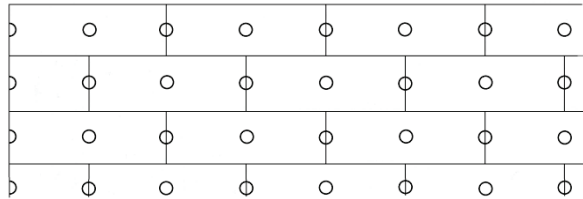


při počtu 8 ks na m²

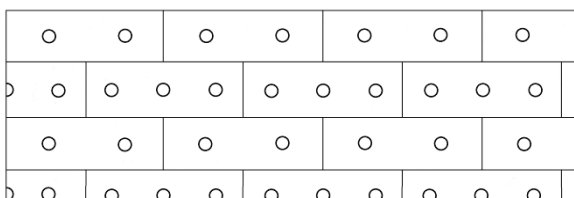


při počtu 8 ks na m²

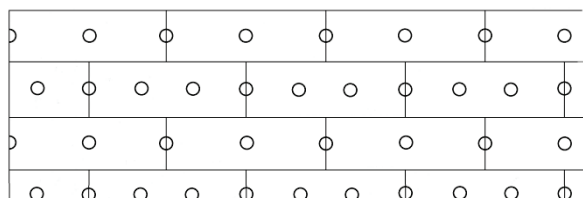


při počtu 9 ks na m²

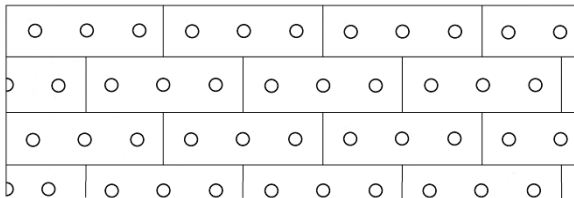


při počtu 10 ks na m²

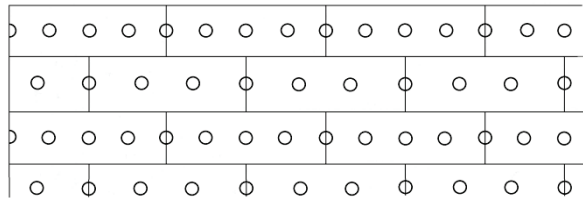

při počtu 10 ks na m²

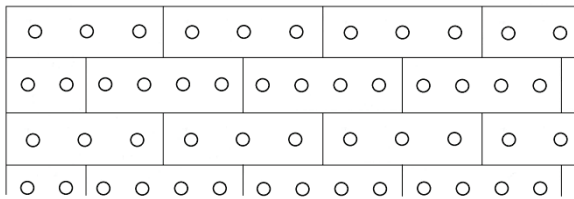

při počtu 12 ks na m²

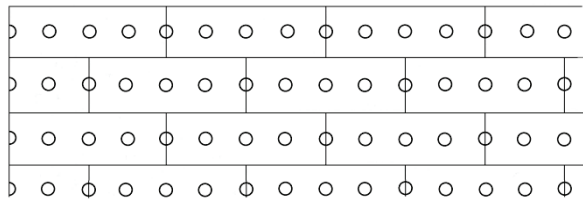

při počtu 12 ks na m²

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | |
| ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |

Pro odběratele zateplovacích systémů EKO-STZ zajišťuje firma COLORLAK, a.s. svými pracovníky provedení odtrhových zkoušek (posouzení přídržnosti daného lepidla ke stávajícímu podkladu). Rovněž tak provede výtažné zkoušky na stavbě pro určení vhodného typu hmoždinek pro daný podklad včetně návrhu kotevních plánů (počet hmoždinek na 1 m² a jejich umístění na ploše).

VI. Návrh základní vrstvy

Pro vytvoření základní vrstvy je v zateplovacích systémech EKO STZ určena stěrková hmota a výztužná tkanina dle specifikace v kap. 2.1 a 2.2.

Minimální tloušťka zákl. vrstvy u EKO-STZ P je 4 mm, u EKO-STZ M 5,5 mm. Minimální vrstva překrytí výztužné tkaniny stěrkou musí být min. 1 mm, v místě překrytí pásů tkaniny min. 0.5 mm.

Na styku dvou pásů se výztužná tkanina musí překrývat min. v šířce 100 mm.

V místech předpokládaného zvýšeného nebezpečí mechanického poškození ETICS lze provést zesílení základní vrstvy položením další vrstvy stěrky a pancéřové výztužné tkaniny. Místa přeložení pásů tkaniny se nesmí překrývat s místem, kde už k překrytí došlo.

Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození ETICS EKO-STZ P

| základní vrstva VAZAKRYL + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle tabulky: | 1x skleněná síťovina | 2x skleněná síťovina |
|--|----------------------|----------------------|
| EKOPUTZ, KC PUTZ, STRUKTUR PUTZ | Kategorie II | Kategorie I |
| EKOPUTZ SILIKON, KC PUTZ SILIKON, STRUKTUR PUTZ SILIKON | Kategorie II | Kategorie III |
| EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ SILIKÁT, STRUKTUR PUTZ SILIKÁT | Kategorie II | Kategorie I |
| základní vrstva VAZAFIX + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle tabulky: | | |
| EKOPUTZ, KC PUTZ, STRUKTUR PUTZ , EKOPUTZ SILIKÁT, KC PUTZ SILIKÁT, STRUKTUR PUTZ SILIKÁT, EKOPUTZ SILIKON, KC PUTZ SILIKON, STRUKTUR PUTZ SILIKON | Kategorie II | NPD* |

* NPD – No performance determined – Žádný ukazatel není stanoven

Kategorie odolnosti proti mechanickému poškození ETICS EKO-STZ M

| základní vrstva VAZAKRYL + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle tabulky: | 1x skleněná síťovina |
|---|----------------------|
| EKOFAS + EKOPUTZ | Kategorie II |
| EKOFAS SILIKÁT + EKOPUTZ SILIKÁT | Kategorie II |
| EKOFAS + EKOPUTZ SILIKON | Kategorie II |

VII. Návrh konečné povrchové úpravy.

Pro vytvoření konečné povrchové úpravy se používají omítky, penetrace a fasádní barvy uvedené v kapitolách 2.1 a 2.2 v barevných odstínech zejména podle barevnice Tónovací systém Colorlak Exteriér, Tónovací systém Colorlak Dekor a COLORPROGRAM silikát. U jednotlivých odstínů barevnice jsou uvedeny povolené hodnoty odrazivosti. Doporučuje se koeficient odrazivosti větší než 30, aby nedocházelo k nadměrnému ohřívání stěn a tím k nežádoucím tepelným dilatacím

izolantu. Na trvale zastíněné stěny a stěny orientované na sever, SV a SZ, lze použít odstíny s koeficientem odrazivosti větším než 10.

Nedodržení minimálních odrazivostí může snížit životnost ETICS.

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími odstíny. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím i její rychlejší stárnutí. U světlých odstínů jsou povrchové vrstvy méně namáhány a prodlužuje se jejich životnost.

Propustnost pro vodní páru.

| základní vrstva VAZAKRYL + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle této tabulky: | ekvivalentní difúzní tloušťka s_d [m] | |
|--|---|-----------|
| | EKO-STZ P | EKO-STZ M |
| VAZAKRYL | 0,16 | |
| EKOPUTZ v zrnitosti max. 2,0 mm | 0,37 | 0,32 |
| KC PUTZ v zrnitosti max. 2,0 mm | | |
| STRUKTUR PUTZ v zrnitosti max. 2,0 mm | 0,32 | - |
| EKOPUTZ SILIKON v zrnitosti max. 2,0 mm | 0,33 | 0,23 |
| KC PUTZ SILIKON v zrnitosti max. 2,0 mm | | |
| STRUKTUR PUTZ SILIKON v zrnitosti max. 2,0 mm | 0,27 | - |
| EKOPUTZ SILIKÁT v zrnitosti max. 2,0 mm | 0,21 | 0,07 |
| KC PUTZ SILIKÁT v zrnitosti max. 2,0 mm | | |
| STRUKTUR PUTZ SILIKÁT v zrnitosti max. 2,0 mm | | - |
| základní vrstva VAZAFIX + konečné povrchové úpravy s odpovídajícími penetračními nátěry dle této tabulky: | | |
| VAZAFIX | 0,39 | - |
| EKOPUTZ / KC PUTZ v zrnitosti max. 2,0 mm | 0,29 | - |
| STRUKTUR PUTZ v zrnitosti max. 2,0 mm | 0,27 | - |
| EKOPUTZ SILIKON / KC PUTZ SILIKON v zrnitosti max. 2,0 mm | 0,28 | - |
| STRUKTUR PUTZ SILIKON v zrnitosti max. 2,0 mm | 0,26 | - |
| EKOPUTZ SILIKÁT / KC PUTZ SILIKÁT v zrnitosti max. 2,0 mm | 0,11 | - |
| STRUKTUR PUTZ SILIKÁT v zrnitosti max. 2,0 mm | 0,10 | - |

VIII. Zvláštnosti zateplování panelových domů

Zvláštnosti při zateplování panelových domů spočívají především v odlišnosti konstrukčních systémů panelových domů ve srovnání s konstrukcemi ze zdících materiálů a monolitických betonů. Konstrukce panelového objektu se do určité míry chová dynamicky, přičemž se dynamika systému přenáší i na panely obvodového pláště, který nevytváří celistvou plochu, nýbrž plochu přerušovanou spárami mezi panely. Spáry tvoří relativně značnou část celkové plochy obvodového pláště. Přičemž tato část celkové plochy není podkladem pro ETICS v pravém slova smyslu. Spáry vytváří blíže nedefinovaný prostor s nejasnými vlastnostmi z pohledu požadavků na podklad pro ETICS.

Dalšími problémy jsou:

- nerovnosti povrchu obvodového pláště způsobené nepřesností montáže, výrobními tolerancemi panelů, poškozením povrchu a tvarovými změnami. Zjištěné nerovnosti se pohybují až v řádech několika centimetrů (zjištěno až 7 cm).
- stav povrchové úpravy panelových plášťů a jejich statické poruchy (koroze a rozpad křemeliny, nástřiky panelů a jejich nedostatečná soudržnost s nosnou konstrukcí panelu, oddělení vnější betonové vrstvy panelu tzv. moniérky od jeho keramické výplně, roztržení panelu atd.)

Z výše uvedených důvodů se řešením problémů obvodového pláště panelových objektů, jakožto podkladu pro ETICS, musí zabývat realizační projekt zateplení, založený na stavebně technickém průzkumu zateplování objektu. (Vyhláška MMR č 137/1998 Sb.)

Průzkum je třeba zaměřit na:

- konstrukční, tvarové, a materiálové řešení styků
- výskyt trhlin a porušení styků
- stupeň rozrušení závlivkového betonu a výplně ložných spár
- odchylky v provedení proti výkresové dokumentaci
- stav povrchové úpravy panelů
- rovinnost obvodového pláště

Hodnocení nerovností

Nerovnosti větší než 20 mm na 1 m délky je třeba vyrovnat. Vyrovnávání zabrušováním izolantu do roviny je nepřipustné. Nedoporučuje se rovněž podkládání další vrstvou izolantu s další vrstvou lepidla.

Statické poruchy

Křemelinové panely:

- roztržení panelu procházející celou tloušťkou i výškou panelu (vyskytuje se v průměru u 60 % panelů)
- hloubková koroze a rozpad křemeliny s odpadáváním rohů a hran, sprašování.
- Aplikace lepidla na nepevněný povrch křemelinového panelu vytváří nesoudržnost lepidla s podkladem a ztrátu stability ETICS s hrozícím odtržením

Keramické panely:

- rozvrstvení panelu s odtržením betonové moniérky. Tato pak „visí“ na spojovacích kotvách a ze statického hlediska se chová jako samostatná svíslá tenká betonová deska. Trhlina je rovněž vstupem do keramické výplně panelu se všemi důsledky. Při zavěšení ETICS hmoždinkami na odtrženou moniérku dochází k jejímu dalšímu zatížení a při pokračující korozi kotev může dojít k jejímu úplnému odtržení a pádu.
- vysypávání zkorodované keramické výplně trhlinou při odtržení moniérky signalizuje poruchu panelu a snižování jeho statické funkce.
- vlasové mapovité trhliny s korozními skvrnami. Tato vada kopíruje výztužnou kari síť s nedostatečnou překrývající betonovou vrstvou, což může mít za následek nedostatečnou hloubku kotvení hmoždinkami.

Celostěnné sendvičové betonové panely

- vlasové trhliny stejného charakteru a původu jako u keramických panelů.
- trhliny v nadpraží oken včetně šikmých nárožních trhlin

Odstranění poruch

Poruchy panelů jsou závažnými důvody, které většinou zásadním způsobem mění vlastnosti a funkci podkladu, který má být nosnou konstrukcí pro ETICS. Jejich neřešení vyvolá ve velmi krátké době vady a poruchy ETICS.

Je proto nutné na základě stavebně technického průzkumu opravit poškozené panely způsobem a technologií, která jim vrátí jejich původní statickou funkci a zastaví jejich korozi.

IX. Požárně technické charakteristiky EKO STZ

Zařazení ETICS řady EKO STZ z hlediska ČSN EN 13501-1 je následující:

| | |
|-----------|--------------------|
| EKO-STZ P | B - s1, d0 |
| EKO-STZ M | A2 - s1, d0 |

Jedná se o zatřídění z hlediska požární odolnosti ETICS, kde jsou:

| | |
|----|-----------------------|
| A2 | nehořlavé |
| B | nesnadno hořlavé |
| s1 | tvorba kouře |
| d0 | plamenně hořící kapky |

Uvedená klasifikace zjištěná zkouškami podle ETAG 004 platí pro podklady vytvořené zděním (z cihel, bloků, kamene...) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovaných panelů) s třídou reakce na oheň A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1+A1 nebo A1 dle doplňujícího rozhodnutí EC 96/603EC.

Index šíření plamene po povrchu dle ČSN 73 0863 je $i = 0.00$ mm/min pro všechny systémy ETICS řady EKO STZ.

X. Akustické vlastnosti ETICS

Při návrhu ETICS včetně volby izolačního materiálu musíme počítat i s tím, že tyto materiály mají vliv na vzduchovou neprůzvučnost – snižují vzduchovou neprůzvučnost na specifických kmitočtových pásmech. V hlučných lokalitách může jít o problém.

Požadavky na akustické vlastnosti ETICS nastavila teprve novela řídicího pokynu ETAG 004 z roku 2013, popisuje určení akustických vlastností ETICS laboratorním měřením podle skupiny norem ČSN EN ISO 10140-1, 2, 4, 5.

Pokud nebyly provedeny laboratorní zkoušky ETICS, pak změny vzduchové neprůzvučnosti ΔR_W mohou být deklarovány hodnotou $\Delta R_W = -8$ dB.

Akustické vlastnosti pro EKO-STZ P

| Izolant EPS tl. 100 mm | | |
|---|-------------------------------------|--|
| $\Delta R_{W,heavy} = -5$ dB | $(\Delta R_W + C)_{,heavy} = -5$ dB | $(\Delta R_W + C_{tr})_{,heavy} = -5$ dB |
| Izolant EPS tl. 200 mm | | |
| $\Delta R_{W,heavy} = -4$ dB | $(\Delta R_W + C)_{,heavy} = -5$ dB | $(\Delta R_W + C_{tr})_{,heavy} = -5$ dB |
| Uvedené hodnoty platí pro maximální počet hmoždinek 8 ks/m ² a maximální velikost lepené plochy 40% povrchu lepené desky izolačního materiálu. | | |

Akustické vlastnosti pro EKO-STZ M

| Izolant MW tl. 100 mm | | |
|---|-------------------------------------|--|
| $\Delta R_{W,heavy} = 0$ dB | $(\Delta R_W + C)_{,heavy} = -2$ dB | $(\Delta R_W + C_{tr})_{,heavy} = -3$ dB |
| Izolant MW tl. 200 mm | | |
| $\Delta R_{W,heavy} = +2$ dB | $(\Delta R_W + C)_{,heavy} = 0$ dB | $(\Delta R_W + C_{tr})_{,heavy} = -1$ dB |
| Uvedené hodnoty platí pro maximální počet hmoždinek 8 ks/m ² a maximální velikost lepené plochy 40% povrchu lepené desky izolačního materiálu. | | |

Použitá literatura:

Materiály firmy COLORLAK, a.s.

Materiály firmy EJOT CZ, s.r.o.

Materiály firmy Bravoll spol. s r.o.

Materiály firmy Koelner CZ s.r.o.

Materiály firmy Fischer international s.r.o.

Materiály firmy Gedan a Hetfleiš s.r.o.

Materiály firmy Likov s.r.o.

Materiály firmy HILTI ČR spol. s r.o.

Materiály firmy TOP-KRAFT CZ s.r.o.

Materiály firmy MAMUT-THERM PRO s.r.o.

Materiály firmy LB Cemix, s.r.o.

Materiály firmy BAUMIT, spol. s.r.o.

Materiály firmy TRUHLÁŘ a spol., s.r.o.

WEBER – Rádce 2019

A. Hynková: Vliv průzkumu stabilizace a přípravy panelů před zateplením

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

ETA 05/0154 (EKO-STZ P), ETA 13/0119 (EKO-STZ M)

PŘÍLOHA P2:

DALŠÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ FIRMY COLORLAK PRO EKO-STZ P a EKO-STZ M

| | materiál | součinitel tepelné vodivosti | objemová hmotnost | faktor difúzního odporu | difúze vodní páry - ekvivalentní difúzní tloušťka | Měrná tepelná kapacita | Spalné teplo (ČSN EN ISO 1716, ČSN EN ISO 10 456, FTA-05/0154) | Obsah organických látek | výrobna |
|-------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|---|------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | λ | ρ | μ | s_d | c_p | Q | % | |
| | | W/mK | kg/m ³ | | m | J/kgK | MJ/kg | | |
| penetrace | EKOPEN E0601 | | | | 0,07 | | | 8,5 | SM |
| | PENSIL E0603 | | 1 020 | | | | | 5 | |
| | PENETRACE S2802A E0607 | | | | 0,32 | | 34,13 | 16 | |
| lepící hmota | EKOFIX-Z E4001 | 0,7 | 1 850 | 38 | 0,12 | 1 000 | 0,087 | ≤ 3,0 | B |
| | EKOFIX-ZF E4003 | | | | 0,14 | | 0,74 | 4,2 | |
| | VAZAFIX 2x1 E4009 | 0,369 | | | 0,14 | | 0,43 | ≤ 5,0 | |
| základní vrstva | VAZAKRYL E4007 | 0,7 | 1 950 | | 0,052 | | 0,365 | ≤ 3,0 | |
| základní nátěr | EKOFAS E0204 | | 1 550 | | 0,21 | | | ≤ 9,0 | SM |
| | EKOFAS SILIKÁT E0206 | | 1 575 | | 0,06 | | | ≤ 11,0 | |
| disperzní omítky | EKOPUTZ E1301, E2301, E3301 | 0,83 | 1 700 | | 0,34 | 1 000 | 1,731 | ≤ 9,5 | |
| | KC PUTZ E1305, E2305, E3305 | | 1 750 | | | < 2,61 | ≤ 9,0 | | |
| | STRUKTUR PUTZ E1309, E2309 | | | | | 2,08 | | | |
| silikonové omítky | EKOPUTZ SILIKON E1303, E2303, E3303 | 0,763 | 1 850 | | 0,19 | 1 000 | 2,61 | ≤ 10,0 | |
| | KC PUTZ SILIKON E1307, E2307, E3307 | | | | | | < 2,61 | ≤ 9,5 | |
| | STRUKTUR PUTZ SILIKON E1311, E2311 | | 1 800 | | | | 2,49 | | |
| silikátové omítky | EKOPUTZ SILIKÁT E1302, E2302, E3302 | 0,7 | 1 700 | | 0,13 | 1 000 | 1,887 | ≤ 6,5 | |
| | KC PUTZ SILIKÁT E1306, E2306, E3306 | | | | | | < 2,61 | ≤ 6,0 | |
| | STRUKTUR PUTZ SILIKÁT E1310, E2310 | | | | | | 1,62 | | |
| mozaikové omítky | QUARZPUTZ E3046 (L), E3047 (M), E3048 (V), E3049 (Q) | 0,375 | 1 800 | | 0,34 | | 3,32 2,83 | 9,69 | |
| fasádní barvy | FASAX E0201 | | 1 500 | | 0,368 | | | | |
| | EKOFAS JZ E0203 | | | | | | 9,0 | | |
| | FASAX SILIKÁT E0207 | | 1 375 | | 0,06 | | | | |
| | FASIKON E0208 | | 1 500 | | 0,08 | | | | |

LEGENDA

SM 686 03 Staré Město, Tovární 1076

B 687 12 Bílovice, Bílovice 497